

Bruksanvisning

Bypass-/tändgasventil VBY 8



Innehållsförteckning

Bypass-/tändgasventil VBY 8	1
Innehållsförteckning	1
Säkerhet	1
Kontroll av användningen	2
Användningsändamål	2
Delbeteckningar	2
Installation	2
Inkoppling	3
Tätthetskontroll	3
Idrifttagning	4
Inställning av volymflödet	4
Tekniska data	4
Logistik	5
Certifiering	5
Kontakt	6

Säkerhet

Läs och spara denna bruksanvisning.



Läs noggrant igenom denna bruksanvisning före montering och användning. Efter montering skall bruksanvisningen överlämnas till driftansvarig. Denna apparat måste installeras och tas i drift enligt gällande föreskrifter och standarder. Denna bruksanvisning finns även på www.docuthek.com.

Teckenförklaring

- , **1**, **2**, **3**... = åtgärd
- > = hänvisning

Ansvar

Vi ansvarar inte för skador som uppstår på grund av att bruksanvisningen inte beaktas eller att apparaten inte används på avsett sätt.

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsrelevant information är markerad på följande sätt i bruksanvisningen:

FARA

Varnar för livsfarliga situationer.

VARNING

Varnar för eventuell livsfara eller personsador.

! FÖRSIKTIGHET

Varnar för eventuella saksador.

Alla arbeten får endast utföras av en behörig gasinstallatör. Elektriska arbeten får endast utföras av en behörig elektriker.

Ombyggnad, reservdelar

Tekniska ändringar av alla slag är förbjudna. Använd endast original reservdelar.

Ändringar sedan version 01.15

Ändringar har skett i följande kapitel:

- Installation
- Certifiering

Kontroll av användningen

Användningsändamål


VBY 8 för automatisk avspärrning av en bypass- eller tändgasmängd hos gas- eller luftförbrukningssystem. VBY är lämplig för montering på gasmagnetventil VAS 1 och dubbelmagnetventil VCS 1.

Funktionen är endast garanterad inom de angivna gränserna, se sida 5 (Tekniska data). All annan användning gäller som ej föreskriven.

Typnyckel


Kod	Beskrivning
VBY	Gasventil
8	Nominell diameter
I	För internt gasuttag som bypassventil
R	För externt gasuttag som tändgasventil
Nätspänning:	
W	230 V~, 50/60 Hz
Q	120 V~, 50/60 Hz
K	24 V=
6L	Elektrisk anslutning med kontakt och uttag med LED
-R	Monteringssida för huvudventilen: höger
-L	Monteringssida för huvudventilen: vänster
E	Monterad på VAX
B	Bifogas (separat förpackning)
05	Munstycke: 0,5 mm
D	Med mängdinställning

Delbeteckningar

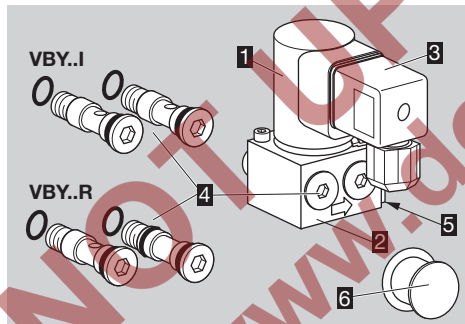

- 1** Magnetdrev
- 2** Ventilblock
- 3** Uttag med LED
- 4** **VBY..I:** 2 x fästskruvar med 4 x O-ringar: Båda fästskruvarna har en bypassöppning.
- VBY..R:** 2 x fästskruvar med 5 x O-ringar: En fästskruv har en bypassöppning (2 x O-ringar). Den andra är utan bypassöppning (3 x O-ringar).
- 5** Förslutningsplugg i utgången (R ¼)
- 6** Fett för O-ringar

Nätspänning, elektrisk effekt, omgivningstemperatur, kapslingsklass, ingångstryck och monteringsläge: se typskylten.

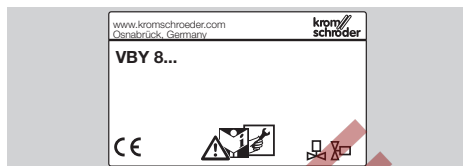

Installation


! FÖRSIKTIGHET

Beakta följande för att gasmagnetventilen inte skall skadas vid montering eller under drift:

- Faller apparaten i golvet kan detta leda till permanenta skador på apparaten. Byt i så fall ut den kompletta apparaten och tillhörande moduler före användningen.
- Observera! Gasen måste alltid vara torr och får inte kondensera.
- Apparaten får inte lagras eller installeras utomhus.
- Se till att varken tätningsmaterial eller smuts, t ex spån, kommer in i ventilhuset.
- Ett filter skall monteras framför varje anläggning.
- Om mer än tre valVario-armaturer monteras efter varandra måste armaturerna stödjas.
- Apparaten får inte spännas fast i skruvstäd. Risk för extern otäthet.
- Rengöringsarbeten på magnetdrevet får inte ske med högt tryck och/eller kemiska rengöringsmedel. Fuktighet kan tränga in i magnetdrevet och leda till riskfyllt bortfall.

- ▷ Beakta monterings sida!
- ▷ Monteringsläge: svart magnetdrev lodrätt stående till vågrätt liggande, ej upp och ner.
- ▷ Apparaten måste installeras i rördningen utan spänningar.

- För att positionera om apparatuttaget för den elektriska anslutningen kan magnetdrevet vridas. Lossa de båda skruvarna, men skruva inte ur dem.

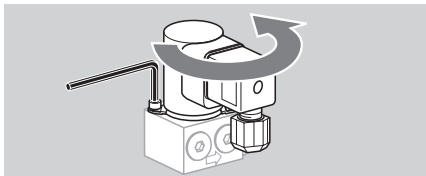

- När magnetdrevet är i önskat läge skall skruvarna dras åt ordentligt igen.

⚠ VARNING

Observera! Gasfyllt utrymme har öppnats. Beakta följande för att ingen skada skall uppstå:


- Kontrollera tätheten, se sida 3 (Täthetskontroll).

1 Koppla anläggningen spänningslös.

2 Stäng av gastillförseln.

3 Förbered den inbyggda huvudventilen.

- Vrid drevet så att den sida som bypass-/tändgasventilen skall monteras på ligger fri.

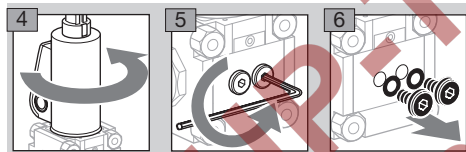


Bypassventil VBY 8..I

- Låsskruven i bypassventilens utgång sitter kvar.

Tändgasventil VBY 8..R

- Ta bort låsskruven i utgången.

7 Smörj O-ringarna med fett.

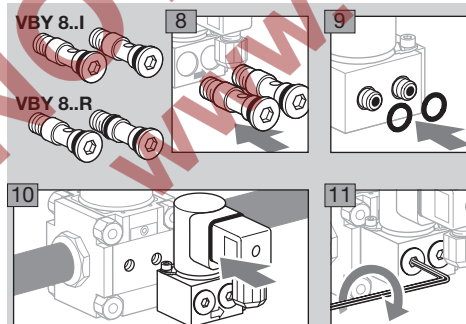

- Dra åt fästskruvarna växelvis så att VBY ligger i samma plan som VAX.

12 Anslut tändgasledningen Rp 1/4.

Inkoppling


- Använd en temperaturbeständig kabel (> 80 °C).

1 Koppla anläggningen spänningslös.

2 Stäng av gastillförseln.

- Inkoppling enligt EN 60204-1.

1 = N (-), 2 = LV1V1 (+)

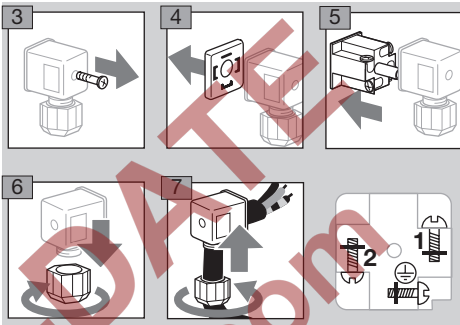

8 I hopsättning i omvänd ordningsföljd.

Täthetskontroll


1 För att kunna kontrollera tätheten skall ledningen spärras av så kort bakom ventilen/kompaktenheten som möjligt.

2 Stäng huvudventilen.


3 Stäng VBY.

⚠ VARNING


Om VBYs drev har vridits kan tätheten inte längre garanteras. Kontrollera VBYs drev med avseende på täthet för att utesluta otätheter.

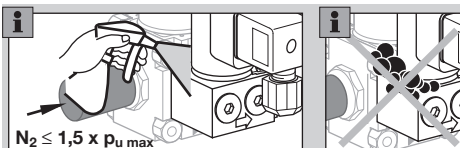

Kontroll av VBY med avseende på täthet på ingångssidan

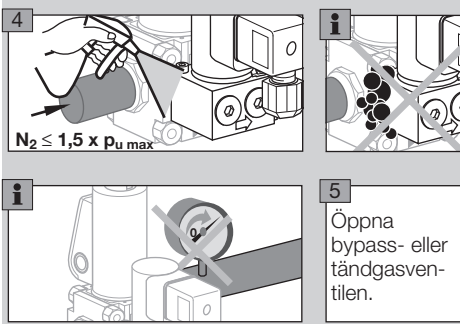


Kontroll av bypassventil VBY..I med avseende på täthet på utgångssidan

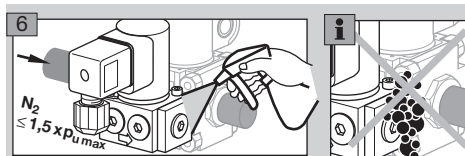


Kontroll av tändgasventil VBY..R med avseende på täthet på utgångssidan

- För att kontrollera VBY med avseende på täthet på utgångssidan skall tändgasledningen spärras av så kort bakom VBY som möjligt.

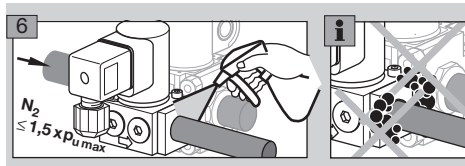

Idrifttagning

Inställning av volymflödet

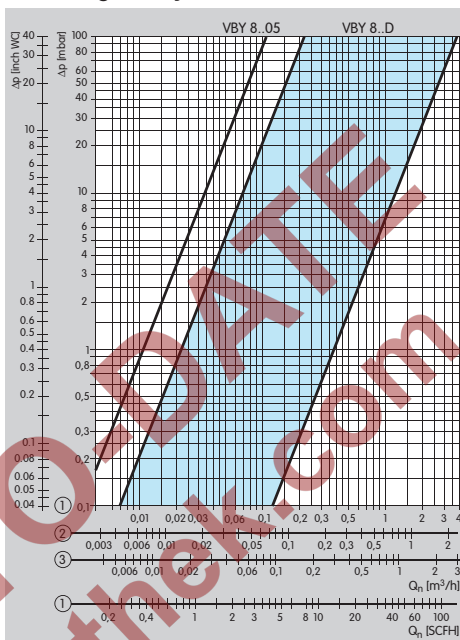


① = naturgas ($\rho = 0,80 \text{ kg/m}^3$)

② = propan ($\rho = 2,01 \text{ kg/m}^3$)

③ = luft ($\rho = 1,29 \text{ kg/m}^3$)

VBY 8..D

- Volymflödet kan ställas in med flödesstryppningen (invändig sexkant 4 mm) med ett $\frac{1}{4}$ varv.

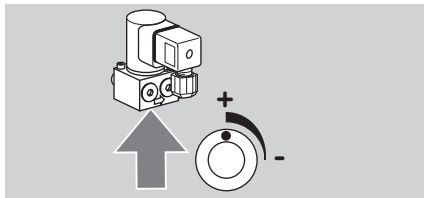

- Ställ bara in flödesstryppningen i det märkta området, annars uppnås inte den önskade gasmängden.

VBY 8..05

- Volymflödet leds via ett munstycke 0,5 mm (0,02") och har därför en fast flödeskaraktéristik. Ingen inställning är möjlig.

Tekniska data

Gastyper: naturgas, gasol (gasformig), biogas (max 0,1 vol-% H₂S) eller ren luft. Andra typer av gas på förfrågan.

Gasen måste vid alla temperaturförhållanden vara ren och torr och får inte kondensera.

Max ingångstryck p_{in} : 500 mbar (7,25 psig).

Mängdställningen begränsar den maximala flödesmängden: 10 till 100 %.

Öppningstider:

snabbt öppnande: ≤ 1 s,

snabbt stängande: < 1 s.

Medie- och omgivningstemperatur:

0 till +60 °C (32 till 140 °F).

Ingen kondensbildning tillåten.

Permanent användning inom det övre området för omgivningstemperatur påskyndar elastomer-materialens åldrande och reducerar livslängden (kontakta tillverkaren).

Lagringstemperatur: 0 till +40 °C (32 till 104 °F).

Kapslingsklass: IP 54.

Ventilhus: aluminium, ventiltätning: NBR.

Anslutningsfläns med invändig gänga: Rp enligt ISO 7-1.

Säkerhetsventil klass A grupp 2 enligt EN 161, 230 V~, 120 V~, 24 V=:

Nätspänning:

230 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz;

120 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz;

24 V=, ± 20 %.

Elektrisk anslutning:

kontakt med uttag enligt EN 175301-803.

Effektförbrukning:

Typ	Spänning	Effekt
	24 V=	8 W~
VBY	120 V~	8 W~
	230 V~	9,5 W~

Kopplingsfrekvens:


max 30 x per minut,

inkopplingstid: 100 %.

Magnetpolens effektfaktor: $\cos \phi = 0,9$.

Luftvolymflöde Q

Luftvolymflöde Q vid en tryckförlust $\Delta p = 10$ mbar (4 "WC) (4 "WC)

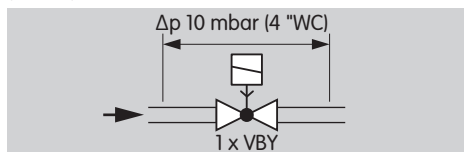

Typ	Luftvolymflöde	
	Q [m³/h]	Q [SCFH]
Bypassventil VBY	0,85	30,01
Tändgasventil VBY	0,89	31,43

Livslängd

Uppgiften om livslängd baserar på ett nyttjande av produkten enligt denna bruksanvisning. Det är nödvändigt att byta ut säkerhetsrelevanta produkter när deras livslängd har uppnåtts.

Livslängd (med utgångspunkt från tillverkningsdatum) för VBY 8 enligt EN 161:

Typ	Livslängd	
	Kopplingscykler	Tid [år]
VBY 8	2 000 000	10

Ytterligare upplysning finns tillgänglig i de gällande regelverken och på afecors Internetportal (www.afecor.org).

Detta tillvägagångssätt gäller för värmeanläggningar. Beträffande förbrännings- och bränslesystem skall de lokala föreskrifterna beaktas.

Logistik

Transport

Skydda apparaten mot yttre påverkan (stötar, slag, vibrationer). Kontrollera leveransomfånget när produkten erhålls, se sida 2 (Delbeteckningar). Anmäl omedelbart transportskador.

Lagring

Lagra produkten torrt och smutsfritt.

Lagringstemperatur: se sida 5 (Tekniska data).

Lagringstid: 6 månader i originalförpackningen före den första användningen. Skulle lagringstiden vara längre förkortas den totala livslängden med denna överskjutande tid.

Förpackning

Förpackningsmaterialet skall tas omhand enligt gällande lokala bestämmelser.

Avfallshantering

Komponenterna skall lämnas till separat insamling enligt gällande lokala bestämmelser.

Certifiering

Försäkran om överensstämmelse



Som tillverkare försäkrar vi att produkten VBY med produkt-ID-numret CE-0063BO1580 uppfyller kraven i de nämnda direktiven och standarderna.

Direktiv:

- 2009/142/EC – GAD (giltigt fram till den 20 april 2018)
- 2014/35/EU – LVD
- 2014/30/EU – EMC

Förordning:

- (EU) 2016/426 – GAR (giltig från och med den 21 april 2018)

Standarder:

- EN 161:2012

Den motsvarande produkten överensstämmer med den provade typen.

Produktionen är underkastad kontrollförfarandet enligt direktiv 2009/142/EC Annex II paragraph 3 (giltigt fram till den 20 april 2018) respektive enligt förordning (EU) 2016/426 Annex III paragraph 3 (giltig från och med den 21 april 2018).

Elster GmbH

Se www.docuthek.com för en inscannad version av försäkran om överensstämmelse (DE, GB).

Eurasiska tullunionen



Produkten VBY 8 motsvarar de tekniska kraven i den Eurasiska tullunionen.

AGA-godkända



Australian Gas Association

Direktiv om begränsning av användning av farliga ämnen (RoHS) i Kina

Se certifikat på www.docuthek.com för en inscannad version av deklarationstabellen (Disclosure Table China RoHS2).

Kontakt

Vid tekniska frågor kontakta närmaste filial/representant. Adressen erhålls på Internet eller hos Elster GmbH.

Rätt till tekniska ändringar som innebär produktförbättringar förbehålles.

Honeywell

**krom/
schroder**

Elster GmbH

Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Büren)

Tel +49 541 1214-0

Fax +49 541 1214-370

hts.lotte@honeywell.com, www.kromschroeder.com