

Gasfeuerungsautomat
IFD 244, IFD 258**Betriebsanleitung**

- Bitte lesen und aufbewahren

Zeichenerklärung

- , ①, ②, ③... = Tätigkeit
→ = Hinweis

Alle in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Tätigkeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden!



WARNUNG! Unsachgemäßer Einbau, Einstellung, Veränderung, Bedienung oder Wartung kann Verletzungen oder Sachschäden verursachen.
Anleitung vor dem Gebrauch lesen.
Dieses Gerät muss nach den geltenden Vorschriften installiert werden.

**Inhaltsverzeichnis**

Gasfeuerungsautomat IFD 244, IFD 258	1
Konformitätserklärung	2
Prüfen	2
Einbauen	4
Gasfeuerungsautomat IFS ersetzen	4
Leitung auswählen	5
Leitung verlegen	5
Verdrahten	6
In Betrieb nehmen	8
Einstellen	9
Funktion prüfen	9
Hinweise zur Wartung der Anlage	10
Hilfe bei Störungen	10
Ablesen des Flammensignals und der Parameter	16
Parameterliste	17
Technische Daten	17
Umgebungsbedingungen	17
Mechanische Daten	17
Elektrische Daten	18
Lebensdauer	19
Logistik	19
Transport	19
Lagerung	19
Verpackung	19
Entsorgung	19

Gaz Yakma Otomati
IFD 244, IFD 258**Kullanım Kılavuzu**

- Lüften okuyun ve saklayın

İşaret açıklaması

- , ①, ②, ③... = Çalışma
→ = Uyarı

Bu kullanım kılavuzunda açıklanmış olan tüm çalışmalar yalnızca yetkili personel tarafından yapılacaktır!

UYARI! Talimatlara aykırı yapılan montaj, ayar, değiştirme, kullanım ve bakım çalışmaları, yaralanma veya maddi hasarların oluşmasına neden olabilir. Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun. Bu cihaz geçerli olan teknik yönetmeliklere göre monte edilmektedir.

İçindekiler

Gaz Yakma Otomati IFD 244, IFD 258	1
Uygunluk beyanı	2
Kontrol	2
Montaj	4
IFS gaz yakma otomatının değiştirilmesi	4
Kablo seçimi	5
Kabloların döşenmesi	5
Kablo bağlantısı	6
Çalıştırma	8
Ayarlama	9
Fonksiyon kontrolü	9
Tesisin bakımına ilişkin bilgiler	10
Arıza halinde yardım	10
Alev sinyalinin ve parametrelerin okunması	16
Parametre listesi	17
Teknik veriler	17
Çevre koşulları	17
Mekanik veriler	17
Elektrik veriler	18
Kullanım ömrü	19
Lojistik	19
Nakliye	19
Depolama	19
Ambalaj	19
İmha	19

Plynový hořákový automat
IFD 244, IFD 258**Návod k provozu**

- Prosíme pročíst a dobře odložit

Vysvětlení značek

- , ①, ②, ③... = činnost
→ = upozornění

Všechny v tomto návodu k provozu uvedené činnosti smí provádět jen odborný, autorizovaný personál!

VÝSTRAHA! Neodborné zabudování, nastavení, změny, obsluha nebo údržba mohou vést k ohrožení zdraví a věcným škodám. Před použitím si přečtěte návod. Přístroj musí být instalován podle platných předpisů.

Obsah

Plynový hořákový automat IFD 244, IFD 258	1
Prohlášení o shodě	2
Kontrola	2
Zabudování	4
Nahradit hořákovou automatiku IFS	4
Volba vodičů	5
Uložení vedení	5
Elektroinstalace	6
Spuštění do provozu	8
Nastavení	9
Kontrola funkce	9
Pokyny k údržbě zařízení	10
Pomoc při poruchách	10
Odečtení signálu plamene a parametrů	16
Seznam parametrů	17
Technické údaje	17
Okolní podmínky	17
Mechanické údaje	17
Elektrické údaje	17
Životnost	18
Logistika	19
Přeprava	19
Skladování	19
Balení	19
Likvidace	19

Automat palnikowy gazu
IFD 244, IFD 258**Instrukcja obsługi**

- Instrukcję przeczytać i przechować

Objaśnienie oznaczeń

- , ①, ②, ③... = czynność
→ = wskazówka

Wszystkie czynności opisane w niniejszej instrukcji obsługi mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis!

UWAGA! Niefachowy montaż, regulacja, przeróbki, obsługa lub konserwacja mogą być przyczyną wypadków i szkód materialnych. Przed wykorzystaniem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. Montaż urządzenia należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Spis treści

Automat palnikowy gazu IFD 244, IFD 258	1
Deklaracja zgodności	2
Kontrola	2
Montaż	4
Wymiana automatu palnikowego gazu IFS	4
Dobór przewodów	5
Układanie przewodów	5
Podłączenie elektryczne	6
Uruchomienie	8
Nastawianie	9
Sprawdzenie działania	9
Wskazówki dotyczące konserwacji instalacji	10
Pomoc przy zakładaniu i odczyt sygnału płomienia i parametrów	16
Wykaz parametrów	17
Dane techniczne	17
Warunki otoczenia	17
Dane mechaniczne	18
Dane elektryczne	19
Trwałość użytkowa	19
Logistyka	19
Transport	19
Magazynowanie	19
Opakowanie	19
Usuwanie w charakterze odpadu	19

Автомат управления горелками
IFD 244, IFD 258**Руководство по эксплуатации**

- Пожалуйста, прочтите и сохраните

Объяснение знаков

- , ①, ②, ③... = Действие
→ = Указание

Все указанные в этом «Руководстве по эксплуатации» действия разрешается проводить только уполномоченным на это специалистам!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправильные монтаж, наладка, применение, управление и техническое обслуживание могут привести к несчастному случаю и аварии. Перед применением прочесть «Руководство». Прибор должен быть смонтирован согласно действующих предписаний и норм.

Содержание

Автомат управления горелками IFD 244, IFD 258	1
Декларация о соответствии	2
Проверка правильности выбора	2
Монтаж	4
Замена автомата управления горелками IFS	4
Выбор кабелей	5
Прокладка кабелей	5
Электроподключение	6
Пуск в эксплуатацию	8
Настройка	9
Проверка функций	9
Указания по техническому обслуживанию системы	10
Помощь при неисправностях	16
Считывание сигнала пламени и параметров	17
Список параметров	17
Технические характеристики	17
Условия окружающей среды	17
Механические характеристики	17
Электрические характеристики	18
Срок службы	19
Логистика	19
Транспортировка	19
Хранение	19
Упаковка	19
Утилизация	19

IFD 244, IFD 258
gázégő-automatika**Üzemeltetési utasítás**

- Kérjük, olvassa el és őrizze meg

Jelmagyarázat

- , ①, ②, ③... = tevékenység
→ = tájékoztatás

Ezen üzemeltetési utasításban felsorolt valamennyi tevékenységet kizárólag erre feljogosított szakszeméllyel szabad elvégezni!

FIGYELMEZTETÉS! Szakszerűtlen beszerelés, beállítás, módosítás, kezelés vagy karbantartás sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat. Használat előtt olvassa el az utasítást. Ezt a készüléket a hatályos előírásoknak megfelelően kell beépíteni.

Tartalomjegyzék

IFD 244, IFD 258 gázégő-automatika	1
Megfelelőségi nyilatkozat	2
Ellenőrzés	2
Beépítés	4
Az IFS gázégő-automatika cseréje	4
A vezetékek kiválasztása	5
A vezetékek feltetése	5
Huzalozás	6
Üzembe helyezés	8
Beállítás	9
A működés ellenőrzése	9
Útmutatások a berendezés karbantartásához	10
Segítség üzemzavarok esetén	16
A lángjel és a paraméterek leolvasása	17
Paraméterlista	17
Műszaki adatok	17
Környezeti feltételek	17
Mechanikai adatok	17
Villamossági adatok	18
Élettartam	19
Logisztika	19
Szállítás	19
Tárolás	19
Csomagolás	19
Ártalmatlanítás	19

Konformitätserklärung

Wir erklären als Hersteller, dass die Produkte IFD 244/258 die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen erfüllen.

Richtlinien:

- 2014/30/EU – EMC
- 2014/35/EU – LVD

Verordnung:

- (EU) 2016/426 – GAR

Normen:

- EN 298

Das entsprechende Produkt stimmt mit dem geprüften Baumuster überein.

Die Herstellung unterliegt dem Überwachungsverfahren nach Verordnung (EU) 2016/426 Annex III paragraph 3. Elster GmbH

Scan der Konformitätserklärung (D, GB) – siehe www.docuthek.com



CSA und FM zugelassen

Canadian Standards Association Klasse: 3335-01 und 3335-81 Automatische (Gas-)Zündanlagen und Bauteile.

Factory Mutual Research Klasse: 7611 Verbrennungsabsicherung und Flammenwächteranlagen. Passend für Anwendungen gemäß NFPA 85 und NFPA 86.

Zulassung für Russland Eurasische Zollunion

Die Produkte IFD 244 und IFD 258 entsprechen den technischen Vorgaben der eurasischen Zollunion.

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe (RoHS) in China

Scan der Offenlegungstabelle (Disclosure Table China RoHS2) – siehe Zertifikate auf www.docuthek.com

Prüfen

IFD 244/IFD 258

Für atmosphärische Brenner oder Gebläsebrenner in Mehrbrenneranwendungen, in denen eine zentrale Steuerung die Vorspülung und die Überwachung der Limits übernimmt. Zum direkten Zünden und Überwachen der Gasbrenner im Dauerbetrieb. Geeignet für Taktbetrieb durch schnelle Reaktion auf unterschiedliche Prozessanforderungen. Zweistellige 7-Segment-Anzeige für Programmstatus und Flammensignalstärke.

Uygunluk beyanı

Üretici firma olarak IFD 244/258 ürünlerinin aşağıda belirtilen direktiflere ve standartlara uygun olduğunu beyan ederiz.

Direktifler:

- 2014/30/EU – EMC
- 2014/35/EU – LVD

Yönetmelik:

- (EU) 2016/426 – GAR

Standartlar:

- EN 298

Söz konusu ürün kontrol edilen numune ile aynıdır.

Üretim, (EU) 2016/426 sayılı direktifin Annex III paragraph 3'e göre denetleme yöntemi tabidir.

Elster GmbH

Uygunluk beyanının (D, GB) tarayıcı çıktısı – bkz. www.docuthek.com

CSA ve FM onayı

Canadian Standards Association sınıfı: 3335-01 ve 3335-81 Otomatik (gaz) ateşleme tesisleri ve modülleri.

Factory Mutual Research sınıfı: 7611 Yanma emniyeti ve alev sensörlü tesisler. NFPA 85 ve NFPA 86'ya göre uyumlular için uygundur.

Rusya için onay

Avrasya Gümrük Birliği

IFD 244 ve IFD 258 ürünleri, Avrasya Gümrük Birliği'nin teknik kriterlerine uygundur.

Tehlikeli maddelerin Çin'de kullanımının kısıtlanmasına dair direktif (RoHS)

Açıklama tablosunun tarayıcı çıktısı (Disclosure Table China RoHS2) – www.docuthek.com adresindeki sertifikalara bakın

Kontrol

IFD 244/IFD 258

Merkezi bir kontrol ünitesinin ön temizlemeyi ve limitlerin denetimini üstlendiği çok beklili uygulamalarda atmosferik bekliler veya fanlı bekliler için kullanılır. Gaz beklilerin sürekli işletimde doğrudan ateşlenmesi ve denetlenmesine yarar. Farklı proses taleplerine hızlı reaksiyon gösterme kabiliyeti sayesinde periyodik işletim için uygundur. Program modu ve alev sinyali kuvvetini gösteren iki haneden oluşan 7 segmentli göstergeye sahiptir.

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme jako výrobce, že výrobky IFD 244/258 splňují požadavky uvedených směrnice a norem.

Směrnice:

- 2014/30/EU – EMC
- 2014/35/EU – LVD

Nařízení:

- (EU) 2016/426 – GAR

Normy:

- EN 298

Odpovídající výrobek souhlasí s přezkoušeným vzorkem typu.

Výroba podléhá dozorů metodě podle nařízení (EU) 2016/426 Annex III paragraph 3. Elster GmbH

Oskenované prohlášení o shodě (D, GB) – viz www.docuthek.com

CSA a FM připuštění

Canadian Standards Association třída: 3335-01 a 3335-81 Automatická (plynová) zapalovací zařízení a konstrukční díly.

Factory Mutual Research třída: 7611 Jištění spalování a zařízení hlídání plamenů. Hodí se pro použití podle NFPA 85 a NFPA 86.

Schválení pro Rusko Euroasijská celní unie

Výrobky IFD 244 a IFD 258 odpovídají technickým zadáním euroasijské celní unie.

Směrnice o omezení používání nebezpečných látek (RoHS) v Číně

Scan tabulky použitých látek (Disclosure Table China RoHS2) – viz certifikáty na www.docuthek.com

Kontrola

IFD 244/IFD 258

Pro atmosférico horáky a dymchadlové horáky při použití víceřných horáku, u kterých přebírá centrální řízení jejich spuštění a hlídání limitů. Pro přímé zapálení a hlídání plynových horáku v trvalém provozu. Hodí se i pro taktovaný provoz kvůli rychlé reakci na různé požadavky procesu. Dvoumístný 7 - segmentový ukazatel pro stav programu a signál síly plamene.

Deklaracja zgodności

Jako producent oświadczamy, że produkty IFD 244/258 spełniają wymagania wskazanych poniżej dyrektyw i norm.

Dyrektywy:

- 2014/30/EU – EMC
- 2014/35/EU – LVD

Rozporządzenie:

- (EU) 2016/426 – GAR

Normy:

- EN 298

Odpowiedni produkt odpowiada wzorowi konstrukcyjnemu poddanemu próbie.

Produkcja podlega kontroli zgodnie z procedurą nadzoru wg rozporządzenia (EU) 2016/426 Annex III paragraph 3. Elster GmbH

Deklaracja zgodności w postaci skanowanej (D, GB) – patrz www.docuthek.com

Dopuszczenie CSA i FM

Klasa wg Canadian Standards Association: 3335-01 i 3335-81 Automatische urządzenia zaplonowe (gazu) i ich części składowe.

Klasa wg Factory Mutual Research: 7611 Zabezpieczenia palnikowe i czujniki płomienia. Przeznaczone dla zastosowań zgodnych z NFPA 85 i NFPA 86.

Dopuszczenie dla Rosji Euroazjatycka Unia Celna

Produkty IFD 244 i IFD 258 spełniają wymagania techniczne Euroazjatyckiej Unii Celnej.

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji (RoHS) w Chinach

Skan tabeli szczegółowej (Disclosure Table China RoHS2) – patrz certyfikaty na stronie internetowej www.docuthek.com

Kontrola

IFD 244/IFD 258

Do palników atmosferycznych lub palników wspomaganych dmuchawą w zastosowaniach wielopalnikowych, w których czynność wstępnego przedmuchiwania i nadzór wartości granicznych przejmują centralny układ sterowania. Do bezpośredniego zaplonu i nadzoru palników gazu eksploatowanych w trybie pracy ciągłej. Przystosowany do pracy w trybie z taktowaniem dzięki szybkiej reakcji na różnorodne wymagania procesowe. Dwupozycyjny wyświetlacz 7-segmentowy wskazujący stan programu i poziom sygnału płomienia.

Декларация о соответствии

Мы в качестве изготовителя заявляем, что изделия IFD 244/258 соответствуют требованиям указанных директив и норм.

Директивы:

- 2014/30/EU – EMC
- 2014/35/EU – LVD

Предписание:

- (EU) 2016/426 – GAR

Нормы:

- EN 298

Данное изделие полностью соответствует прошедшему испытанию типовому образцу.

Производство ведется в соответствии с предписанием (EU) 2016/426 Annex III paragraph 3. Elster GmbH

Копия декларации о соответствии (на нем. и англ. языках) – см. www.docuthek.com

Допуски CSA и FM

Класс Канадского общества стандартов: 3335-01 и 3335-81 Автоматические (газовые) системы зажигания и компоненты.

Класс Factory Mutual Research: 7611 Системы обеспечения безопасности процессов горения и контроля пламени. Подходит для применений в соответствии с NFPA 85 и NFPA 86.

Сертифицировано в России Таможенный Союз ЕврАзЭС

Приборы IFD 244 и IFD 258 соответствуют техническим нормам Таможенного Союза ЕврАзЭС (Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан).

Директива об ограничении использования вредных веществ (RoHS) в Китае

Копия таблицы содержания компонентов (Disclosure Table China RoHS2) – см. сертификаты на сайте www.docuthek.com

Проверка правильности выбора

IFD 244/IFD 258

Для горелочных комплексов с атмосферными или дутьевыми горелками, в которых предварительная продувка и безопасные параметры работы контролируются центральной системой управления. Для прямого розжига и контроля за газовой горелкой при непрерывном режиме работы. Благодаря быстрой реакции на различные требования технологического процесса пригоден для импульсного режима работы. 2-значный 7-сегментный дисплей для отображения состояния программы и интенсивности сигнала пламени.

Megfelelőségi nyilatkozat

Gyártóként kijelentjük, hogy az IFD 244/258 termékek teljesítik a felsorolt irányelvek és szabványok követelményeit.

Irányelvek:

- 2014/30/EU – EMC
- 2014/35/EU – LVD

Rendelet:

- (EU) 2016/426 – GAR

Szabványok:

- EN 298

A megfelelő termék megegyezik az ellenőrzött mintapéldánnyal.

A gyártás a 2016/426 (EU) rendelet Annex III paragraph 3-nak megfelelő ellenőrzési eljárás szerint történik.

A megfelelőségi nyilatkozat (D, GB) megtekintéséhez lásd www.docuthek.com

CSA és FM által engedélyezett

Canadian Standards Association osztály: 3335-01 és 3335-81 Automatikus (gáz-)gyújtóberendezések és alkatrészek.

Factory Mutual Research osztály: 7611 Egészbiztosítás és lángórzó berendezések. Megfelel az NFPA 85 és NFPA 86 szerinti alkalmazásokhoz.

Engedély Oroszország számára Eurázsiai Vámunió

Az IFD 244 és IFD 258 termék megfelel az Eurázsiai Vámunió műszaki előírásainak.

Veszélyes anyagok alkalmazására érvényes korlátozásra vonatkozó irányelv (RoHS) Kinában

Közzétételi táblázat (Disclosure Table China RoHS2) – lásd a tanúsítványokat a www.docuthek.com oldalon.

IFD..I

Mit integrierter Zündung.

ACHTUNG!

Der Berührungsschutz für den Hochspannungsausgang (IFD..I) muss durch den Anwender sichergestellt werden. Der IFD..I ist wegen der EMV-Störaussendung nicht im Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich, sowie in Kleinbetrieben einzusetzen.



IFD 244

Überwachung des Gasbrenners mit einer Ionisationselektrode. Für geerdete Netze. Mit Wiederanlauf nach Flammenausfall.

IFD 258

Überwachung des Gasbrenners mit einer Ionisationselektrode oder einer UV-Sonde.

Bei UV-Überwachung mit UV-Sonden vom Typ UVS darf der IFD nur für intermittierenden Betrieb eingesetzt werden. Das heißt, der Betrieb muss innerhalb von 24 h einmal unterbrochen werden.

Ionisationsüberwachung ist in geerdeten und erdfreien Netzen möglich. Zündung und Überwachung mit einer Elektrode ist möglich (Elektrodenbetrieb).

Die Abschaltempfindlichkeit kann über ein Potentiometer eingestellt werden. Das Verhalten nach Flammenausfall im Betrieb kann über einen Umschalter gewählt werden. Entweder erfolgt eine sofortige Störabschaltung oder ein automatischer Wiederanlauf.


→ Netzspannung, Umgebungstemperatur, Sicherheitszeit, Schutzart und bei IFD..I Zündspannung (Spitze-Spitze) und Zündstrom – siehe Typenschild.

→ Keine Betauung auf den Leiterplatten zulässig (Schutzart IP 54).

→ Länge der Fühlerleitung:

Bei Ionisationsüberwachung max. 75 m, bei UV-Überwachung max. 100 m.

→ Bei automatischem Wiederanlauf muss der gestartete Programmbau zur Anwendung passen und der Brenner muss in allen Betriebsphasen bestimmungsgemäß wieder anlaufen können.

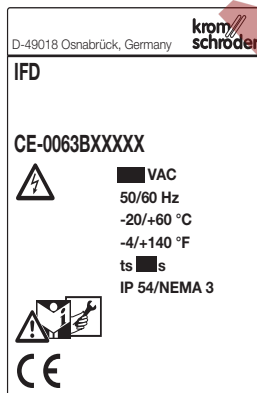

IFD..I

Entegre ateşlemeli.

DIKKAT!

Yüksek gerilim çıkışı (IFD..I) için dokunmaya karşı koruyucu düzeneğin kullanıcısı tarafından sağlanmalıdır. IFD..I elemanı, elektromanyetik parazit etkisi nedeniyle meskün mahallerde, iş ve ticaret merkezlerinde ve küçük ölçekli işletmelerde kullanılmamalıdır.

IFD 244

Gaz beki, iyonizasyon elektroduyla denetlenir. Topraklanmış şebekeler için uygundur. Alev söndükten sonra tekrar ateşleme düzeneğine sahiptir.

IFD 258

Gaz bekini, iyonizasyon elektroduyla veya UV sondasıyla denetler. UVS tipi UV sondalarıyla UV denetimi halinde IFD elemanı sadece fasilalı işletimde kullanılabilir. Bu, bekin 24 saat içinde bir defa kapatılması gerektiği anlamına gelir.

İyonizasyon denetimi topraklamalı ve topraklamasız şebekelerde mümkündür. Tek elektrotlu ateşleme ve denetim mümkündür (tek elektrotlu işletim).

Kapatma hassasiyeti potansiyometreyle ayarlanabilir. İşletim esnasında alev söndükten sonra sergilenenek tutum, devre değiştiriciyle seçilebilir. Tercihe göre ya derhal anıza kapatması ya da bir defa tekrar çalıştırma gerekebilir.

→ Hat gerilimi, çevre sıcaklığı, emniyet süresi, koruma türü ve IFD..I elemanında ateşleme gerilimi (pik-pik) ve ateşleme akımı tip etiketinde gösterilmiştir.

→ İletken plakaların nemlenmeleri yasaktır (koruma türü IP 54).

→ Yoklayıcı kablounun uzunluğu:

İyonizasyon denetiminde maks. 75 m, UV denetiminde maks. 100 m.

→ Otomatik tekrar çalıştırmada başlatılan program akışı uygulamaya uygun olmalı ve bek tüm işletim aşamalarında usulüne uygun olarak çalışmaya başlayabilmelidir.

IFD..I

S integrovaným zapalováním.

POZOR!

Ochranu proti doteku výstupu vysokého napětí (IFD..I) musí zabezpečit sám uživatel. IFD..I se nehodí kvůli rušivým vlnám v oblasti elektromagnetické snášenlivosti do obytných, kancelářských nebo živnostenských oblastí, a ani pro malé podniky.

IFD 244

Hlídač plynového hořáku s ionizační elektrodou. Hodí se pro uzemněné síť. S novým spuštěním po výpadku plamene.

IFD 258

Hlídač plynového hořáku s jednou ionizační elektrodou, nebo s UV - sondou.

U UV - hlídání s UV - sondou typu UVS se smí IFD nasadit jen v přerušovaném provozu. To znamená, že provoz musí být během 24 hodin nejméně jednou přerušen.

Hlídání ionizační elektrodou je možné jak v uzemněných, tak i v neuzemněných sítích. Zapalování a hlídání s jednou elektrodou je možné (provoz s jednou elektrodou).

Čitlivost vypnutí se dá nastavit potenciometrem. Chování po výpadku plamene v provozu se dá zvolit přepínačem. Nastavit se dá buď okamžitě poruchové vypnutí, nebo automatické znovuspuštění.

→ Síťové napětí, teplota okolí, bezpečnostní doba, ochranná třída u IFD..I napětí zapalování (špička – špička) a zapalovací proud – viz typový štítek.

→ Není přípustné žádné zarosení deštěm vodičů (ochranná třída IP 54).

→ Délka vedení čidel:

u ionizačního hlídání max. 75 m, u hlídání UV - sondou max. 100 m.

→ U automatického znovuspuštění musí odpovídat spuštěný program použití hořáku a hořák se musí řádně zapálit ve všech provozních fázích.

IFD..I

Ze zintegrowanym układem zaplonowym.

UWAGA!

Użytkownik winien zapewnić ochronę przed dotknięciem dla wyjścia wysokiego napięcia (IFD..I). Ze względu na emisję zakłócających fal elektromagnetycznych, automatu palnikowego gazu IFD..I nie należy stosować w obszarach mieszkalnych, w placówkach handlowych, małych przedsiębiorstwach i zakładach.

IFD 244

Nadzór palnika gazu przy pomocy elektrody jonizacyjnej. Do sieci ziemionych. Z ponownym uruchomieniem przy zaniku płomienia.

IFD 258

Nadzór palnika gazu z użyciem elektrody jonizacyjnej lub sondy UV.

W przypadku układu nadzoru UV wykorzystującego sondy UV typu UVS, IFD wolno eksploatować wyłącznie w trybie pracy przerywanej. Oznacza to, że w ciągu doby musi wystąpić przynajmniej jedna przerwa w eksploatacji.

Nadzór jonizacyjny jest możliwy w sieciach uziemionych i nie uziemionych. Możliwy jest zapłon i nadzór przy pomocy pojedynczej elektrody (tryb pracy z jedną elektrodą).

Czułość wyłączenia można ustawić przy pomocy potencjometru. Zachowanie się automatu palnikowego po zaniku płomienia podczas eksploatacji można wybrać przy pomocy przełącznika. Następuje albo natychmiastowe wyłączenie awaryjne, albo ponowne włączenie automatyczne.

→ Napięcie sieciowe, temperatura otoczenia, czas bezpieczeństwa, rodzaj ochrony, a w przypadku IFD..I napięcie zaplonowe (maksimum – maksimum) i prąd zaplonowy – patrz tabliczka znamionowa.

→ Niedopuszczalne jest skrapianie się wilgoci na płytce drukowanej (rodzaj ochrony IP 54).

→ Długość przewodu czujnika:

w przypadku nadzoru jonizacyjnego maks. 75 m, w przypadku nadzoru UV maks. 100 m.

→ Przy ponownym uruchomieniu automatycznym przebieg programu musi być dopasowany do zastosowania użytkowego i wymagane jest zapewnienie możliwości ponownego uruchomienia zgodnie z przeznaczeniem we wszystkich fazach eksploatacyjnych.

IFD..I

Со встроенным розжигом.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатирующее предприятие должно обеспечить защиту от прикосновения на высоковольтном выходе (IFD..I). Не использовать IFD..I в жилых, офисных и промышленных зонах ввиду сильных электромагнитных помех.

IFD 244

Управление газовой горелкой при помощи ионизационного электрода. Для заземленных сетей. С повторным запуском при погасании пламени.

IFD 258

Управление газовой горелкой с помощью ионизационного электрода или УФ-датчика.

В случае работы с УФ-датчиками типа UVS автомат IFD можно использовать только для импульсного режима работы. Это означает, что газовая горелка должна выключаться минимум один раз в течение 24 часов работы.

Управление с помощью ионизационного электрода возможно как в заземленных, так и в незаземленных сетях. Возможен розжиг и контроль посредством одного электрода (одноэлектродная схема).

Порог чувствительности можно регулировать с помощью потенциометра. Действия при погасании пламени во время работы выбираются при помощи переключателя. Возможно как немедленное аварийное отключение, так и автоматический перезапуск.

→ Напряжения питания, температура окружающей среды, время безопасности, степень защиты и – для IFD..I – напряжения розжига (полное) и ток розжига – см. шильдик прибора.

→ Недопустимо выпадение конденсата на печатных платах (степень защиты IP 54).

→ Длина кабеля датчика: при управлении с помощью ионизационного электрода макс. 75 м,

при управлении с помощью УФ-датчика макс. 100 м.

→ При автоматическом перезапуске должна соблюдаться последовательность программы и горелка должна быть в состоянии снова включиться в соответствии с назначением во всех фазах работы.

IFD..I

Integrált gyújtással.

FIGYELEM!

A nagyfeszültségű kimenet (IFD..I) érintésvédelmét a felhasználónak kell biztosítani. Az IFD..I-t az EMV-zavarás miatt nem szabad lakó-, üzlet- és kisipari környezetben valamint kisközvetekben alkalmazni.

IFD 244

A gázégő felügyelete egy ionizációs elektróddal. Földelt hálózatokhoz. Lángkimaradás utáni újraindulással.

IFD 258

A gázégő felügyelete egy ionizációs elektróddal vagy egy UV-szondával.

UVS-típusú UV-szondákkal végzett UV-ellenőrzésnél az IFD-t csak időszakos üzemelésre szabad használni. Ez azt jelenti, hogy az üzemelést 24 órán belül egyszer meg kell szakítani.

Az ionizációs ellenőrzés földelt és földetlen hálózatokban is lehetséges. A gyújtást és a felügyeletet lehetséges egy elektróddal végezni (egyelektrodás üzemelés).

A lekapcsolási érzékenység egy potenciométerrel állítható be. Az üzemelés közben történő lángkimaradás utáni karakterisztikát egy átkapcsolóval lehet kiválasztani. Vagy azonnali üzemzavar miatti lekapcsolás vagy automatikus újraindulás történik.

→ Hálózati feszültség, környezeti hőmérséklet, biztonsági idő, védeltségi fokozat és az IFD..I-nél gyújtófeszültség (csúcs-csúcs) és gyújtóáram – lásd a típustáblán.

→ A vezérlőpaneelen a kondenzátum-képződés nem megengedett (IP 54-es védettség).

→ Az érzékelővezeték hossza:

Ionizációs felügyeletnél max. 75 m, UV-ellenőrzés esetén max. 100 m.



→ Automatikus újrainduláskor az elindított programfolyamatot az alkalmazáshoz kell igazítani, és az égőnek minden üzemelési fázisban rendeltetésszerűen ismét el kell tudnia indulni.

Einbauen

VORSICHT! Das Fallenlassen des Gerätes kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Gerätes führen. In dem Fall das gesamte Gerät und zugehörige Module vor Gebrauch ersetzen.

- Einbaulage: beliebig.
- Zur Verdrahtung sind acht Durchbrüche vorbereitet, M16-Kunststoffverschraubung für Leitungsdurchmesser 8–10 mm.

IFD 244, IFD 258

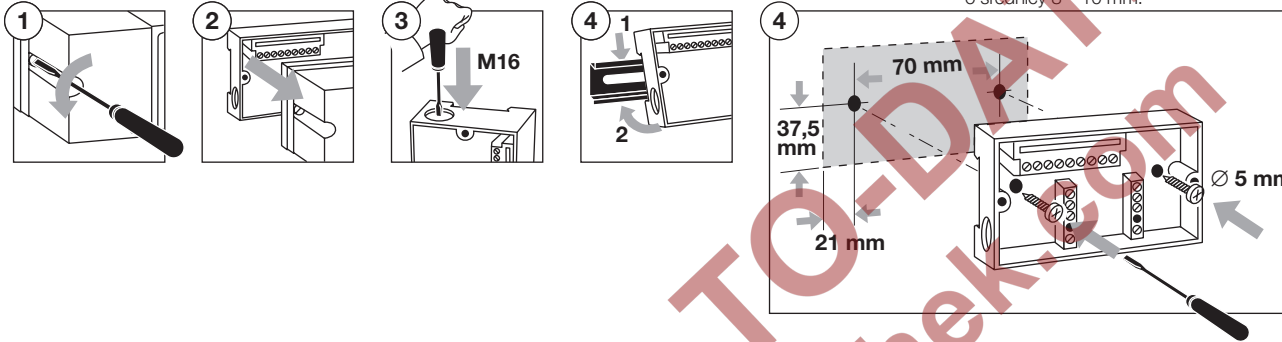

Gasfeuerungsautomat IFS ersetzen

- Gehäusemaße und das Lochbild sind unverändert.
 - Das neue Gehäuseoberteil kann auf das bisherige Unterteil aufgesteckt werden.
 - Der elektrische Anschluss ist unverändert.
 - Austauschmöglichkeiten:
- | Altgerät | Neugerät |
|----------|-----------|
| IFS 244 | → IFD 244 |
| IFS 258 | → IFD 258 |

VORSICHT! Beim Austausch der Gasfeuerungsautomaten IFS 244 oder IFS 258 nur die hierfür vorgesehenen Varianten verwenden.

Änderungen gegenüber IFS:

- Der IFD hat eine 7-Segment-Anzeige für Flammensignalstärke, Betriebszustand und Fremdlucht.
- Die Störmeldung erfolgt beim IFD mit angelegter Netzspannung.
- Der IFD ist zusätzlich mit folgenden Schutzfunktionen ausgestattet: Gegen zu häufiges Abschalten während der Sicherheitszeit im Anlauf, gegen zu häufiges Ferntriegeln und gegen zu häufiges Takten. Die Taktsperre ist abhängig von der Sicherheitszeit im Anlauf und der Zündeinrichtung.

Montaj

DIKKAT! Cihazın yere düşürülmesi cihazda kalıcı hasara yol açabilir. Bu durumda komple cihazı ve ilgili modülleri kullanım öncesi değiştirin.

- Montaj pozisyonu: Her pozisyonda mümkündür.
- Kablo bağlantısı için sekiz adet delik hazırlanmış olup, 8 – 10 mm kablo çapı için M16 plastik bağlantı elemanı kullanılır.

Zabudování

POZOR! Upadnutí přístroje může vést k jeho zničení. V takovém případě nahradit před použitím celý přístroj s patřičnými moduly.

- Poloha zabudování: libovolná.
- Pro elektrické zapojení je připraveno osm průchodek, M16 šroubení z umělé hmoty pro průměry vodičů 8 – 10 mm.

Montaż

OSTROŻNIE! Upadek urządzenia z wysokości może spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. W takim przypadku wymagana jest wymiana kompletnego urządzenia i przynależnych modułów.

- Położenie zabudowy: dowolne.
- Na potrzeby podłączenia elektrycznego zapewniono osiem przepustów pod gwintowane kształtki przepustowe M16 z tworzywa sztucznego dla przewodów o średnicy 8 – 10 mm.

Монтаж

ОСТОРОЖНО! При падении прибора могут возникнуть необратимые повреждения. В этом случае перед применением необходимо полностью заменить прибор и сопутствующие модули.

- Монтажное положение: любое.
- Для электромонтажа подготовлено 8 отверстий, пластмассовые гермовводы M16 для кабелей с сечением 8 – 10 мм.

Beépítés

VIGYÁZAT! A készülék leejtése a készülék tartós sérülését okozhatja. Ilyen esetben a teljes készüléket és a hozzá tartozó modulokat használat előtt ki kell cserélni.

- Beépítési helyzet: tetszőleges.
- A huzalozáshoz nyolc áttörés van előkészítve, M16-os műanyag tömszelence 8 – 10 mm-es vezetékátmérőhöz.

IFS gaz yakma otomatının değiştirilmesi

- Gövde ebattarı ve delik şablonu aynıdır.
 - Yeni gövde üst parçası eski alt parçaya takılabilir.
 - Elektrik bağlantısı değişmez.
 - Değiştirme olanakları:
- | Eski cihaz | Yeni cihaz |
|------------|------------|
| IFS 244 | → IFD 244 |
| IFS 258 | → IFD 258 |

DIKKAT! IFS 244 veya IFS 258 gaz yakma otomatı değiştirilirken sadece bu amaç için öngörülen varyantları kullanın.

IFS ile kıyaslandığında değişiklikler:

- IFD elemanı alev sinyali kuvvetini, işletim modunu ve ısıcı sinyali gösteren 7 segmentli göstergeye sahiptir.
- IFD elemanında anıza bildirisi hat gerilimi mevcuttur gerçeğe göre.
- IFD elemanı ayrıca aşağıdaki koruyucu fonksiyonlarla donatılmıştır: Harekete geçişte emniyet süresi zarfında fazla sık kapanmaya, fazla sık uzaktan resetlenmeye ve fazla sık periyodik işletime karşı korunma sağlanmıştır. Periyot blokları, hareketlere geçişteki emniyet süresine ve ateşleme düzenine bağlıdır.

Nahradit hořákovou automatiku IFS

- Rozměry pouzdra a otvorů zůstaly nezměněny.
 - Nový vrchní díl se dá nasadit na dosavadní spodní díl.
 - Elektrická přípojka zůstala nezměněna.
 - Možnosti výměny:
- | starý přístroj | nový přístroj |
|----------------|---------------|
| IFS 244 | → IFD 244 |
| IFS 258 | → IFD 258 |

POZOR! K výměně hořákové automatiky IFS 244 nebo IFS 258 použijte jen k tomu předvídané varianty přístrojů.

Změny vůči IFS:

- IFD má 7 - segmentový ukazatel pro sílu signálu plamene, stav provozu a cizí světlo.
- Poruchová hlášení následují u IFD s jeho napojením na síťové napětí.
- IFD je přidavně vybaven s následujícími ochrannými funkcemi: proti příliš častému vypnutí během bezpečnostní doby při rozběhu, proti příliš častému dálkovému odblokování a proti příliš velkému množství taktů. Blokování taktů je závislé od bezpečnostní doby při spuštění a od zapalovacího zařízení.

Wymiana automatu palnikowego gazu IFS

- Wymiary obudowy i rozmieszczenie otworów pozostały niezmienione.
 - Nową, górną część obudowy można osadzić na dotychczasowej części dolnej przez wetknięcie.
 - Podłączenia elektryczne pozostały niezmienione.
 - Możliwości wymiany:
- | Urządzenie dawnego typu | Urządzenie nowego typu |
|-------------------------|------------------------|
| IFS 244 | → IFD 244 |
| IFS 258 | → IFD 258 |

OSTROŻNIE! Przy wymianie automatów palnikowych gazu IFS 244 lub IFS 258 należy stosować wyłącznie przewidziane do tego celu warianty.

Zmiany w stosunku do IFS:

- IFD jest wyposażony w wyświetlacz 7-segmentowy służący do sygnalizacji poziomu sygnału płomienia, stanu roboczego i obecności światła zewnętrznego.
- Sygnalizacja zakłóceń następuje w przypadku IFD przy doprowadzonym napięciu sieciowym.
- IFD jest dodatkowo wyposażony w następujące funkcje bezpieczeństwa: zabezpieczenie przed zbyt częstym wyłączeniem w czasie bezpieczeństwa przy uruchomieniu, zabezpieczenie przed zbyt częstym odblokowaniem zdalnym i przed zbyt częstym taktowaniem. Blokada taktowania jest uzależniona od czasu bezpieczeństwa przy uruchomieniu oraz od wyposażenia zapłonowego.

Замена автомата управления горелками IFS

- Размеры корпуса и конфигурация отверстий остались без изменений.
 - Новая верхняя часть прибора монтируется с прежней нижней частью.
 - Электрическое подключение без изменений.
 - Замена возможна:
- | Старый прибор | Новый прибор |
|---------------|--------------|
| IFS 244 | → IFD 244 |
| IFS 258 | → IFD 258 |

ОСТОРОЖНО! При замене автомата управления горелками IFS 244 или IFS 258 используйте только предусмотренные варианты.

Изменения по сравнению с IFS:

- IFD имеет 7-сегментный дисплей для отображения интенсивности сигнала пламени, рабочего состояния и источника постороннего излучения.
- Сообщение о неисправности подается на IFD при наличии напряжения питания.
- IFD дополнительно оснащен такими защитными функциями: защитой от слишком частых отключений в течение времени безопасности при запуске, защитой от частых дистанционных деблокировок и защитой от слишком частого тактового импульса. Блокировка тактового импульса зависит от времени безопасности при запуске и запального устройства.

Az IFS gázégő-automatika cseréje

- A ház méretei és a lyukkép változatlan.
 - A ház új felső része rádugható az eddigi alsó részre.
 - Az elektromos csatlakoztatás változatlan.
 - Kicszerelési lehetőségek:
- | Régi készülék | Új készülék |
|---------------|-------------|
| IFS 244 | → IFD 244 |
| IFS 258 | → IFD 258 |

VIGYÁZAT! Az IFS 244 vagy IFS 258 gázégő-automatika cseréjénél csak az erre előírányzott változatokat szabad használni.

Módosítások az IFS-hez képest:

- Az IFD 7-szegmenses kijelzővel rendelkezik a lángjel-erősséghez, üzemállapothoz és az idegen fényhez.
- A zavarjelzés az IFD-nél ráadott hálózati feszültséggel történik.
- Az IFD még a következő védőfunkciókkal rendelkezik: Túl gyakori lekapcsolás ellen a biztonsági idő alatt indításkor, túl gyakori távresetelés ellen, valamint túl gyakori ütemezés ellen. Az ütemezés leállítás függ az indításkori biztonsági időtől és a gyújtóberendezéstől.

t _{SA} [s]	t _Z [s]	Zündungsart	Taktsperr [s]
3	1,8	TZI	10
5	3	TZI	12
10	6	TZI	15
3	1,8	IFD..I	36
5	3	IFD..I	60
10	6	IFD..I	120

- Bei Kurzschluss am Ventilausgang Gerät an den Hersteller schicken.
- Max. Schaltspielzahl 250 000.
- Netzspannung:
IFD 244: 120, 230 V.
IFD 258: 100, 120, 200, 230 V.

t _{SA} [sn]	t _Z [sn]	Ateşleme türü	Periyot blokajı [sn]
3	1,8	TZI	10
5	3	TZI	12
10	6	TZI	15
3	1,8	IFD..I	36
5	3	IFD..I	60
10	6	IFD..I	120

- Ventil çıkışında kısa devre halinde cihazı imalatçı firmaya gönderin.
- Maks. şalter darbe sayısı 250.000.
- Hat gerilimi:
IFD 244: 120, 230 V.
IFD 258: 100, 120, 200, 230 V.

t _{SA} [vt]	t _Z [vt]	Druh zapalování	Blokování taktů [vt]
3	1,8	TZI	10
5	3	TZI	12
10	6	TZI	15
3	1,8	IFD..I	36
5	3	IFD..I	60
10	6	IFD..I	120

- U zkratu na výstupu ventilu zaslat přístroj nazpět výrobci.
- Max. počet spínání 250.000.
- Síťové napětí:
IFD 244: 120, 230 V.
IFD 258: 100, 120, 200, 230 V.

t _{SA} [s]	t _Z [s]	Rodzaj zaplonu	Blokada takowania [s]
3	1,8	TZI	10
5	3	TZI	12
10	6	TZI	15
3	1,8	IFD..I	36
5	3	IFD..I	60
10	6	IFD..I	120

- Przy wystąpieniu zwarcia na wyjściu zaworowym należy przesłać urządzenie do producenta.
- Maksymalna liczba cykliów ładowania 250.000.
- Napiecie sieciowe:
IFD 244: 120, 230 V.
IFD 258: 100, 120, 200, 230 V.


t _{SA} [c]	t _Z [c]	Тип устройства розжига	Блокировка тактового импульса [c]
3	1,8	TZI	10
5	3	TZI	12
10	6	TZI	15
3	1,8	IFD..I	36
5	3	IFD..I	60
10	6	IFD..I	120

- При коротком замыкании на выходе клапана отправьте прибор изготовителю.
- Макс. число рабочих циклов 250 000.
- Напряжение питания:
IFD 244: 120, 230 В.
IFD 258: 100, 120, 200, 230 В.

t _{SA} [mp]	t _Z [mp]	A gyújtás fajtája	Ütemezés-tiltás [mp]
3	1,8	TZI	10
5	3	TZI	12
10	6	TZI	15
3	1,8	IFD..I	36
5	3	IFD..I	60
10	6	IFD..I	120

- A szelepkimenetnél fellépő rövidzárlat esetén a készüléket el kell küldeni a gyártóhoz.
- Max. kapcsolásszám: 250 000.
- Hálózati feszültség:
IFD 244: 120, 230 V.
IFD 258: 100, 120, 200, 230 V.

IFD 244, IFD 258

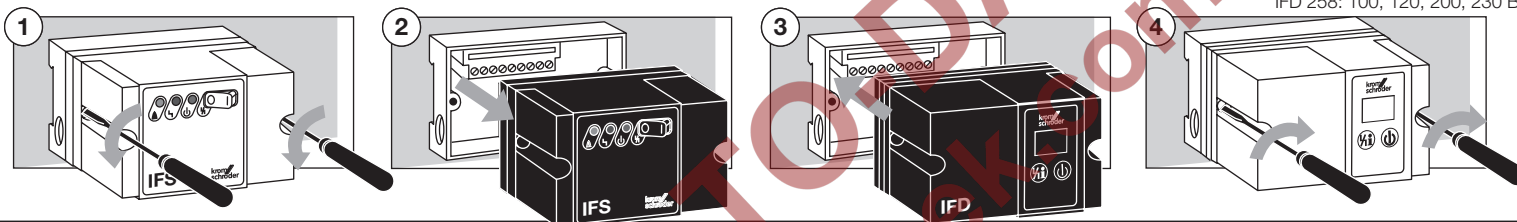

Leitung auswählen

- Betriebsbedingtes Netzkabel gemäß örtlichen Vorschriften verwenden.
- Signal- und Steuerleitung: Ø max. 2,5 mm².
- Leitung für Brennermasse/Schutzleiter: Ø 4 mm².
- Für die Ionisations- und Zündleitung nicht abgeschirmtes Hochspannungskabel verwenden:
FZLSi 1/7 bis 180 °C,
Best.-Nr. 04250410, oder
FZLK 1/7 bis 80 °C,
Best.-Nr. 04250409.




A = Ionisationsleitung

- Max. 75 m.
- B = Zündleitung**
- Max. 5 m, empfohlen < 1 m.
- IFD..I:
- Max. 1 m, empfohlen < 0,7 m.

IFD 258

C = UV-Leitung

- Max. 100 m.



Kablo seçimi

- İşletim için gerekli hat kablolarını yerel yönetmeliklere uygun olarak kullanın.
- Sinyal ve kumanda kabloları: Ø maks. 2,5 mm².
- Bek topraklama/Koruyucu iletken kabloları: Ø 4 mm².
- İyonizasyon ve ateşleme hattı için blendajsız yüksek gerilim kabloları kullanın:
FZLSi 1/7, 180 °C'ye kadar,
Sipariş No. 04250410 veya
FZLK 1/7, 80 °C'ye kadar,
Sipariş No. 04250409.

A = İyonizasyon kabloları

- Maks. 75 m.
- B = Ateşleme kabloları**
- Maks. 5 m, tavsiye < 1 m.
- IFD..I:
- Maks. 1 m, tavsiye < 0,7 m.

IFD 258

C = UV kabloları

- Maks. 100 m.

Volba vodičů

- Použít provozní síťový kabel podle místních předpisů.
- Signální vodič a vodič řízení: Ø max. 2,5 mm².
- Vodič pro masu hořáku / ochranný vodič: Ø 4 mm².
- Pro ionizační a zapalovací vedení použít neodstíněný kabel pro vysoké napětí:
FZLSi 1/7 do 180 °C,
obj. č. 04250410, nebo
FZLK 1/7 do 80 °C,
obj. č. 04250409.

A = Ionizační vedení

- Max. 75 m.
- B = Zapalovací vedení**
- Max. 5 m, doporučeno < 1 m.
- IFD..I:
- Max. 1 m, doporučeno < 0,7 m.

IFD 258

C = UV - vedení

- Max. 100 m.

Dobór przewodów

- Zastosować kabel sieciowy odpowiedni do warunków eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.
- Przewód sygnałowy i sterujący: Ø maks. 2,5 mm².
- Przewód masy palnika/przewód ochronny: Ø 4 mm².
- W charakterze przewodu jonizacyjnego i zapłonowego należy zastosować nieekranowany kabel wysokiego napięcia:
FZLSi 1/7 do 180 °C,
nr zamów. 04250410, lub
FZLK 1/7 do 80 °C,
nr zamów. 04250409.

A = przewód jonizacyjny

- maks. 75 m.
- B = przewód zapłonowy**
- maks. 5 m, długość zalecana < 1 m.
- IFD..I:
- maks. 1 m, długość zalecana < 0,7 m.

IFD 258

C = przewód UV

- maks. 100 m.

Выбор кабелей

- Используйте силовые кабели, подходящие для данного типа управления в соответствии с действующими нормами.
- Кабель сигнализации и линии управления: макс. Ø 2,5 mm².
- Кабель для заземления корпуса горелки/PE: Ø 4 mm².
- Используйте для ионизационного кабеля и кабеля розжига неэкранированный кабель высокого напряжения:
FZLSi 1/7 для температур до 180 °C,
артикул 04250410, или
FZLK 1/7 для температур до 80 °C,
артикул 04250409.

A = ионизационный кабель

- макс. 75 м.
- B = кабель розжига**
- макс. 5 м, рекомендуется < 1 м.
- IFD..I:
- макс. 1 м, рекомендуется < 0,7 м.

IFD 258

C = УФ-кабель

- макс. 100 м.

A vezeték kiválasztása

- A helyi előírásoknak és az üzemeleti feltételeknek megfelelő hálózati kábelt kell használni.
- Jel- és vezérlővezeték: Ø max. 2,5 mm².
- Az égőttest/védőföld vezetéke: Ø 4 mm².
- Az ionizációs és gyújtóvezetékhez árnyékolás nélküli, nagyfeszültségű kábelt kell használni:
FZLSi 1/7 180 °C-ig,
megrend. sz. 04250410, vagy
FZLK 1/7 80 °C-ig,
megrend. sz. 04250409.

A = Ionizációs vezeték

- Max. 75 m.
- B = Gyújtóvezeték**
- Max. 5 m, 1 m-nél rövidebb ajánlott.
- IFD..I:
- Max. 1 m, 0,7 m-nél rövidebb ajánlott.

IFD 258

C = UV-vezeték

- Max. 100 m.

Leitung verlegen

Reduzierung von EMV

- Elektrische Fremdeinwirkung vermeiden.
- Leitungen einzeln und möglichst nicht im Metallrohr verlegen.
- Zündleitung nicht parallel und mit möglichst großem Abstand zur UV-Leitung/Ionisationsleitung verlegen.

Kabloların döşenmesi

Elektromanyetik parazitlerin azaltılması

- Elektrikli parazit etkilerinden kaçının.
- Kabloları tek tek döşeyin ve mümkün olduğunca metal boru içinde döşemeyin.
- Ateşleme kablolarını UV kablolarına/ionizasyon kablolarına paralel döşemeyin ve mümkün olduğunca büyük mesafe bırakarak döşeyin.

Uložení vedení

Snížení elektromagnetické snášenlivosti

- Vyvarovat se cizím elektrickým vlivům.
- Vedení uložit jednotlivě a dle možnosti ne do kovové trubky.
- Vedení zapalování nepoložit paralelně s UV - vedením / ionizačním vedením a dle možnosti ve velkém odstupu.

Układanie przewodów

Zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych

- Unikać zakłóceń ze strony obcych urządzeń elektrycznych.
- Przewody układać pojedynczo i w miarę możliwości nie prowadzić w rurkach metalowych.
- Przewodu zapłonowego nie prowadzić równoległe do przewodu UV/przewodu jonizacyjnego i zapewnić możliwie duży odstęp od tego przewodu.

Прокладка кабелей

Снижение электромагнитных воздействий

- Избегайте воздействия посторонних электромагнитных полей.
- Кабели нужно прокладывать раздельно и по возможности не в металлических трубах.
- Кабель розжига нужно прокладывать не параллельно с кабелем УФ-датчика/ионизационным кабелем и по возможности на большом расстоянии от них.

A vezeték fektetése

Az EMV csökkentése

- Kerülni kell az idegen elektromos behatásokat.
- A vezetékeket egyenként, és lehetőleg nem fém csőbe kell behúzni.
- A gyújtóvezeték az UV/ionizációs vezetékhez képest nem párhuzamosan, és lehetőleg nagy távolságra kell elhelyezni.

- Zündleitung fest in die Zündeinrichtung eindrehen und auf kürzestem Weg zum Brenner verlegen.
- Nur funktstörte Zündkerzenstecker mit 1 kΩ Widerstand verwenden.

Verdrahten

- 1 Anlage spannungsfrei schalten.
- 2 Zur Verdrahtung vorbereitete Durchbrüche benutzen.
- 3 M16 oder PG 11 Kunststoffverschraubung für Leitungsdurchmesser 5–10 mm einsetzen.

VORSICHT! Gute Schutzleiterverbindung am Gasfeuerungsautomaten und am Brenner herstellen, sonst kann das Gerät bei Elektrodenbetrieb zerstört werden.

ACHTUNG!

- Ausgänge nicht rückwärts mit Spannung beschalten.
- Anschluss nur mit fester Verdrahtung.
- L1, N und PE nicht vertauschen.
- Entriegelungsfunktion nicht zyklisch automatisch ansteuern.

- 3 Gasfeuerungsautomat verdrahten nach Anschlussplan.

Anschlusspläne

- Betriebs- und Störmeldekontakt erfüllen nicht die Anforderungen für Schutzkleinspannung (SELV/PELV).


A = Ionisationsüberwachung

B = Einelektrodenbetrieb

C = UV-Überwachung

IFD 244/IFD 244..I

- Störmeldekontakt (Klemmen 7/8): max. 2 A, 253 V, nicht intern abgesichert.

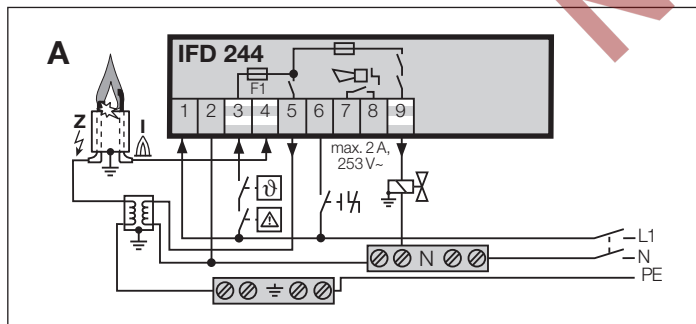

IFD 258

- Bei Einelektrodenbetrieb **B** Zündtransformator TZI/TGI der Firma Elster Kromschroder firmasının TZI/TGI ateşleme transformatorünü kullanın. Bek şasesini IFD elemanındaki 7 numaralı klemse bağlayın. Aksi takdirde IFD elemanı tahrip olur.

- Ateşleme kablosunu sabit şekilde ateşleme düzeneğine takın ve en kısa yoldan doğayere beke ulaştırın.
- Sadece 1 kΩ dirence sahip parazit etkisi olmayan buji fişleri kullanın.

Kablo bağlantısı

- 1 Tesisin gerilimini kapatın.
- 2 Kablo bağlantısı için hazırlanmış olan delikleri kullanın.
- 3 5–10 mm kablo çapı için M16 veya PG 11 plastik bağlantı elemanı kullanın.

DIKKAT! Gaz yakma otomatında ve bekte koruyucu iletken bağlantısının iyi olmasını sağlayın. Aksi takdirde cihaz tek elektrotlu işletimde tahrip olabilir.

DIKKAT!

- Çıkışlara tersine akım uygulamayın.
- Bağlantı ancak sabit kablo bağlantısıyla yapılmalıdır.
- L1, N ve PE bağlantılarını karıştırmayın.
- Reset fonksiyonunu periyodik şekilde otomatik olarak kullanmayın.

- 3 Bağlantı şemasına göre gaz yakma otomatının kablo bağlantısını yapın.

Bağlantı planları

- İşletim ve arıza bildirir kontakları, kumalari küçük gerilimlere (SELV/PELV) yönelik şartları yerine getirmemektedir.

A = İyonizasyon denetimi

B = Tek elektrotlu işletim

C = UV-denetimi

IFD 244/IFD 244..I

- Arıza bildirir kontakları (klemensler 7/8): maks. 2 A, 253 V, dahili olarak sigortalanmamıştır.

- Zapalovací vedení pevně zašroubovat do zapalovacího zařízení a uložit ho nejkratší cestou k hořáku.
- Používat jen odrušené nástrčky na zapalovací svíčky s odporem 1 kΩ.

Elektroinstalace

- 1 Zařízení odpojit od síťového napětí.
- 2 Pro elektroinstalaci použít připravené průchodky.
- 3 Nasadit M16 nebo PG 11 šroubení z umělé hmoty pro průměr vodičů 5–10 mm.

POZOR! Vytvořit na hořákové automatické dobré spojení ochranného vodiče s hořákem, jinak by mohl být přístroj při provozu s jednou elektrodou zničen.

POZOR!

- Nenapojit na výstupy zpětná napětí.
- Připojka jen s pevnou elektroinstalací.
- Nezaměnit L1, N a PE.
- Odblokovací funkci neřídít automaticky v cyklech.

- 3 Hořákovou automatiku zapojit podle schématu připojek.

Schématy připojek

- Kontakty provozního stavu a poruchových hlášení nesplňují požadavky bezpečnostního nízkého napětí (SELV/PELV).


A = ionizační hlídání

B = provoz s jednou elektrodou

C = UV-hlídání

IFD 244/IFD 244..I

- Kontakt poruchových hlášení (svorky 7/8): max. 2 A, 253 V, není interně jistiť.

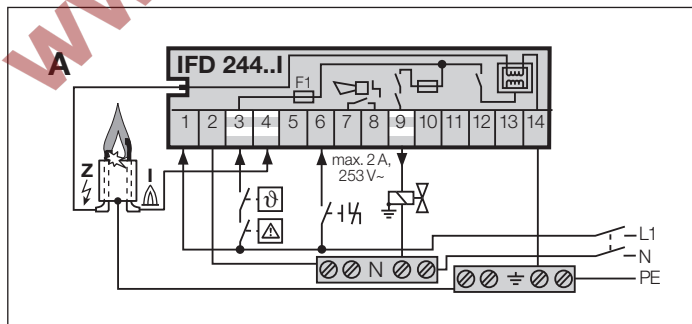

IFD 258

- V provozu s jednou elektrodou **B** použít zapalovací transformátor TZI/TGI firmy Elster Kromschroder. Masu hořáku napojit na svorku 7 na IFD, jinak bude IFD zničen.

- Przewód zapłonowy zamocować trwale przez przykręcenie w wyposażeniu zapłonowym i doprowadzić najkrótszą drogą do palnika.
- Stosować wyłączanie odkłócone świece zapłonowe o oporności 1 kΩ.

Podłączenie elektryczne

- 1 Odcłaczyć doprowadzenie napięcia do instalacji.
- 2 W celu doprowadzenia przewodów wykorzystać wstępnie wykonane przepusty.
- 3 Zastosować gwintowaną kształtkę przepustową z tworzywa sztucznego M16 lub PG 11 dla przewodów o średnicy 5–10 mm.

OSTROŻNIE! Zapewnić niezawodne połączenie ochronne na automacie palnikowym i palniku, w innym bowiem przypadku w trybie pracy z pojedynczą elektrodą urządzenie może ulec zniszczeniu.

UWAGA!

- Nie doprowadzać napięcia do wyjść w kierunku wstecznym.
- Podłączenie wykonac z użyciem przewodów ułożonych na stałe.
- Nie zamieniać miejscami przewodów L1, N i PE.
- Funkcji zwolnienia blokady nie uruchamiać cyklicznie pod zarządzeniem automatycznego układu sterowania.

- 3 Podłączenie automatu palnikowego wykonać zgodnie ze schematem połączeń.

Schematy połączeń

- Styki sygnalizacji pracy i zakłóceń nie spełniają wymagań dotyczących niskiego napięcia bezpiecznego (SELV/PELV).

A = nadzór metodą jonizacyjną

B = praca z jedną elektrodą

C = nadzór UV

IFD 244/IFD 244..I

- Styk sygnalizacji zakłóceń (zaciski 7/8): maks. 2 A, 253 V, bez zabezpieczenia wewnętrznego.

- Кабель розжига необходимо прочно ввернуть в штекер запального устройства и проложить к газовой горелке по кратчайшему пути.
- Для свечей розжига используйте только помехозащищенные штекеры с сопротивлением 1 кОм.

Электropodklyucheniye

- 1 Обесточить систему.
- 2 Использовать для электромонтажа подготовленные отверстия.
- 3 Использовать пластмассовые гермовводы M16 или PG 11 для кабелей сечением 5–10 мм.

ОСТОРОЖНО! Обеспечьте надежное заземление автомата управления горелками и горелки, иначе при работе на одноэлектродной схеме возможно повреждение прибора.

ВНИМАНИЕ!

- Не подавайте напряжения на выходы прибора.
- Подключение следует производить только стационарной электропроводкой.
- Не перепутайте L1, N и PE.
- Не устанавливайте функцию деблокировки так, чтобы она автоматически регулярно срабатывала.

- 3 Электромонтаж автомата управления горелками следует произвести в соответствии со схемой электроподключения.

Схемы электроподключения

- Контакты для рабочих сигналов и сигналов о неисправности не отвечают требованиям для безопасного малого напряжения (SELV/PELV).

A = ионизационный контроль

B = одноэлектродная схема

C = UV-датчик

IFD 244/IFD 244..I

- Контакт аварийной сигнализации (клемма 7/8): макс. 2 A, 253 В, внутри не защищен предохранителями.

- A gyújtóvezetékét erősen be kell csavarni a gyújtóberendezésbe, és az égőhöz képest a legrövidebb útvonalon kell elvezetni.
- Csak 1 kΩ ellenállású, zavarmentesített gyújtógyertya-dugókat szabad használni.

Huzalozás

- 1 Feszültségmentesítse a berendezést.
- 2 A vezetékezéshez előkészített ártöréseket használjon.
- 3 Az 5–10 mm-es vezetékátmérőhöz M16 vagy PG11 műanyag tömzselencét kell alkalmazni.

VIGYÁZAT! Alakítson ki jó védőföldcsatlakozást a gázégő-automatán és az égőn, különben a készülék tönkremehet az egyelektrodás üzemeleskor.

FIGYELEM!

- A kimenetekre ne kapcsoljon rá visszafelé feszültséget.
- A csatlakoztatás csak fix huzalozással történhet.
- Nem szabad felcserélni az L1, N és PE csatlakozásokat.
- Ne használja ciklikusan a nyugtázási funkciót automatikusan.

- 3 A gázégő-automatika vezetékezését a csatlakoztatási terv szerint kell elvégezni.

Csatlakoztatási tervek

- Az üzemi- és üzemmazavar-érítkező nem teljesíti a védő kiséfeszültségre (SELV/PELV) vonatkozó követelményeket.

A = Ionizációs ellenőrzés

B = Egyelektrodás üzemeles

C = UV-ellenőrzés

IFD 244/IFD 244..I

- Üzemzavar-érítkező (7/8-os kapcsolók): max. 2 A, 253 V, belülről nincs biztosítva.



IFD 258

- При одноэлектродной схеме **B** используйте запальный трансформатор TZI/TGI производства Elster Kromschroder. Подключите заземляющий кабель горелки к IFD через клемму 7, иначе IFD будет поврежден.

IFD 258

- A **B** egyelektrodás üzemelesnél Elster Kromschroder gyártmányú TZI/TGI gyújtótranszformátort kell használni. Az égőtestet a 7-es kapcsolccsal csatlakoztassa az IFD-re, különben az IFD tönkremegy.

→ Bei UV-Überwachung **C** UV-Sonde UVS der Firma Elster Kromschroder verwenden.

ACHTUNG!

Bei UV-Überwachung muss der IFD 258 kontinuierlich mit Spannung versorgt werden. Die Spannungsversorgung des IFD nicht synchron mit der Wärmeanforderung $\varnothing$ schalten.

→ Betriebsmeldekontakt (Klemmen 13/14) und Störmeldekontakt (Klemmen 8/9): max. 2 A, 253 V, nicht intern abgesichert.

→ Klemmen 11 und 12 sind intern verbunden.



→ UV denetiminde **C** Elster Kromschroder firmasının UVS model UV sondasını kullanın.

DIKKAT!

UV denetiminde IFD 258 elemanı sürekli gerilimle beslenmelidir. IFD elemanının gerilim beslemesini sıcaklık kontrolü $\varnothing$ üzerinden senkron olarak yapmayın.

→ İşletim bildirici kontağı (klemens 13/14) ve anıza bildirici kontağı (klemens 8/9): maks. 2 A, 253 V, dahili olarak sigortalanmamıştır.

→ Klemens 11 ve 12 dahili olarak birbirine bağlıdır.

→ U UV - hlídání **C** použít UV - sondu UVS firmy Elster Kromschroder.

POZOR!

U UV - hlídání musí být IFD 258 průběžně zásobován napětím. Zásobování napětím IFD nenapojit synchronně s čídem požadovaného tepla $\varnothing$.

→ Kontakt hlášení provozního stavu (svorky 13/14) a kontakt poruchových hlášení (svorky 8/9): max. 2 A, 253 V, nejsou interně jistěny.

→ Svorky 11 a 12 jsou interně připojeny.

→ Dla trybu nadzoru UV **C** zastosować sondę UV o oznaczeniu UVS firmy Elster Kromschroder.

UWAGA!

Dla trybu nadzoru UV wymagane jest stale doprowadzanie napięcia do IFD 258. Układu doprowadzania napięcia IFD nie wolno przylączać synchronicznie do układu zgłoszenia zapotrzebowania ciepła $\varnothing$.

→ Styk sygnalizacji pracy (zaciiski 13/14) i styk sygnalizacji zakłócenia (zaciiski 8/9): maks. 2 A, 253 V, bez zabezpieczenia wewnętrzne.

→ Zaciiski 11 i 12 są wewnętrznie połączone.

→ Для контроля за УФ-излучением – **C** – используйте УФ-датчик UVS производства Elster Kromschroder.

ВНИМАНИЕ!

При УФ-контроле на IFD 258 должно непрерывно подаваться напряжение питания. Напряжение питания IFD нельзя подключать через вход высокотемпературного сигнала регулирования (8).

→ Контакты рабочей (клеммы 13/14) и аварийной сигнализации (клеммы 8/9): макс. 2 A, 253 В, не имеют внутреннего предохранителя.

→ Клеммы 11 и 12 имеют внутреннюю перемычку.


→ A **C** UV-ellenőrzésnél az Elster Kromschroder cég UVS UV-szondáját kell felhasználni.

FIGYELEM!

UV-ellenőrzésnél az IFD 258-at folyamatosan el kell látni feszültséggel. Az IFD feszültségellátását nem szabad szinkronba kapcsolni az $\varnothing$ jelű fűtésigénnyel.

→ Az üzemelést (13-as, 14-es kapocs) és az üzemzavart jelző érintkező (8-as, 9-es kapocs): max. 2 A, 253 V, belülről nincs biztosítva.

→ A 11-es és 12-es kapocs belül össze van kötve egymással.

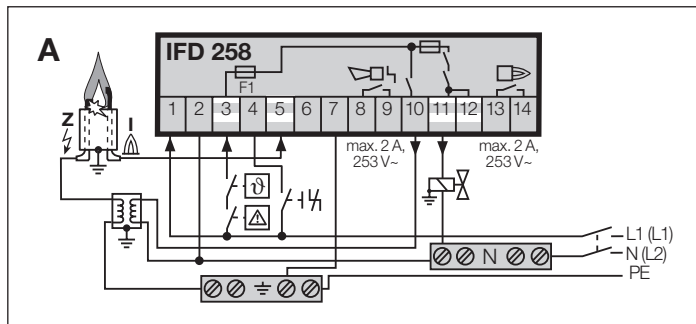

IFD 258..I

→ Einelektrodenbetrieb ist nicht möglich.
→ Bei UV-Überwachung **C** UV-Sonde UVS der Firma Elster Kromschroder verwenden.

ACHTUNG!

Bei UV-Überwachung muss der IFD 258 kontinuierlich mit Spannung versorgt werden. Die Spannungsversorgung des IFD nicht synchron mit der Wärmeanforderung $\varnothing$ schalten.

→ Betriebsmeldekontakt (Klemmen 13/14) und Störmeldekontakt (Klemmen 8/9): max. 2 A, 253 V, nicht intern abgesichert.



IFD 258..I

→ Tek elektrotlu işletim mümkün değildir.
→ UV denetiminde **C** Elster Kromschroder firmasının UVS model UV sondasını kullanın.

DIKKAT!

UV denetiminde IFD 258 elemanı sürekli gerilimle beslenmelidir. IFD elemanının gerilim beslemesini sıcaklık kontrolü $\varnothing$ üzerinden senkron olarak yapmayın.

→ İşletim bildirici kontağı (klemens 13/14) ve anıza bildirici kontağı (klemens 8/9): maks. 2 A, 253 V, dahili olarak sigortalanmamıştır.

IFD 258..I

→ Provoz s jednou elektrodou není možný.
→ U UV - hlídání **C** použít UV - sondu UVS firmy Elster Kromschroder.

POZOR!

U UV - hlídání musí být IFD 258 průběžně zásobován napětím. Zásobování napětím IFD nenapojit synchronně s čídem požadovaného tepla $\varnothing$.

→ Kontakt hlášení provozního stavu (svorky 13/14) a kontakt poruchových hlášení (svorky 8/9): max. 2 A, 253 V, nejsou interně jistěny.

IFD 258..I

→ Tryb pracy jednoelektrodowej nie jest możliwy.
→ W przypadku trybu nadzoru UV **C** zastosować sondę UV o oznaczeniu UVS firmy Elster Kromschroder.

UWAGA!

Dla trybu nadzoru UV wymagane jest stale doprowadzanie napięcia do IFD 258. Układu doprowadzania napięcia IFD nie wolno przylączać synchronicznie do układu zgłoszenia zapotrzebowania ciepła $\varnothing$.

→ Styk sygnalizacji pracy (zaciiski 13/14) i styk sygnalizacji zakłócenia (zaciiski 8/9): maks. 2 A, 253 V, bez zabezpieczenia wewnętrzne.

IFD 258..I

→ Одноэлектродная схема невозможна.
→ Для контроля за УФ-излучением – **C** – используйте УФ-датчик UVS производства Elster Kromschroder.

ВНИМАНИЕ!

При УФ-контроле на IFD 258 должно непрерывно подаваться напряжение питания. Напряжение питания IFD нельзя подключать через вход высокотемпературного сигнала регулирования (8).

→ Контакты рабочей (клеммы 13/14) и аварийной сигнализации (клеммы 8/9): макс. 2 A, 253 В, не имеют внутреннего предохранителя.

IFD 258..I


→ Nem lehetséges egyelektrodás üzemelés.

→ A **C** UV-ellenőrzésnél az Elster Kromschroder cég UVS UV-szondáját kell felhasználni.

FIGYELEM!

UV-ellenőrzésnél az IFD 258-at folyamatosan el kell látni feszültséggel. Az IFD feszültségellátását nem szabad szinkronba kapcsolni az $\varnothing$ jelű fűtésigénnyel.

→ Az üzemelést (13-as, 14-es kapocs) és az üzemzavart jelző érintkező (8-as, 9-es kapocs): max. 2 A, 253 V, belülről nincs biztosítva.

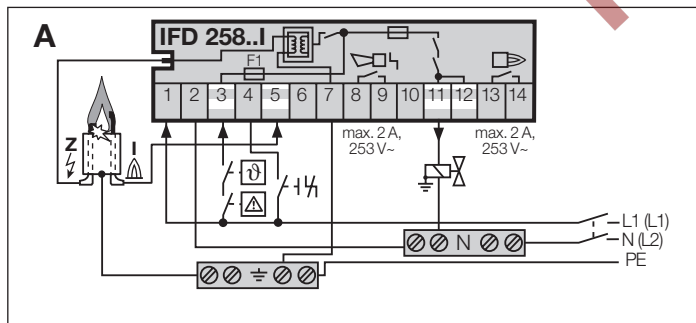

IFD 244..I, IFD 258..I

→ Zündleitung ca. 5 cm im Innern des IFD..I auf eine Schraube fest aufschrauben.

IFD 244..I, IFD 258..I

→ Ateşleme kablosunu IFD..I elemanının yaklaşık 5 cm içinde bir vidaya sıkıca takın.

IFD 244..I, IFD 258..I

→ Zapalovací vedení cca 5 cm na šroubovat pevně vevnitř IFD..I na šroub.

IFD 244..I, IFD 258..I

→ Przewód zapłonowy umocować na głębokości ok. 5 cm wewnątrz IFD..I za pomocą śruby.







IFD 244..I, IFD 258..I

→ Прочно прикрутите кабель розжига внутри IFD..I с помощью винта, заведя его прибол. на 5 см.

IFD 244..I, IFD 258..I

→ Egy csavarra csavarozza fel erősen a gyújtóvezetékét, kb. 5 cm-t az IFD..I belsejében.

IFD 244..I, IFD 258..I



● Oberteil wieder aufsetzen und fest-schrauben.

● Üst parçayı tekrar takın ve yerine vıdallayın.

● Vrhni díl znovu nasadit a pevně zašroubovat.

● Ponownie osadzić część górną i zamocować ją śrubami.

● Снова наденьте верхнюю часть и прикрутите винтами.

● Tegye fel újra a felső részt, és rögzítse csavarral.

In Betrieb nehmen


- Während des Betriebes zeigt die 7-Segment-Anzeige den Programmstatus an:
- [00] Anlaufstellung
 - [01] Wartezeit
 - [02] Sicherheitszeit im Anlauf
 - [04] Betrieb

Achtung! Anlage vor Inbetriebnahme auf Dichtheit prüfen.

- 1) Kugelhahn schließen!
- 2) Anlage einschalten.
- 3) Spannung an Klemme 1 anlegen.
- 4) Prüfen, ob alles elektrisch in Ordnung ist.
- 5) IFD einschalten.
- Die Anzeige zeigt [00].
- Der IFD behält seine Schalterstellung bei, wenn die Spannung an Klemme 1 weggenommen wird.
- 6) Programmablauf für den Brenner starten: Spannung an Klemme 3 anlegen – die Anzeige zeigt [01].

WARNUNG! Das Gerät ist defekt, wenn es während der Wartezeit (Anzeige [01]) ein Gasventil öffnet. Gerät ausbauen und an den Hersteller schicken.

- Mindesteinschaltzeit des θ -Signals (Klemme 3):
- IFD...-3: 8 s
 - IFD...-5: 10 s
 - IFD...-10: 15 s
- Diese Zeiten dürfen nicht unterschritten werden, sonst kann der Gasfeuerungsautomat den Brenner nicht überwachen.
- Das Gasventil V1 öffnet und der Brenner zündet, die Anzeige zeigt [02].
- Zündzeit t_z :
- IFD...-3: 2 s
 - IFD...-5: 3 s
 - IFD...-10: 6 s
- Nach Ablauf der Sicherheitszeit t_{SA} (3, 5 oder 10 s) meldet der IFD eine Störung. Die Anzeige zeigt eine blinkende [02].
- 7) Gas-Absperrhahn öffnen.
 - 8) Den IFD durch Drücken des Entriegelung/Info-Tasters entriegeln.
 - 9) Programmablauf für den Brenner starten: Spannung an Klemme 3 anlegen.



Çalıştırma

- İşletim esnasında 7 segmentli gösterge program modunu gösterir:
- [00] Harekete geçiş konumu
 - [01] Bekleme süresi
 - [02] Harekete geçişte emniyet süresi
 - [04] İşletim

Dikkat! Çalıştırmadan önce tesisin sızdırmazlığını kontrol edin.

- 1) Küresel vanayı kapatın!
- 2) Tesis çalıştırın.
- 3) Gerilimi 1 numaralı klemense bağlayın.
- 4) Elektrik açısından herşeyin kusursuz olduğunu kontrol edin.
- 5) IFD elemanını çalıştırın.
- Göstergede [00] belirir.
- IFD elemanı, 1 numaralı klemensin akımı kesildiğinde şalter konumunu korur.
- 6) Bek program akışını başlatmak için: 3 numaralı klemense gerilimi bağlayın – göstergede [01] belirir.

UYARI! Bekleme süresi (Gösterge [01]) boyunca gaz ventili açıyorsa cihaz bozuktur. Cihazı sökünü ve üretici firmaya gönderin.

- θ sinyalinin (klemens 3) minimum açılma süresi:
- IFD...-3: 8 sn
 - IFD...-5: 10 sn
 - IFD...-10: 15 sn
- Bu sürelerin altına inilmemelidir. Aksi takdirde gaz valfı otomatik beki denetleyemez.
- Gaz ventili V1 açılır ve bek ateşlenir. Göstergede [02] belirir.
- Ateşleme süresi t_z :
- IFD...-3: 2 sn
 - IFD...-5: 3 sn
 - IFD...-10: 6 sn
- Emniyet süresi t_{SA} dolduktan sonra (3, 5 veya 10 sn) IFD elemanı arıza bildirir. Göstergede yanıp sönen [02] belirir.
- 7) Gaz kapama vanasını açın.
 - 8) Reset/Info tuşuna basarak IFD elemanını resetleyin.
 - 9) Bek program akışını başlatmak için: Gerilimi 3 numaralı klemense bağlayın.

Spuštění do provozu

- Během provozu ukazuje 7 - segmentní ukazatel stav programu:
- [00] stav při spuštění
 - [01] čekací doba
 - [02] bezpečnostní doba při spuštění
 - [04] provoz

Pozor! Zkontrolujte zařízení před jeho spuštěním do provozu na těsnost.

- 1) Uzavřít kulový kohout!
- 2) Zapnout zařízení.
- 3) Napojit napětí na svorku 1.
- 4) Zkontrolovat, je-li elektrická instalace v pořádku.
- 5) Zapnout IFD.
- Ukazatel ukazuje [00].
- IFD si udrží spínací pozici i když se odpojí napětí ze svorky 1.
- 6) Spustit průběh programu pro hořák: napojit napětí na svorku 3 – ukazatel ukazuje [01].

VÝSTRAHA! Přístroj je vadný, když se během čekací doby (ukazatel [01]) otevře plynový ventil. Přístroj vybudovat a zaslat ho výrobci.

- Minimální spínací doba θ signálu (svorka 3):
- IFD...-3: 8 vt
 - IFD...-5: 10 vt
 - IFD...-10: 15 vt
- Tyto doby nesmí být podkročené, jinak nemůže hořáková automatika hlídat hořák.
- Plynový ventil V1 se otevře a hořák se zapálí, ukazatel ukazuje [02].
- Doba zapalování t_z :
- IFD...-3: 2 vt
 - IFD...-5: 3 vt
 - IFD...-10: 6 vt
- Po ukončení bezpečnostní doby t_{SA} (3, 5 nebo 10 vt) nahlásí IFD poruchu. Ukazatel bliká a ukazuje [02].
- 7) Otevřít kohout uzavěru plynu.
 - 8) Odblokovat IFD stisknutím tlačítka odblokování / informačního tlačítka.
 - 9) Spustit průběh programu pro hořák: napojit napětí na svorku 3.

Uruchomienie

- W trakcie pracy dwupozycyjny wyświetlacz 7-segmentowy sygnalizuje stan programu:
- [00] Położenie uruchomienia
 - [01] Czas oczekiwania
 - [02] Czas bezpieczeństwa przy uruchomieniu
 - [04] Eksploatacja

Uwaga! Przed uruchomieniem skontrolować szczelność instalacji.

- 1) Zamknąć zawór kulowy!
- 2) Włączyć instalację.
- 3) Doprowadzić napięcie do zacisku 1.
- 4) Sprawdzić prawidłowość podłączeń elektrycznych.
- 5) Włączyć IFD.
- Wyświetlacz pokazuje [00].
- IFD zachowuje swoje położenie przełączenia po usunięciu napięcia z zacisku 1.
- 6) Uruchomić tok programu dla palnika: doprowadzić napięcie do zacisku 3 – wyświetlacz pokazuje [01].

OSTRZEŻENIE! Jeśli w czasie oczekiwania (wyświetlenie [01]) otworzy się zawór gazu, urządzenie jest uszkodzone. Zdemontować urządzenie i przesłać na adres producenta.

- Minimalny czas załączenia sygnału θ (zacisk 3):
- IFD...-3: 8 s
 - IFD...-5: 10 s
 - IFD...-10: 15 s
- Czasy te nie mogą być krótsze w innym bowiem wypadku automat palnikowy gazu nie jest w stanie nadzorować pracy palnika.
- Zawór gazu V1 otwiera się i następuje zapłon palnika – wyświetlacz pokazuje [02].
- Czas zapłonu t_z :
- IFD...-3: 2 s
 - IFD...-5: 3 s
 - IFD...-10: 6 s
- Po upływie czasu bezpieczeństwa t_{SA} (3, 5 lub 10 s), IFD zgłasza zakłócenie. Widoczne jest migoczące wyświetlenie [02].
- 7) Otworzyć zawór odcinający gaz.
 - 8) IFD można odblokować przez naciśnięcie przycisku odblokowania/wskazania informacyjnych.
 - 9) Uruchomić tok programu dla palnika: doprowadzić napięcie do zacisku 3.

Пуск в эксплуатацию

- Во время работы на 7-сегментном дисплее отображается состояние программы:
- [00] позиция запуска
 - [01] время ожидания
 - [02] безопасное время при запуске
 - [04] работа

Внимание! Перед запуском системы в эксплуатацию следует проверить ее герметичность.

- 1) Закройте шаровой кран!
- 2) Включите систему.
- 3) Подайте напряжение на клемму 1.
- 4) Проверьте электроподключение.
- 5) Включите IFD.
- На дисплее отображается [00].
- IFD сохраняет положение выключателя, если с клеммы 1 снимается напряжение.
- 6) Произведите запуск программы для горелки: подайте напряжение на клемму 3 – на дисплее отображается [01].

Предупреждение! Прибор неисправен, если в течение времени ожидания (индикация [01]) открывается газовый клапан. Следует демонтировать прибор и отправить его изготовителю.

- Мин. время включения сигнала θ (клемма 3):
- IFD...-3: 8 c
 - IFD...-5: 10 c
 - IFD...-10: 15 c
- Это время не должно быть короче, иначе автомат не может управлять горелкой.
- Газовый клапан V1 открывается и горелка зажигается, на дисплее отображается [02].
- Время розжига t_z :
- IFD...-3: 2 c
 - IFD...-5: 3 c
 - IFD...-10: 6 c
- По истечении времени безопасности t_{SA} (3, 5 или 10 c) IFD сообщает о неисправности. На дисплее мигает [02].
- 7) Откройте запорный газовый кран.
 - 8) Разблокируйте IFD нажатием кнопки Деблокировка/Информация.
 - 9) Произведите запуск программы для горелки: подайте напряжение на клемму 3.

Üzembe helyezés

- Az üzemelés ideje alatt a 7-szegmenses kijelző a programstátusz mutatja.
- [00] Indítási helyzet
 - [01] Várakozási idő
 - [02] Biztonsági idő indításkor
 - [04] Üzemelés

Figyelem! Az üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell a berendezés tömörségét.

- 1) Zárja el a golyóscsapot!
- 2) Kapcsolja be a berendezést.
- 3) Adjon feszültséget az 1-es kapocsra.
- 4) Ellenőrizze, hogy villamossági szempontból minden rendben van-e.
- 5) Kapcsolja be az IFD-t.
- A kijelzőn [00] látható.
- Az IFD megtartja kapcsolóállását, ha elveszik a feszültséget az 1-es kapocsról.
- 6) Indítsa el az égő programjának futását: Adjon feszültséget a 3-as kapocsra – a kijelzőn [01] látható.

FIGYELMEZTETÉS! A készülék hibás, ha a várakozási idő (kijelző [01]) alatt egy gázszelvény kinyit. Szerelje ki a készüléket és küldje el a gyártóhoz.

- A θ -jel minimális kapcsolási ideje (3-as kapocs):
- IFD...-3: 8 mp
 - IFD...-5: 10 mp
 - IFD...-10: 15 mp
- Ezeket az időket el kell érni, különben a gázégő-automatika nem tudja felügyelni az égőt.
- A V1 gázszelvény kinyit, és az égő gyújt, a kijelzőn [02] látható.
- Gyújtási idő t_z :
- IFD...-3: 2 mp
 - IFD...-5: 3 mp
 - IFD...-10: 6 mp
- A t_{SA} (3, 5 vagy 10 mp) biztonsági idő letelte után az IFD hibát jelez. A kijelzőn villogó [02] kijelzés látható.
- 7) Nyissa ki a gáz-zárócsapot.
 - 8) Resetelje az IFD-t a Reset/Info-gomb megnyomásával.
 - 9) Indítsa el az égő programjának futását: Adjon feszültséget az 3-as kapocsra.

- Die Anzeige zeigt **[02]**, das Gasventil V1 öffnet und der Brenner zündet.
- Nach Ablauf der Sicherheitszeit t_{SA} (3, 5 oder 10 s) zeigt die Anzeige **[04]**.
- IFD 258: Der Kontakt zwischen den Klemmen 13 und 14 schließt.
- Der Brenner ist in Betrieb.

Einstellen IFD 258:




- 1) Schrauben lösen und Oberteil abziehen.

Verhalten bei Flammenausfall

- 2) Umschalter in gewünschte Schaltposition (Sofortige Störabschaltung  oder Wiederanlauf ) bringen.
- Werksseitig ist der IFD 258 auf Sofortige Störabschaltung eingestellt.
- Wiederanlauf wird empfohlen für Brenner, die gelegentlich instabiles Flammenverhalten zeigen. Nicht einsetzen bei langsam schließenden Luftstellgliedern oder steter Regelung, wenn der Brenner nicht mit max. Leistung zünden darf, bei Brennern über 120 kW Leistung nach EN 676.

Abschalttempfindlichkeit

- Die Abschalttempfindlichkeit kann zwischen 2 und 20 μA eingestellt werden (werksseitig 2 μA).
- 3) Am Potentiometer eingestellten Wert erhöhen, wenn vor der Zündung die Anzeige **[07]** blinkt.
- 4) Oberteil wieder aufschrauben.



- Göstergede **[02]** belirir, gaz ventili V1 açılır ve bek ateşlenir.
- Emniyet süresi t_{SA} (3, 5 veya 10 sn) geçtikten sonra göstergede **[04]** belirir.
- IFD 258: 13 ile 14 numaralı klemensler arasındaki kontak kapanır.
- Bek çalışır.

Ayarlama IFD 258:

- 1) Vidaları çözün ve üst parçayı çekerek çıkarın.

Alev söndüğünde davranış

- 2) Devre değiştiricisi istenilen anaharlama pozisyonuna (derhal anıza kapatması  veya tekrar çalıştırma ) getirin.
- IFD 258 elemanı fabrika çıkışı derhal anıza kapatmasına ayarlıdır.
- Tekrar çalıştırma, zaman zaman düzensiz alev tutumu sergileyen bekler için tavsiye olunur. Yavaş kapatma hava ayar elemanlarında veya EN 676 uyarınca 120 kW üzeri güce sahip beklerde bekini maks. gücde ateşleme yapmaması gereken sürekli ayar halinde kullanmayın.

Kapatma hassasiyeti

- Kapatma hassasiyeti 2 ile 20 μA arası ayarlanabilir (fabrika çıkışı 2 μA).
- 3) Ateşleme öncesi göstergede **[07]** yanıp sönerse, potansiyometrede ayarlanan değeri yükseltin.
- 4) Üst parçayı tekrar takın.

- Ukazatel ukazuje **[02]**, plynový ventil V1 se otevře a hořák se zapálí.
- Po ukončení bezpečnostní doby t_{SA} (3, 5 nebo 10 v) ukazuje ukazatel **[04]**.
- IFD 258: Kontakt mezi svorkami 13 a 14 se uzavře.
- Hořák je v provozu.

Nastavení IFD 258:

- 1) Vyšroubovat šrouby a sundat vrchní díl.

Chování při výpadku plamene

- 2) Přepínač nastavt do žádané polohy spínání (okamžitě poruchové vypnutí  nebo nové spuštění )
- Ve výrobě byl IFD 258 nastaven na okamžitě poruchové vypnutí.
- Opakované spuštění se doporučuje pro hořáky, které občas ukazují nestabilní chování plamene. Nenasadit u pomalu se zavírajících stavěcích členů pro přívod vzduchu, nebo při stálé regulaci hořáku, když se hořák nemůže zapálit s maximálním výkonem, u hořáků s větším výkonem než 120 kW podle normy EN 676.

Citlivost vypnutí

- Citlivost vypnutí se dá nastavit na hodnotu mezi 2 až 20 μA (ve výrobě byla nastavena na 2 μA).
- 3) Potenciometrem se dá nastavená hodnota zvýšit, když před zapálením blíká ukazatel **[07]**.
- 4) Znovu našroubovat vrchní díl.

- Wyświetlacz pokazuje **[02]**, zawór gazu V1 otwiera się i następuje zapłon palnika.
- Po upływie czasu bezpieczeństwa t_{SA} (3, 5 lub 10 s) wyświetlacz pokazuje **[04]**.
- IFD 258: Styk między zaciskami 13 i 14 ulega zwarcu.
- Palnik pracuje.

Nastawianie IFD 258:

- 1) Wykręcić wkręty i zdjąć część górną.

Reakcja przy zaniku płomienia

- 2) Ustawić przełącznik w wymaganym położeniu łaczeniowym (bezzwłoczne wyłączenie awaryjne  lub ponowne uruchomienie )
- IFD 258 jest nastawiony fabrycznie na bezzwłoczne wyłączenie awaryjne.
- Tryb ponownego uruchomienia jest zalecany dla palników wykazujących tylko przejściową niestabilność płomienia. Nie stosować przy obecności urządzeń regulacyjnych przepływu powietrza ze spowolnionym zamknięciem lub wówczas, gdy nie jest dopuszczalny zapłon palnika z maksymalną mocą, jak w przypadku palników o mocy przekraczającej 120 kW wg normy EN 676.

Czułość dla funkcji wyłączenia

- Czułość dla funkcji wyłączenia można nastawić w zakresie od 2 do 20 μA (fabrycznie 2 μA).
- 3) Jeśli przed zapłonem wyświetlenie **[07]** migocze, należy zwiększyć wartość nastawioną na potencjometrze.
- 4) Ponownie zamocować górną część wkrętami.

- На дисплее отображается **[02]**, газовый клапан V1 открывается и горелка зажигается.
- По истечении времени безопасности t_{SA} (3, 5 или 10 c) IFD на дисплее отображается **[04]**.
- IFD 258: Контакт между клеммами 13 и 14 замыкается.
- Горелка работает.

Настройка IFD 258:

- 1) Отпустите винты и снимите верхнюю часть прибора.

Действие при погасании пламени

- 2) Установите переключатель в нужное положение (немедленное аварийное отключение  или повторный запуск )
- Заводская настройка IFD 258: немедленное аварийное отключение.
- Повторный запуск рекомендуется для горелок, у которых иногда бывает нестабильное пламя. Не использовать при медленно закрывающихся регулирующих воздушных клапанах или при плавном регулировании, если горелка не должна разжигаться при макс. мощности, для горелок с мощностью выше 120 кВт в соответствии с EN 676.

Порог чувствительности

- Порог чувствительности можно настроить в диапазоне от 2 до 20 μA (заводская настройка: 2 μA).
- 3) Если перед розжигом мигает **[07]**, увеличьте заданное потенциометром значение.
- 4) Снова прикрутите верхнюю часть.

- A kijelzőn **[02]** látható, a V1 gázszelép kinyírt, és az égő gyúrt.
- A t_{SA} (3, 5 vagy 10 mp) biztonsági idő letelte után a kijelzőn **[04]** látható.
- IFD 258: A 13-as és 14-es kapcsok közötti érintkező zár.
- Az égő üzemel.

Beállítás IFD 258:

- 1) Oldja ki a csavarokat, és húzza le a felső részt.

Viselkedés lángkimaradáskor

- 2) Állítsa az átkapcsolót a kívánt kapcsolási helyzetbe (Azonnali üzemi-zavar miatti lekapcsolás  vagy újraindítás )
- Az IFD 258 gyárilag azonnali üzemi-zavar miatti lekapcsolásra van beállítva.
- Az újraindítás olyan égőkhöz ajánlott, melyek alkalmanként instabil lángtulajdonságokat mutatnak. Nem alkalmazható lassú zárású levegőáramító szelepeknél vagy állandó szabályozásnál, ha az égőt nem szabad max. teljesítményre lyüzni, az EN 676 szerint a 120 kW-t meghaladó teljesítményű égőknl.

Lekapcsolási érzékenység

- A lekapcsolási érzékenységet 2 és 20 μA között lehet beállítani (gyárilag 2 μA).
- 3) Növelni kell a potenciométeren beállított értéket, ha a gyújtás előtt a **[07]** kijelzés villog.
- 4) Csavarozza fel ismét a felső részt.


Funktion prüfen

- 1) Während des Betriebs mit zwei Elektroden oder UV-Überwachung den Zündkerzenstecker von der Ionisationselektrode abziehen oder die UV-Sonde abdunkeln.
- IFD 258: Bei Einelektrodenbetrieb den Kugelhahn schließen.

WARNUNG!

Bei Einsatz des IFD 258 im Einelektrodenbetrieb liegt bei Wiederanlauf Hochspannung am Zündkerzenstecker an. Lebensgefahr!

- IFD 244: Der IFD 244 macht einen Wiederanlauf und anschließend eine Störabschaltung.
- IFD 258: Ist der Umschalter auf Wiederanlauf eingestellt, startet der IFD 258 zunächst erneut und macht dann eine Störabschaltung.
- Bei der Störabschaltung werden die Gasventile spannungsfrei geschaltet. Der Störmeldekontakt zwischen den Klemmen IFD 258: **8 und 9**, IFD 244: **7 und 8** schließt. Die Anzeige blinkt und zeigt den aktuellen Programmstatus an.
- Die Flamme muss erlöschen.

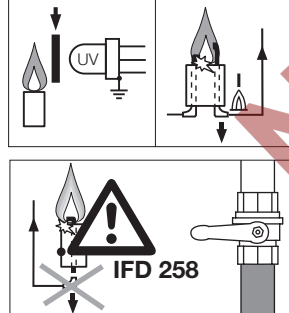

Fonksiyon kontrolü

- 1) İki elektrotlu veya UV denetimli işletim esnasında buji fişini iyonizasyon elektrodundan çekin veya UV sondasını karartın.
- IFD 258: Tek elektrotlu işletimde küresel vanayı kapatın.

UYARI!

IFD 258 elemanı tek elektrotlu işletimde kullanıldığında, tekrar çalıştırma esnasında buji fişinde yüksek gerilim vardır. Hayati tehlike!

- IFD 244: IFD 244 elemanı önce tekrar çalışır ve ardından anıza kapatması gerçekleştirir.
- IFD 258: Devre değiştirici tekrar çalıştırmaya ayarlıysa, IFD 258 elemanı ilk önce tekrar çalışır ve ardından anıza kapatması gerçekleştirir.
- Anıza kapatmasında gaz ventilleri gerilimsiz konuma getirilir. Klemensler arasındaki anıza bildirici kontakları (IFD 258: **8 ve 9**, IFD 244: **7 ve 8**) kapanır. Göstergede yanıp söner ve aktüel program modunu gösterir.
- Alev sönmelidir.

Kontrola funkce

- 1) Během provozu se dvěma elektrodami, nebo s UV - hlídáním stáhnout nástrčku zapalovací svíčky z ionizační elektrody a zatemnit UV - sondu.
- IFD 258: Při provozu s jednou elektrodou uzavřít kulový kohout.

VÝSTRAHA!

Při nasazení IFD 258 v provozu s jednou elektrodou je vysoké napětí na nástrčce zapalovací svíčky. Životní nebezpečí!

- IFD 244: IFD 244 provede nové spuštění a nahlásí pak poruchové vypnutí.
- IFD 258: Je-li přepínač nastaven na nové spuštění, pak provede IFD 258 napřed nové spuštění a následně poruchové vypnutí.
- U poruchového vypnutí nestojí plynové ventily pod napětím. Kontakt poruchových hlášení mezi svorkami (IFD 258: **8 a 9**, IFD 244: **7 a 8**) se uzavře. Ukazatel blíká a ukazuje aktuální stav programu.
- Plamen musí zhasnout.

Sprawdzenie działania

- 1) W trybie pracy z dwiema elektrodami lub z nadzorem UV zsnać wtyczkę świecy zapłonowej z elektrody jonizacyjnej lub zaciemnić sondę UV.
- IFD 258: W trybie pracy z jedną elektrodą zamknąć zawór kulowy.

OSTRZEŻENIE!

Przy wykorzystaniu IFD 258 w trybie pracy z jedną elektrodą na wtyczkę świecy zapłonowej obecne jest przy ponownym uruchomieniu wysokie napięcie. Zagrożenie dla życia!

- IFD 244: IFD 244 wykonuje pojedynczą czynność ponownego uruchomienia, po czym następuje wyłączenie awaryjne.
- IFD 258: Jeśli przełącznik jest nastawiony na ponowne uruchomienie, IFD 258 zostaje najpierw uruchomiony ponownie, po czym dokonuje wyłączenia awaryjnego.
- Przy wyłączeniu awaryjnym następuje przełączenie zaworów gazu w stan beznapięciowy. Zostaje zamknięty styk sygnalizacji zakończenia między zaciskami (IFD 258: **8 i 9**, IFD 244: **7 i 8**). Wyświetlacz migocze i pokazuje aktualny stan programu.
- Płomień musi ulec wygaszeniu.

Проверка функций

- 1) Во время работы в режиме с двумя электродами или с УФ-датчиком отсоедините штекер свечи розжига от ионизационного электрода или затемните УФ-датчик.
- IFD 258: При одноэлектродной схеме закройте шаровый кран.

Предупреждение!

При использовании IFD 258 в одноэлектродной схеме при повторном запуске на штекер свечи розжига имеется высокое напряжение. Опасно для жизни!

- IFD 244: IFD 244 перезапускается и впоследствии производит аварийное отключение.
- IFD 258: Если переключатель установлен на повторный запуск, IFD 258 сначала повторно запускается и затем производит аварийное отключение.
- При аварийном отключении газовые клапаны обесточиваются. Контакт аварийной сигнализации между клеммами (IFD 258: **8 и 9**, IFD 244: **7 и 8**) замыкается. Дисплей мигает и отображает актуальное состояние программы.
- Пламя должно погаснуть.

A működés ellenőrzése

- 1) Kételektrodás vagy UV-felügyelettel történő üzemelés közben húzza le a gyújtógyertya csatlakozóját az ionizációs elektrodáról, vagy árnyékolja le az UV-szondát.
- IFD 258: Egyelektrodás üzemeléskor zárja el a golyóscsapot.

FIGYELMEZTETÉS!

Az IFD 258 egyelektrodás üzemelésben való használatát esetén újraindítások magasfeszültség van a gyújtógyertya csatlakozóján. Életveszély!

- IFD 244: Az IFD 244 újraindítást végez, majd ezt követően üzemi-zavar miatti lekapcsolás történik.
- IFD 258: Amennyiben az átkapcsoló újraindításra van beállítva, az IFD 258 először újraindul, és utána végez üzemi-zavar miatti lekapcsolást.
- Üzemi-zavar miatti lekapcsoláskor a gázszelepek feszültségmentesre kapcsolódnak. Az üzemi-zavar-érintkező a kapcsok között (IFD 258: **8-as és 9-es**, IFD 244: **7-es és 8-as**) zár. A kijelző villog, és az aktuális programstátusz mutatja.
- A lángnak ki kell aludnia.

- Sollte die Flamme nicht erlöschen, liegt ein Fehler vor.
- ② Verdrahtung prüfen – siehe Kapitel „Verdrahten“.

WARNUNG!

Der Fehler muss erst behoben werden, bevor die Anlage ohne Aufsicht betrieben werden darf.



Hinweise zur Wartung der Anlage

- Der Ein-/Aus-Taster am IFD trennt den IFD funktional vom Netz. Er erfüllt nicht die Anforderungen für eine Einrichtung zum Freischalten der elektrischen Ausrüstung.
- Für Wartungsarbeiten an der Anlage die elektrische Ausrüstung spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

Hilfe bei Störungen

WARNUNG!

- Lebensgefahr durch Stromschlag! Vor Arbeiten an stromführenden Teilen elektrische Leitungen spannungsfrei schalten!
- Störungsbeseitigung nur durch autorisiertes Fachpersonal!
- Keine Reparaturen an dem IFD durchführen, die Gewährleistung erlischt sonst! Unsachgemäße Reparaturen und falsche elektrische Anschlüsse, z. B. Anlagen von Spannung an die Ausgänge, können das Gasventil öffnen und den IFD zerstören – eine Fehlersicherheit kann dann nicht mehr garantiert werden!
- (Fern-)Entriegeln grundsätzlich nur von beauftragten Fachkräften unter ständiger Kontrolle des zu entstörenden Brenners.
- Bei Störungen der Anlage schließt der Gasfeuerungsautomat die Gasventile, die Anzeige blinkt und zeigt den aktuellen Programmstatus an.
- Störungen nur durch die hier beschriebenen Maßnahmen beseitigen –
 - Entriegeln, der IFD läuft wieder an –
- Der IFD kann nur entriegelt werden, wenn die Anzeige blinkt, nicht wenn das Flammensignal oder ein Parameter angezeigt wird. In diesen Fällen den Entriegelungs/Info-Taster so lange drücken, bis die Anzeige blinkt, oder das Gerät aus- und wieder einschalten. Jetzt kann der IFD entriegelt werden.
- Reagiert der IFD nicht, obwohl alle Fehler behoben sind –
- Gerät ausbauen und zum Überprüfen an den Hersteller schicken.



- Alev sönmüyorsa bir hata mevcuttur.
- ② Kablo bağlantısını kontrol edin – bkz. Bölüm “Kablo bağlantısı”.

UYARI!

Tesis gözetimsiz işletilmeden önce arızanın giderilmesi gerekir.

Tesisin bakımına ilişkin bilgiler

- IFD elemanındaki açma/kapama butonu, IFD'nin işlevsel hat bağlantısını keser. Buton, elektrik sisteminin akımının kesilmesine mahsus düzenekler için aranan şartlara uygun değildir.
- Tesiste yapılacak bakım çalışmalarında elektrik sisteminin gerilimi kesilmeli ve tekrar açılıma karşı emniyeti alınmalıdır.

Arıza halinde yardım

UYARI!

- Elektrik çarpması nedeniyle hayatı tehlikeye sokar! Elektrik akımı geçen parçalar üzerinde yapılacak çalışmalardan önce bu parçaların elektrik bağlantısını kesin!
- Arızaların giderilmesi ancak yetkili uzman personel tarafından yapılmalıdır!
- IFD elemanı üzerinde onarım çalışmaları yapılmayın. Aksi takdirde garanti sona erer! Üsullüne aykırı onarım ve orijini çıkışlara gerilim verilmesi gibi yanlış elektrik bağlantıları, gaz ventili açılabilir ve IFD elemanını tahrip edebilir – bu durumda arıza emniyeti garanti edilemez!
- Sistemin (uzaktan) resetlenmesi daima görevli personel tarafından ilgili bek süreli kontrol altında tutularak yapılmalıdır.
- Sistemde arıza meydana geldiğinde gaz yakma otomatik gaz ventillerini kapatır. Gösterge yanıp söner ve aktüel program modunu gösterir.
- Arızalar ancak burada açıklanan onarım talimatlarına göre giderilmelidir –
 - Resetleyin, IFD tekrar çalışmaya başlar –
- IFD elemanının resetlenmesi ancak gösterge yanıp söndüğünde mümkündür. Alev sinyali veya bir parametre gösterildiğinde mümkün değildir. Bu durumda, gösterge yanıp söne kadar Reset/Info tuşuna basın veya cihazı kapatın ve tekrar açın. IFD simdi resetlenebilir.
- Tüm arızaların giderilmesine rağmen IFD reaksiyon göstermiyorsa –
- Cihazı sökün ve kontrol edilmeli için üretici firmaya gönderin.

- Když plamen nezhasne, pak existuje nějaká chyba.
- ② Zkontrolujte elektroinstalaci – viz kapitola „Elektroinstalace“.

VÝSTRAHA!

Předtím, než se bude moci zařízení provozovat bez hlídání, se musí napřed chyba odstranit.

Pokyny k údržbě zařízení

- Tlačítko vypínače na IFD oddělí IFD funkčně od sítě. Nesplňuje požadavky zařízení k odpojení elektrického vybavení od sítě.
- Pro údržbářské práce na zařízení se musí elektrické vybavení odpojit od napětí a zabezpečit proti novému připojení.

Pomoc při poruchách

VÝSTRAHA!

- Životní nebezpečí elektrickým úderem! Před prací na proud vodících dílech odpojit elektrická vedení od napětí!
- Odstranění poruch jen autorizovaným, odborným personálem!
- Neprovádět žádné opravy na IFD, jinak okamžitě zaniká záruka! Neodborné opravy a špatné elektrické zapojení, např. napojení napětí na výstupy, mohou otevřít plynový ventil a zničit IFD – bezpečnost proti chybám zařízení se pak již nedá více zaručit!
- (Dálkové-)Odblokování nechat zásadně provést jen povolaným odborníkem za stálé kontroly hořáku, který se má odblokovat.
- U poruch zařízení uzavřít hořákovou automatiku plynové ventily, ukazatel bliká a ukazuje aktuální stav programu.
- Poruchy odstranit jen podle zde popsanych opatření –
 - Odblokovat, IFD se znovu spustí –
- IFD se dá odblokovat jen tehdy, když ukazatel bliká, nedá se odblokovat, když bude ukázán signál plamene, nebo některý parametr. V takových případech podržet tlačítko odblokování / informační plamene, nebo ukazatel blikat, až začne ukazatel blikat, nebo až se přístroj vypne a znovu zapne. Nyní se dá IFD odblokovat.
- Jestliže nebude IFD reagovat, i když byly všechny chyby odstraněny –
- Přístroj vybudovat a zaslat ho výrobci na kontrolu.

- Nie wygaszenie płomienia sygnalizuje wystąpienie nieprawidłowości.
- ② Skontrolować podłączenie elektryczne – patrz rozdział „Podłączenie elektryczne”.

OSTRZEŻENIE!

Warunkiem eksploatacji instalacji bez nadzoru jest usunięcie nieprawidłowości.

Wskazówki dotyczące konserwacji instalacji

- Załącznik/wyłącznik na IFD zapewnia funkcjonalne oddzielenie IFD od sieci. Nie spełnia on wymagań stawianych przed wyposażeniem przeznaczonym do odłączenia urządzeń elektrycznych spod napięcia.
- W celu wykonania czynności konserwacji w okresie instalacji należy zapewnić odłączenie napięcia od wyposażenia elektrycznego i zabezpieczyć także wyposażenie przed ponownym włączeniem.

Pomoc przy zakłóceniach

OSTRZEŻENIE!

- Zagrożenie dla życia wskutek porażenia prądem! Przed przystąpieniem do pracy w obszarze części przewodzących prąd należy wyłączyć doprowadzenie napięcia do przewodów elektrycznych!
- Usuwanie zakłóceń może być podejmowane wyłącznie przez autoryzowany serwis!
- Nie podejmować żadnych napraw w obszarze IFD, prowadzi to bowiem do utraty uprawnień gwarancyjnych! Niefachowo przeprowadzone naprawy i błędnie wykonane podłączenia elektryczne, np. doprowadzenie napięcia do wyjść, mogą być powodem otwarcia zaworu gazu i zniszczenia IFD – nie można wówczas zagwarantować bezpiecznej pracy urządzenia!
- Czynność odblokowania (zdalnego) powinna być wykonywana z zasady przez wyznaczonych do tego celu fachowców przy stałej kontroli uruchamianego palnika.
- Przy wystąpieniu zakłóceń w obszarze instalacji automat palnikowy gazu zamyka zawory gazu – wskazanie na wyświetlaczu migoczące pokazuje aktualny stan programu.
- Zakłócenia należy usuwać wyłącznie przez wykonanie czynności opisanych w niniejszej instrukcji.
 - Wykonać czynność odblokowania – IFD zostaje uruchomiony ponownie.
- IFD można odbloковать tylko wówczas, gdy wskazanie na wyświetlaczu migoczące, odblokowanie jest natomiast niemożliwe, gdy wyświetlany jest sygnał płomienia lub parametr. W takim przypadku należy nacisnąć i przytrzymać przycisk odblokowania/wskazania informacyjnych aż wyświetlacz zacznie migotać; można także wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. Następnie odbloковать IFD.
- Jeśli IFD nie reaguje mimo usunięcia wszystkich zakłóceń należy:
- zdemontować urządzenie i przesłać na adres producenta w celu sprawdzenia.

- Если пламя не гаснет, имеет место неисправность.
- ② Проверьте электроподключение – см. раздел «Электроподключение».

Предупреждение!

Неисправность обязательно должна быть устранена до начала эксплуатации установки без надзора.

Указания по техническому обслуживанию системы

- Кнопка Вкл/Выкл (ON/OFF) на IFD функционально отключает IFD от сети. Но это не соответствует требованиям к устройствам для обеспечения электрооборудования.
- Перед работами по техобслуживанию системы обесточьте электрооборудование и примите меры, предотвращающие его включение.

Помощь при неисправностях

Предупреждение!

- Опасность поражения электрическим током! Перед выполнением работ на токоведущих частях следует отключить напряжение от всех электрических кабелей!
- Устранение неисправностей должен производить только специально подготовленный и обученный персонал!
- Не производите ремонт IFD, иначе теряется гарантия! Не профессиональный ремонт или неправильное электрическое подключение, например, подача напряжения на выходные, может привести к открытию газового клапана и повреждению IFD – исправность в этом случае не гарантируется!
- (Дистанционная) деблокировка может производиться только специалистом при постоянной контроле деблокируемой горелки.
- При появлении неисправности в системе автомат управления горелками закрывает газовые клапаны, дисплей мигает и отображает актуальное состояние программы.
- Устранять неисправности разрешается только путем выполнения описанных далее действий –
 - произведите деблокировку, IFD снова запускается –
- IFD можно деблокировать только тогда, когда дисплей мигает, но не во время отображения сигнала пламени или какого-либо параметра. В этих случаях следует так долго нажимать кнопку Деблокировка/Информация, пока дисплей не начнет мигать, или надо выключить и снова включить прибор. Теперь можно произвести деблокировку IFD.
- Если IFD не реагирует, хотя все неисправности устранены, –
- демонтируйте прибор и отправьте его на проверку изготовителю.

- Ha a láng nem alszik ki, akkor hiba áll fenn.
- ② Ellenőrizze a huzalozást – lásd a „Huzalozás” c. fejezetet.

FIGYELMEZTETÉS!

A berendezés felügyelet nélküli üzemeltetéséhez a hibát először el kell hárítani.

Útmutatások a berendezés karbantartásához

- Az IFD-n található be-/kikapcsoló gomb funkcionálisan leválasztja az IFD-t a hálózatról. A kapcsológomb nem teljesíti az elektromos felszerelés feszültségmentesítésére való berendezésre vonatkozó követelményeket.
- A berendezésen végzett karbantartási munkákhoz feszültségmentesíteni kell az elektromos felszerelést, és biztosítani kell újbóli bekapcsolás ellen.

Segítség üzemzavarok esetén

FIGYELMEZTETÉS!

- Áramütés általi életveszély! Az áramvezető (alkatrészek)en végzett munkálatok előtt az elektromos vezetékeket feszültségmentesíteni kell!
- Az üzemzavarok elhárítását csak arra feljogosított szakemberek végezhetik!
- Nem szabad javítást végezni az IFD-egységen, különben a garancia megszűnik! Szakszerűtlen javítások és nem megfelelő villamos csatlakoztatások, pl. a kimenetek feszültség alá helyezése, kinyithatják a gázzelepet, és tönkre tehetik az IFD-t – ezután már nem garantálható a hibátlan működés!
- (Táv-)Reset-et alapvetően csak arra felhatalmazott szakember végezhet annak az égőnek a folyamatos ellenőrzése mellett, melynél az üzemzavart el kell hárítani.
- A berendezés üzemzavara esetén a gázégő-automatika lezárja a gázzelepeket, a kijelző villog, és mutatja az aktuális program státuszt.
- Az üzemzavarokat csak az itt ismertetett intézkedésekkel szabad elhárítani –
 - Reset, az IFD-egység újraindul –
- Az IFD-egységet csak akkor lehet resetelni, ha a kijelző villog, nem pedig akkor, ha a lángjel vagy egy paraméter látható. Ezekben az esetekben addig kell nyomni a Reset/Info-gombot, amíg a kijelző nem villog, vagy kapcsolja ki majd újra be a készüléket. Most lehet resetelni az IFD-egységet.
- Ha az IFD annak ellenére nem reagál, hogy minden hiba elhárításra került –
- Szerelje ki a készüléket, és küldje el átvizsgálásra a gyártóhoz.

Hilfe bei Störungen


- ! **Störung**
- ! **Ursache**
- ! **Abhilfe**

? Die Anzeige blinkt und zeigt 01?

- ! Der IFD erkennt ein fehlerhaftes Flammensignal, ohne dass der Brenner gezündet wurde (Fremdlicht) –
- ! Flammensignal durch Isolierkeramik –

IFD 258:

- ! Die UV-Röhre in der UV-Sonde UVS ist defekt (Lebensdauer überschritten) und zeigt andauernd Fremdlicht an.
- ! UV-Röhre austauschen, Best.-Nr.: 04065304 – Betriebsanleitung der UV-Sonde UVS beachten.
- ! Wert für Parameter 04 erhöhen, um die Abschaltsschwelle des Flammenverstärkers anzupassen.



? Anlauf – es entsteht kein Zündfunke – die Anzeige blinkt und zeigt 02?

- ! Abstand der Zündelektrode zum Brennerkopf ist zu groß –
- ! Abstand von max. 2 mm einstellen.
- ! Zündleitung hat keinen Kontakt im Elektrodenstecker/Zündtrafo –
- ! Leitung kräftig anschrauben.
- ! Zündleitung hat einen Massechluss.
- ! Verlegung überprüfen, Zündelektrode reinigen.
- ! Zündspannung ist zu klein –
- ! Zündtrafo mit einer Zündspannung ≥ 5 kV verwenden.
- ! Zündleitung ist zu lang –
- ! Auf 1 m (max. 5 m) kürzen.

IFD 244

- ! Zündleitung ist zu lang –
- ! Auf 1 m (max. 5 m) kürzen.
- ! Zündtrafo hat keinen Kontakt mit Klemme 5 –
- ! Spannungszuführung zum Zündtrafo überprüfen.

IFD 258

- ! Zündleitung ist zu lang –
- ! Auf 1 m (max. 5 m) kürzen.
- ! Zündtrafo hat keinen Kontakt mit Klemme 10 –
- ! Spannungszuführung zum Zündtrafo überprüfen.

IFD 244..I, IFD 258..I

- ! Zündleitung ist zu lang –
- ! Auf 0,7 m (max. 1 m) kürzen.
- ! Zündleitung hat keinen Kontakt –
- ! Zündleitung fest aufschrauben – siehe Kapitel „Verdrahten“.
- ! Mangelhafte Schutzleiterverbindung –
- ! Direkte Schutzleiterverbindung zwischen Brenner (Masse) und Klemme 14 am IFD 244..I bzw. Klemme 7 am IFD 258..I überprüfen.



Arıza halinde yardım

- ! **Arıza**
- ! **Sebebi**
- ! **Giderilmesi**

? Gösterge yanıp sönüyor ve 01 değerini gösteriyor?

- ! IFD, bek ateşlenmeden hatalı bir alev sinyali algılıyor (harici sinyal) –
- ! Seramik izolasyondan çıkan alev sinyali –

IFD 258:

- ! UV sondası UVS içindeki UV lambası arızalı (lambanın ömrü aşıldı) ve sürekli olarak harici sinyal gösteriyor.
- ! UV lambasını değiştirin, Sipariş No: 04065304 – UV sondası UVS'nin kullanım kılavuzunu dikkate alın.
- ! Alev güçlendiricisinin kapatma eşik değerini ayarlamak için 04 numaralı parametrenin değerini yükseltin.

? Start – Ateşleme kıvılcımı oluşmuyor – Gösterge yanıp sönüyor ve 02 değerini gösteriyor?

- ! Ateşleme elektrodunun bek kafasına olan mesafesi çok büyük –
- ! Mesafeyi maks. 2 mm'ye ayarlayın.
- ! Ateşleme kablosu elektrot soketine/deşleme trafosunda temas etmiyor –
- ! Kabloyu sıkıca vidalayın.
- ! Ateşleme kablosunda topraklama kısa devresi var.
- ! Doğenen kabloyu kontrol edin, ateşleme elektrodunu temizleyin.
- ! Ateşleme gerilimi çok düşük –
- ! Ateşleme gerilimi ≥ 5 kV olan ateşleme trafosu kullanın.
- ! Ateşleme kablosu çok uzun –
- ! Kabloyu 1 metreye (maks. 5 m) kısaltın.
- ! Ateşleme kablosu çok uzun –
- ! Kabloyu 1 metreye (maks. 5 m) kısaltın.
- ! Ateşleme trafosu 5 numaralı klemse temas etmiyor –
- ! Ateşleme trafosuna giden gerilim beslemesini kontrol edin.

IFD 258

- ! Ateşleme kablosu çok uzun –
- ! Kabloyu 1 metreye (maks. 5 m) kısaltın.
- ! Ateşleme trafosu 10 numaralı klemse temas etmiyor –
- ! Ateşleme trafosuna giden gerilim beslemesini kontrol edin.

IFD 244..I, IFD 258..I

- ! Ateşleme kablosu çok uzun –
- ! Kabloyu 0,7 metreye (maks. 1 m) kısaltın.
- ! Ateşleme kablosu temas etmiyor –
- ! Ateşleme kablosunu sıkıca takın – bkz. Bölüm „Kablo bağlantısı“.
- ! Yetersiz koruyucu iletken bağlantısı –
- ! Bek (şase) ile IFD 244..I elemanının 14 numaralı klemensi veya IFD 258..I elemanının 7 numaralı klemensi arasındaki direkt koruyucu iletken bağlantısını kontrol edin.

Pomoc při poruchách

- ! **Porucha**
- ! **Příčina**
- ! **Odstranění**

? Ukazatel bliká a ukazuje 01?

- ! IFD poznal chybný signál plamene bez toho, aniž by byl hořák zapálen (cizí světlo) –
- ! Signál plamene izolační keramikou –

IFD 258:

- ! UV – fotonka v UV – sondě UVS je vadná (překročena životnost) a ukazuje nepřetržitě cizí světlo.
- ! Vyměnit UV – fotonku, obj. č.: 04065304 – dodržovat provozní návod UV – sondy UVS.
- ! Zvýšit hodnotu parametru 04, aby se upravil práh vypnutí zesilovače plamene.

? Spuštění – nevznikne zapalovací jiskra – ukazatel bliká a ukazuje 02?

- ! Odstup zapalovací elektrody od hlavičky hořáku je příliš velký –
- ! Nastavit odstup na max. 2 mm.
- ! Vedení zapalování nemá žádný kontakt s nástrčkou elektrody / zapalovacím transformátorem –
- ! Vedení řádně našroubovat.
- ! Vedení zapalování je zkratováno masou hořáku.
- ! Zkontrolovat uložení vedení, očistit zapalovací elektrodu.
- ! Napětí zapalování je příliš nízké –
- ! Použít zapalovací transformátor se zapalovacím napětím ≥ 5 kV.
- ! Vedení zapalování je příliš dlouhé –
- ! Zkrátit vedení zapalování na 1 m (max. 5 m).

IFD 244

- ! Vedení zapalování je příliš dlouhé –
- ! Zkrátit vedení zapalování na 1 m (max. 5 m).
- ! Zapalovací transformátor nemá žádný kontakt se svorkou 5 –
- ! Zkontrolovat přípojku napětí na zapalovací transformátor.

IFD 258

- ! Vedení zapalování je příliš dlouhé –
- ! Zkrátit vedení zapalování na 1 m (max. 5 m).
- ! Zapalovací transformátor nemá žádný kontakt se svorkou 10 –
- ! Zkontrolovat přípojku napětí na zapalovací transformátor.

IFD 244..I, IFD 258..I

- ! Vedení zapalování je příliš dlouhé –
- ! Zkrátit vedení zapalování na 0,7 m (max. 1 m).
- ! Vedení zapalování nemá žádný kontakt –
- ! Vedení zapalování pevně našroubovat – viz kapitulu „Elektroinstalace“.
- ! Nedostatečné spojení ochranného vodiče –
- ! Zkontrolovat přímé spojení ochranného vodiče mezi hořákem (masou hořáku) a svorkou 14 na IFD 244..I popř. svorkou 7 na IFD 258..I.

Pomoc przy zakłóceniach

- ! **Nieprawidłowość**
- ! **Przyczyna**
- ! **Środki zaradcze**

? Wyświetlacz migocze i wskazuje 01.

- ! IFD rozpoznaje nieprawidłowo sygnał płomienia mimo, że nie nastąpił zapłon palnika (światło zewnętrzne).
- ! Sygnał płomienia dociera przez ceramiczną izolację.

IFD 258:

- ! Promiennik UV w sondzie UV UVS uległ uszkodzeniu (przekroczony okres żywotności) i wskazuje stale obecność światła zewnętrznego.
- ! Wymień promiennik UV, nr. zamów.: 04065304 – należy przestrzegać wskazówek instrukcji obsługi sondy UV o oznaczeniu UVS.
- ! Zwiększyć wartość parametru 04 w celu dopasowania progu wyłączenia wzmacniacza płomienia.

? Przy uruchomieniu nie tworzy się iskra zapłonowa – wyświetlacz migocze i wskazuje 02.

- ! Nadmierna odległość elektrody zapłonowej od głowicy palnika.
- ! Nastawić odległość na maks. 2 mm.
- ! Brak styku przewodu zapłonowego we wtyczce elektrody/w transformatorze zapłonowym.
- ! Silnie dokręcić przewód.
- ! Zwarcie przewodu zapłonowego do masy.
- ! Skontrolować ułożenie przewodu, oczyścić elektrodę zapłonową.
- ! Niedostateczne napięcie zapłonowe.
- ! Zastosować transformator zapłonowy ≥ 5 kV.
- ! Nadmierna długość przewodu zapłonowego.
- ! Skrócić przewód do 1 m (maks. 5 m).

IFD 244

- ! Nadmierna długość przewodu zapłonowego.
- ! Skrócić przewód do 1 m (maks. 5 m).
- ! Brak styku transformatora z zaciskiem 5.
- ! Sprawdzić doprowadzenie napięcia do transformatora zapłonowego.

IFD 258

- ! Nadmierna długość przewodu zapłonowego.
- ! Skrócić przewód do 1 m (maks. 5 m).
- ! Brak styku transformatora z zaciskiem 10.
- ! Sprawdzić doprowadzenie napięcia do transformatora zapłonowego.

IFD 244..I, IFD 258..I

- ! Nadmierna długość przewodu zapłonowego.
- ! Skrócić przewód do 0,7 m (maks. 1 m).
- ! Nie podłączyć przewód zapłonowy.
- ! Silnie dokręcić zamocowanie przewodu zapłonowego – patrz rozdział „Podłączenie elektryczne“.
- ! Nieprawidłowe podłączenie przewodu ochronnego.
- ! Skontrolować bezpośrednie połączenie przewodem ochronnym między palnikiem (masa) i zaciskiem 14 na IFD 244..I wzgl. zaciskiem 7 na IFD 258..I.

Помощь при неисправностях

- ! **Неисправность**
- ! **Причина**
- ! **Устранение**

? Дисплей мигает и отображает 01?

- ! IFD распознал ложный сигнал пламени, хотя горелка не разжигалась (постороннее излучение) –
- ! Сигнал пламени через керамическую изоляцию –

IFD 258:

- ! УФ-сенсор в УФ-датчике UVS неисправен (закончился срок службы) и постоянно показывает наличие постороннего излучения.
- ! Замените УФ-сенсор, артикул 04065304 – следует соблюдать руководство по эксплуатации УФ-датчика UVS.
- ! Повысьте значение параметра 04, чтобы порог выключения усилителя сигнала пламени соответствовал амплитуде пламени.

? Пуск – не образуется искра зажигания – дисплей мигает и отображает 02?

- ! Зазор между запальным электродом и головкой горелки слишком большой –
- ! Установите зазор макс. на 2 мм.
- ! Нет контакта кабеля розжига в штекере электрода/запальном трансформаторе –
- ! Крепко прикрутите кабель.
- ! Кабель розжига замкнут на корпус.
- ! Проверьте его прокладку, очистите электрод розжига.
- ! Слишком низкое напряжение розжига –
- ! Используйте запальный трансформатор с напряжением розжига ≥ 5 кВ.
- ! Кабель розжига слишком длинный –
- ! Укоротите его до 1 м (макс. 5 м).

IFD 244

- ! Кабель розжига слишком длинный –
- ! Укоротите его до 1 м (макс. 5 м).
- ! У запального трансформатора отсутствует контакт с клеммой 5 –
- ! Проверьте напряжение питания на запальном трансформаторе.

IFD 258

- ! Кабель розжига слишком длинный –
- ! Укоротите его до 1 м (макс. 5 м).
- ! У запального трансформатора отсутствует контакт с клеммой 10 –
- ! Проверьте напряжение питания на запальном трансформаторе.

IFD 244..I, IFD 258..I

- ! Кабель розжига слишком длинный –
- ! Укоротите его до 0,7 м (макс. 1 м).
- ! Отсутствует контакт в кабеле розжига –
- ! Прочно прикрутите кабель розжига – см. раздел „Электropодключение“.
- ! Плохо присоединен кабель заземления –
- ! Проверьте на IFD 244..I прямое соединение кабеля заземления между горелкой (земля) и клеммой 14 или в случае с IFD 258..I – с клеммой 7.

Segítség üzemzavarok esetén

- ! **Üzemzavar**
- ! **Ok**
- ! **Megoldás**

? A kijelző villog, és 01-et mutat?

- ! Az IFD-egység hibás lángjelet érzékel anélkül, hogy begyújtották volna az égőt (idegen fény) –
- ! Lángjel szigetelő kerámia által –

IFD 258:

- ! Az UV-cső meghibásodott az UVS UV-szondában (az élettartam túllepve), és folyamatosan idegen fényt jelez.
- ! Cserélje ki az UV-csővet, megrend. sz.: 04065304 – figyelembe kell venni az UVS UV-szonda üzemeltetési útmutatóját.
- ! Növelje a 04-es paraméter értékét a lángérsítő lekapcsolási küszöbértékének beállításához.

? Indítás – nem keletkezik gyújtószikra – a kijelző villog, és 02-t mutat?

- ! A gyújtóelektroda távolsága túl nagy az égőfejhez képest –
- ! Állítsa be max. 2 mm-es távolságot.
- ! A gyújtóvezeték nem érintkezik az elektrodra csatlakozójában/gyújtótrafóban –
- ! Csavarozza rá erősen a vezetékét.
- ! A gyújtóvezeték tisztázatos.
- ! Ellenőrizze a kábelvezetést, tisztítsa meg a gyújtóelektrodát.
- ! A gyújtófeszültség túl alacsony –
- ! Legalább 5 kV-os (≥ 5 kV) gyújtófeszültségű gyújtótrafót kell használni.
- ! A gyújtóvezeték túl hosszú –
- ! Rövidítse le a vezetékét 1 m-re (max. 5 m).

IFD 244

- ! A gyújtóvezeték túl hosszú –
- ! Rövidítse le a vezetékét 1 m-re (max. 5 m).
- ! A gyújtótrafó nem érintkezik az 5-ös kapocssal –
- ! Ellenőrizze a gyújtótrafó feszültségellátását.

IFD 258


- ! A gyújtóvezeték túl hosszú –
- ! Rövidítse le a vezetékét 1 m-re (max. 5 m).
- ! A gyújtótrafó nem érintkezik a 10-es kapocssal –
- ! Ellenőrizze a gyújtótrafó feszültségellátását.

IFD 244..I, IFD 258..I

- ! A gyújtóvezeték túl hosszú –
- ! Rövidítse le a vezetékét 0,7 m-re (max. 1 m).
- ! A gyújtóvezeték nem érintkezik –
- ! Csavarozza fel erősen a gyújtóvezetékét – lásd a „Huzalozás” c. fejezetet.
- ! Hiányos védővezeték-kapcsolat –
- ! Ellenőrizze az égő (test) és az IFD 244..I-n a 14-es kapocs, ill. az IFD 258..I-n a 7-es kapocs közötti közvetlen védővezeték-kapcsolatot.

? Anlauf – es kommt kein Gas – die Anzeige blinkt und zeigt 02?

- ! Das Gasventil öffnet nicht –
- Spannungszuführung zum Gasventil überprüfen.
- Nach einem Kurzschluss am Ventilausgang hat die geräteinterne Sicherung ausgelöst. Die Sicherung kann nicht gewechselt werden. Das Gerät zur Überprüfung an den Hersteller schicken.
- ! Es ist noch Luft in der Rohrleitung, z. B. nach Montagearbeiten oder wenn die Anlage längere Zeit nicht in Betrieb war –
- Rohrleitung „begasen“ – wiederholt entriegeln.




? Anlauf – Flamme brennt – trotzdem blinkt die Anzeige und zeigt 02?

- ! Flammenausfall im Anlauf.
- Flammensignal ablesen (Parameter 01 – siehe Kapitel „Ablesen des Flammensignals und der Parameter“).
- Wenn das Flammensignal kleiner ist als die Abschaltsschwelle (Parameter 04), können folgende Ursachen vorliegen:
- ! Kurzschluss an der Ionisationselektrode durch Ruß, Schmutz oder Feuchtigkeit am Isolator –
- ! Ionisationselektrode sitzt nicht richtig am Flammensaum –
- ! Gas-Luft-Verhältnis stimmt nicht –
- ! Flamme hat durch zu hohe Gas- oder Luftdrücke keinen Kontakt zur Brennermasse –
- ! Brenner oder IFD sind nicht (ausreichend) geerdet –
- ! Kurzschluss oder Unterbrechung an der Flammensignalleitung –
- IFD 244:**
- ! Phase (L1) und Neutralleiter (N) vertauscht –
- L1 an Klemme 1 und N an Klemme 2 anschließen.
- IFD 258:**
- ! Der eingestellte Wert für die Abschaltempfindlichkeit ist zu groß –
- ! Verschmutzte UV-Sonde –
- Fehler beseitigen.



? Anlauf – es entsteht kein Zündfunke und es kommt kein Gas – die Anzeige blinkt und zeigt 02?

- ! Kurzschluss am Zünd- oder Ventilausgang –
- Verdrahtung überprüfen.
- Feinsicherung ersetzen: 3,15 A, träge, H.
- Die Sicherung sichert nur den Zündausgang ab! Nach einem Kurzschluss am Ventilausgang löst eine geräteinterne Sicherung aus, die nicht gewechselt werden kann. Das Gerät zur Überprüfung an den Hersteller schicken.



? Start – Gaz gelmiyor – Gösterge yanıp söniyor ve 02 değerini gösteriyor?

- ! Gaz ventili açmıyor –
- Gaz ventiline gidin gerilim beslemesini kontrol edin.
- Ventil çıkışında kısa devreden sonra cihazın içinde bulunan sigorta devreye girdi. Sigortanın değiştirilmesi mümkün değildir. Cihazı kontrol edilmesi için üretici firmaya gönderin.
- ! Boru hattında daha hava var, örneğin montaj çalışmalarında sonra veya tesis uzun süre çalıştırılmadığı için –
- Boru hattını gazla besleyin – tekrar resetleyin.

? Start – Alev yanıyor – Buna rağmen gösterge yanıp söniyor ve 02 değerini gösteriyor?

- ! Start esnasında alev söndü.
- Alev sinyalinin okuyun (Parametre 01 – bkz. Bölüm “Alev sinyalinin ve parametrelerin okunması”). Alev sinyali kapatma eşik değerinden küçük ise (Parametre 04), aşağıdaki sebepler söz konusu olabilir:
- ! Is, kir veya izolatördeki rutubet nedeniyle iyonizasyon elektrodunda kısa devre var –
- ! İyonizasyon elektrodu alev yerinde doğru oturmuyor –
- ! Gaz/Hava orantısı doğru değil –
- ! Yüksek gaz veya hava basıncı nedeniyle alev bek şasesine temas etmiyor –
- ! Bek veya IFD (yeterince) topraklanmadı –
- ! Alev sinyali kablolu kısa devre veya kopukluk var –
- IFD 244:**
- ! Faz (L1) ve nötr hat (N) karıştırıldı –
- L1 fazını 1 numaralı klemense ve N nötr hattını 2 numaralı klemense bağlayın.
- IFD 258:**
- ! Kapatma hassasiyeti için ayarlanmış olan değer çok büyük –
- ! UV sondası kırılı –
- Hataları giderin.

? Start – Ateşleme kılıcının oluşmuyor ve gaz gelmiyor – Gösterge yanıp söniyor ve 02 değerini gösteriyor?

- ! Ateşleme çıkışı veya ventil çıkışında kısa devre –
- Kablo bağlantısını kontrol edin.
- Hassas sigortayı değiştirin: 3,15 A, atıl, H.
- Sigorta sadece ateşleme çıkışını korur! Ventil çıkışında kısa devreden sonra cihazın içinde bulunan ve değiştirilmesi mümkün olmayan dahili sigorta devreye girer. Cihazı kontrol edilmesi için üretici firmaya gönderin.

? Spuštění – neproudí žádný plyn – ukazatel bliká a ukazuje 02?

- ! Plynový ventil se neotevře –
- Zkontrolujte přívod napětí na plynový ventil.
- Po zkratu na výstupu ventilu zareaguje interní pojistka přístroje. Pojistka se nedá vyměnit. Zaslat přístroj výrobci na kontrolu.
- ! Ještě se nachází vzduch v plynovém potrubí, např. po montážních pracích, nebo když zařízení nebylo delší dobu v provozu –
- Plynové vedení „naplnit plynem“ – znovu odblokovat.

? Spuštění – plamen hoří – napřič tomu ukazatel bliká a ukazuje 02?

- ! Výpadek plamene při spuštění.
- Odečít signál plamene (parametr 01 – viz kapitola „Odečtení signálu plamene a parametrů“). Je-li signál plamene menší než práh vypnutí (parametr 04), pak pro to může existovat následující příčiny:
- ! Zkrat na ionizační elektrodě saze, nečistotami nebo vlhkostí na izolátoru –
- ! Ionizační elektroda není správně umístěná na okraji plamene –
- ! Poměr plynu a vzduchu nesouhlasí –
- ! Plamen nemá kvůli příliš vysokému tlaku plynu nebo vzduchu žádný kontakt k masě hořáku –
- ! Hořák nebo IFD nejsou (dostatečně) uzemněny –
- ! Zkrat nebo přerušení vedení signálu plamene –
- IFD 244:**
- ! Zaměněny byly fáze (L1) a nulový vodič (N) –
- Napojit L1 na svorku 1 a N na svorku 2.
- IFD 258:**
- ! Nastavená hodnota citlivosti vypnutí je příliš velká –
- ! Znečištěná UV - sonda –
- Chybu odstranit.

? Spuštění – zapalovací jiskra se nevytvorí a neproudí žádný plyn – ukazatel bliká a ukazuje 02?

- ! Zkrat na výstupu zapalování nebo výstupu ventilu –
- Zkontrolujte elektroinstalaci.
- Nahradit jemnou pojistku: 3,15 A, pomalá, H.
- Pojistka jistí jen výstup zapalování! Po zkratu na výstupu ventilu zareaguje interní pojistka přístroje, která se nedá vyměnit. Přístroj zaslat na kontrolu výrobci.

? Przy uruchomieniu nie jest doprowadzany gaz – wyświetlacz migocze i wskazuje 02.

- ! Zawór gazu nie otwiera się.
- Sprawdzić doprowadzenie napięcia do zaworu gazu.
- Po wystąpieniu zwarcia na wyjściu zaworowym dochodzi do wyzwolenia bezpiecznika wewnętrznego w urządzeniu. Wymiana bezpiecznika nie jest możliwa. Przesłać urządzenie do sprawdzenia na adres producenta.
- ! W przewodzie gazu obecnie jest jeszcze powietrze, np. po czynnościach montażu lub po dłuższym wyłączeniu instalacji z eksploatacji.
- Napełnić przewód gazem – ponownie nacisnąć przycisk odblokowania.

? Przy uruchomieniu płomienia pali się – mimo to wyświetlacz migocze i wskazuje 02.

- ! Wygaszenie płomienia przy rozruchu.
- Odczytać sygnał płomienia (parametr 01 – patrz punkt „Odczyt sygnału płomienia i parametrów“). Jeśli sygnał płomienia jest niższy od progu wyłączenia (parametr 04), przyczyny takiego stanu mogą być następujące:
- ! Zwarcie na elektrodzie jonizacyjnej wskutek obecności sadzy, brudu lub wilgoci na izolatorze.
- ! Elektroda jonizacyjna nie jest prawidłowo umieszczona w płomieniu.
- ! Niewłaściwy stosunek gaz-powietrze.
- ! Płomień nie ma kontaktu z masą palnika wskutek nadmiernego ciśnienia gazu lub powietrza.
- ! Brak (dostatecznego) uziemienia palnika lub IFD.
- ! Zwarcie lub przerwa przewodu sygnału płomienia.

- IFD 244:**
- ! Faza (L1) i przewód zerowy (N) zamienione miejscami.
- Podłączyć L1 do zacisku 1, a N do zacisku 2.
- IFD 258:**
- ! Nastawiona została nadmierna wartość czułości wyłączenia.
- ! Zabrudzona sonda UV.
- Usunąć nieprawidłowość.

? Uruchomienie – nie jest wytwarzana iskra zapłonowa, nie zostaje załączony przepływ gazu – wyświetlacz migocze i wskazuje 02.

- ! Nastawiona została nadmierna wartość czułości wyłączenia.
- ! Zabrudzona sonda UV.
- Usunąć nieprawidłowość.
- Uruchomienie – nie jest wytwarzana iskra zapłonowa, nie zostaje załączony przepływ gazu – wyświetlacz migocze i wskazuje 02.
- ! Skontrolować podłączenie.
- Wymienić bezpiecznik czuły: 3,15 A, typ zwolczny, H.
- Bezpiecznik chroni wyłącznicę wyjście zapłonowe! Wystąpienie zwarcia na wyjściu zaworowym powoduje zadziałanie bezpiecznika zawartego wewnątrz urządzenia, który nie podlega wymianie. Przesłać urządzenie do sprawdzenia na adres producenta.

? Пуск – нет подачи газа – дисплей мигает и отображает 02?

- ! Газовый клапан не открывается –
- Проверьте напряжение питания на газовом клапане.
- После короткого замыкания на выходе клапана сработал внутренний предохранитель. Заменить этот предохранитель невозможно. Отправить прибор на проверку изготовителю.
- ! В трубопроводе еще имеется воздух, например, после выполнения монтажных работ или если установка долгое время не эксплуатировалась –
- Наполните трубопровод газом – произведите несколько раз деблокировку.

? Пуск – пламя горит – несмотря на это дисплей мигает и отображает 02?

- ! Погасание пламени во время пуска.
- Считайте значение сигнала пламени (параметр 01 – см. раздел «Считывание сигнала пламени и параметров»). Если сигнал пламени меньше порога чувствительности (параметр 04), причиной этого может быть следующее:
- ! Короткое замыкание на ионизационном электроде из-за нагара, грязи или влаги на изоляторе –
- ! Ионизационный электрод неправильно расположен в зоне пламени –
- ! Неправильное соотношение газ-воздух –
- ! Пламя не имеет контакта с корпусом горелки из-за высокого давления газа или воздуха –
- ! Горелка или IFD не заземлены (или недостаточно хорошо заземлены) –
- ! Короткое замыкание или разрыв кабеля для подачи сигнала пламени –

- IFD 244:**
- ! Перепутаны фазный провод (L1) и провод нейтральный (N) –
- Подключите L1 к клемме 1 и N к клемме 2.
- IFD 258:**
- ! Установлен слишком высокий предел порога чувствительности –
- ! Загрязнилась УФ-датчик –
- Устраните ошибку.

? Пуск – искра зажигания не образуется и газ не поступает – дисплей мигает и отображает 02?

- ! Короткое замыкание на выходе заального трансформатора или клапана –
- Проверьте электроподключение.
- Поменяйте слаботочный предохранитель: 3,15 А, инерционный, H.
- Предохранитель защищает только выход заального трансформатора! После короткого замыкания на выходе клапана срабатывает внутренний предохранитель, который нельзя заменить. Отправьте прибор для проверки изготовителю.

? Indítás – nem jön gáz – a kijelző villog, és 02-t mutat?

- ! A gá szelep nem nyit ki –
- Ellenőrizze a gá szelep feszültségellátását.
- A szelepkimeneten fellépő rövidzárlat után kioldott a belső biztosíték a készülékben. A biztosítékot nem lehet kicserélni. A készüléket el kell küldeni átvizsgálásra a gyártóhoz.
- ! Még van levegő a csővezetékben, pl. szerelési munkálatok után, vagy ha a berendezés hosszabb ideig nem üzemelt –
- Engedjen gázt a csővezetékbe – ismételtlen végezzen resetelést.

? Indítás – a láng ég – a kijelző mégis villog, és 02-t mutat?

- ! Lángkimaradás indításkor.
- Olvassa le a lángjelet (01-es paraméter – lásd a „Lángjel és a paraméterek leolvasása” c. fejezetben). Ha a lángjel kisebb a lekapsolási küszöbértéknél (04-es paraméter), akkor ennek a következők lehetnek az okai:
- ! Rövidzárlat az ionizációs elektródánál korom, szennyeződés vagy az izolátoron lévő nedvesség miatt –
- ! Az ionizációs elektróda nem megfelelően illeszkedik a láng peremébe –
- ! A gáz/levető-arány nem megfelelő –
- ! A láng nem érintkezik az égőtesttel a túl nagy gáz- vagy levegőnyomás miatt –
- ! Az égő vagy az IFD-egység nincs megfelelően földelve –
- ! Rövidzárlat vagy szakadás a láng-vezetékben –

- IFD 244:**
- ! Fel van cserélve a fázis (L1) és a nulla-vezeték (N) –
- Csatlakoztassa az L1-et az 1-es kapocsra és az N-t a 2-es kapocsra.
- IFD 258:**
- ! Túl nagy a lekapsolási érzékenységg beállított értéke –
- ! Koszos UV-sonda –
- Hártsa el a hibát.

? Indítás – nincs gyújtószikra, és nem jön gáz – a kijelző villog, és 02-t mutat?

- ! Rövidzárlat a gyújtó- vagy szelepkimenetnél –
- Ellenőrizze a huzalozást.
- Cserélje ki a finombiztosítékot: 3,15 A, lomha, H.
- A biztosíték csak a gyújtókimenetnél biztosítja! A szelepkimeneten fellépő rövidzárlat után kiold egy belső biztosíték a készülékben, melyet nem lehet kicserélni. A készüléket el kell küldeni átvizsgálásra a gyártóhoz.

Sicherheitsfunktion überprüfen

- Kugelhahn schließen.
- Öffnen des Gasfeuerungsautomaten starten und dabei die Sicherheitsfunktion überprüfen.
- Bei fehlerhaftem Verhalten den Gasfeuerungsautomaten an den Hersteller schicken.

? Betrieb – Flamme brennt – der Brenner schaltet ab – die Anzeige blinkt und zeigt 04?

- ! Flammenausfall im Betrieb.
- Flammensignal ablesen (Parameter 01 – siehe Kapitel „Ablesen des Flammensignals und der Parameter“).
- Wenn das Flammensignal kleiner ist als die Abschaltsschwelle (Parameter 04), können folgende Ursachen vorliegen:
- ! Kurzschluss an der Ionisationselektrode durch Ruß, Schmutz oder Feuchtigkeit am Isolator –
- ! Ionisationselektrode sitzt nicht richtig am Flammensaum –
- ! Gas-Luft-Verhältnis stimmt nicht –
- ! Flamme hat durch zu hohe Gas- oder Luftdrücke keinen Kontakt zur Brennermasse –
- ! Brenner oder IFD sind nicht (ausreichend) geerdet –
- ! Kurzschluss oder Unterbrechung an der Flammensignalleitung –

IFD 258:

- ! Der eingestellte Wert für die Abschalttempfidlichkeit ist zu groß –
- ! Verschmutzte UV-Sonde –
- Fehler beseitigen.

? Anzeige blinkt und zeigt 09?

- ! Ansteuerung des Eingangs 0-Signal (Klemme 3) ist fehlerhaft.
- ! Zu häufige Ansteuerung des 0-Signals während der Sicherheitszeit im Anlauf t_{SA} . Der Anlauf des Gerätes wurde 4 x hintereinander innerhalb der Sicherheitszeit abgebrochen.
- Ursache beheben.
- Mindesteinschaltzeit des 0-Signals (Klemme 3):
IFD...-3: 8 s
IFD...-5: 10 s
IFD...-10: 15 s
Diese Zeiten dürfen nicht unterschritten werden, sonst kann der Gasfeuerungsautomat den Brenner nicht überwachen.



Emniyet fonksiyonunun kontrolü

- Kúresel vanayı kapatın.
- Gaz yakma otomatını birçok defa çalıştırın ve bu esnada emniyet fonksiyonunu kontrol edin.
- Arızalı durum ortaya çıkması halinde gaz yakma otomatını imalatçı firmaya gönderin.

? İşletim – Alev yanıyor – Bek kapanıyor – Gösterge yanıp sönüyor ve 04 değerini gösteriyor?

- ! İşletme esnasında alev söndü.
- Alev sinyalinin okuyun (Parametre 01 – bkz. Bölüm “Alev sinyalinin ve parametrelerin okunması”). Alev sinyali kapatma eşik değerinden küçük ise (Parametre 04), aşağıdaki sebepler söz konusu olabilir:
- ! Is, kir veya izolatördeki rutubet nedeniyle iyonizasyon elektrodunda kısa devre var –
- ! İyonizasyon elektrodu alev yerinde doğru oturmuyor –
- ! Gaz/Hava oranı doğru değil –
- ! Yüksek gaz veya hava basıncı nedeniyle alev bek şasesine temas etmiyor –
- ! Bek veya IFD (yeterince) topraklanmadı –
- ! Alev sinyali kablosunda kısa devre veya kopukluk var –
- IFD 258:**
- ! Kapatma hassasiyeti için ayarlanmış olan değer çok büyük –
- ! UV sondası kirliliği –
- Hataları giderin.

? Gösterge yanıp sönüyor ve 09 değerini gösteriyor?

- ! Giriş 0 sinyalinin aktivasyonu (klemme 3) hatalı.
- ! Harekete geçişte t_{SA} emniyet süresi zarfında 0 sinyali fazla sık aktive edildi. Cihazın harekete geçişi, emniyet süresi zarfında pes peşe 4 kez kesildi.
- Sebebi ortadan kaldırın.
- 0 sinyalinin (klemme 3) minimum açılma süresi:
IFD...-3: 8 sn
IFD...-5: 10 sn
IFD...-10: 15 sn
Bu sürelerin altına inilmemelidir. Aksi takdirde gaz yakma otomatı beki denetleyemez.

Kontrola bezpečnostní funkce

- Uzavřít kulový kohout.
- Vícekrát spustit hořákovou automatiku a přitom kontrolovat bezpečnostní funkci.
- Při chybném chování zaslat hořákovou automatiku výrobci.

? Provoz – plamen hoří – hořák se vypne – ukazatel bliká a ukazuje 04?

- Odečíst signál plamene (parametr 01 – viz kapitulu „Odečtení signálu plamene a parametrů“).
- Je-li signál plamene menší než práh vypnutí (parametr 04), pak pro to může existovat následující příčina:
- ! Zkrat na ionizační elektrodě saze, nečistotami nebo vlhkostí na izolátoru –
- ! Ionizační elektroda není správně umístěná na okraji plamene –
- ! Poměr plynu a vzduchu nesouhlasí –
- ! Plamen nemá kvůli příliš vysokému tlaku plynu nebo vzduchu žádný kontakt k masě hořáku –
- ! Hořák nebo IFD nejsou (dostatečně) uzemněny –
- ! Zkrat nebo přerušení vedení signálu plamene –
- IFD 258:**
- ! Nastavená hodnota citlivosti vypnutí je příliš velká –
- ! Znečištěná UV - sonda –
- Chybu odstranit.

? Ukazatel bliká a ukazuje 09?

- ! Naladění výstupního 0 signálu (svorka 3) je chybné.
- ! Příliš častá reakce 0 signálu během bezpečnostní doby při spuštění t_{SA} . Spuštění přístroje bylo během bezpečnostní doby 4 x po sobě přerušeno.
- Odstranit příčinu.
- Nejmenší spínací doba 0 signálu (svorka 3):
IFD...-3: 8 vt
IFD...-5: 10 vt
IFD...-10: 15 vt
Tyto doby nesmí být podkročeny, jinak nemůže hořáková automatika hlídat hořák.

Skontrolować funkcję bezpieczeństwa

- Zamknąć zawór kulowy.
- Kilkakrotnie uruchomić automat palnikowy gazu sprawdzając przy tym funkcję bezpieczeństwa.
- W przypadku nieprawidłowego działania przesłać automat palnikowy gazu do producenta.

? Podczas pracy – przy zapalonym płomieniu – palnik ulega wyłączeniu – wyświetlenie migocze i wskazuje 04.

- ! Wygaszenie płomienia w trakcie pracy.
- Odczytać sygnał płomienia (parametr 01 – patrz punkt „Odczyt sygnału płomienia i parametrów“).
- Jeśli sygnał płomienia jest niższy od progu wyłączenia (parametr 04), przyczyny takiego stanu mogą być następujące:
- ! Zwarcie na elektrodzie jonizacyjnej wskutek obecności sadzy, brudu lub wilgoci na izolatorze.
- ! Elektroda jonizacyjna nie jest prawidłowo umieszczona w płomieniu.
- ! Niewłaściwy stosunek gaz-powietrze.
- ! Płomień nie ma kontaktu z masą palnika wskutek nadmiernego ciśnienia gazu lub powietrza.
- ! Brak (dostatecznego) uziemienia palnika lub IFD.
- ! Zwarcie lub przerwa przewodu sygnału płomienia.

IFD 258:

- ! Nastawiona została nadmierna wartość czułości wyłączenia.
- ! Zabrudzona sonda UV.
- Usunąć nieprawidłowość.

? Wyświetlacz migocze i wskazuje 09.

- ! Nieprawidłowe występowanie wejścia sygnału 0 (zacisk 3).
- ! Zbyt częste występowanie sygnału 0 w czasie bezpieczeństwa przy uruchomieniu t_{SA} . Uruchomienie urządzenia zostało 4-krotnie przerwane w czasie bezpieczeństwa.
- Usunąć przyczynę.
- Minimalny czas załączenia sygnału 0 (zacisk 3):
IFD...-3: 8 s
IFD...-5: 10 s
IFD...-10: 15 s
Czas ten nie może być krótszy w innym bowiem przypadku automat palnikowy gazu nie jest w stanie nadzorować pracy palnika.

Проверка функций безопасности

- Закройте шаровой кран.
- Несколько раз включите автомат управления горелками, проверяя при этом систему безопасности.
- При неправильном срабатывании отправьте автомат управления горелками изготовителю.

? Работа – пламя горит – горелка отключается – дисплей мигает и отображает 04?

- ! Во время работы погасло пламя.
- Считайте значение сигнала пламени (параметр 01 – см. раздел «Считывание сигнала пламени и параметров»).
- Если сигнал пламени меньше порога чувствительности (параметр 04), причиной этого может быть следующее:
- ! Короткое замыкание на ионизационном электроде из-за нагара, грязи или влаги на изоляторе –
- ! Ионизационный электрод неправильно расположен в зоне пламени –
- ! Неправильное соотношение газ-воздух –
- ! Пламя не имеет контакта с корпусом горелки из-за высокого давления газа или воздуха –
- ! Горелка или IFD не заземлены (или недостаточно хорошо заземлены) –
- ! Короткое замыкание или разрыв кабеля для подачи сигнала пламени –

IFD 258:

- ! Установлен слишком высокий предел порога чувствительности –
- ! Загрязнился УФ-датчик –
- Устраните ошибку.

? Дисплей мигает и отображает 09?

- ! Не срабатывает вход сигнала 0 (клемма 3).
- ! Слишком частое активирование сигнала 0 в течение времени безопасности при запуске t_{SA} . Пуск прибора 4 раза подряд прерывался в течение времени безопасности.
- Устраните причину.
- Мин. время включения сигнала 0 (клемма 3):
IFD...-3: 8 c
IFD...-5: 10 c
IFD...-10: 15 c
Это время не должно быть короче, иначе автомат не может управлять горелкой.

A biztonsági funkció ellenőrzése

- Zárja el a golyóscsapot.
- Indítsa el többször a gázégő-automatát, és ellenőrizze ekkor a biztonsági funkciót.
- Nem megfelelő viselkedés esetén a gázégő-automatát küldje el a gyártóhoz.

? Üzemelés – a láng ég – az égő lekapcsol – a kijelző villog, és 04-et mutat?

- ! Lángkimaradás üzem közben.
- Olvassa le a lángjelét (01-es paraméter – lásd a „Lángjel és a paraméterek leolvasása” c. fejezetben). Ha a lángjel kisebb a lekapcsolási küszöbértéknél (04-es paraméter), akkor ennek a következők lehetnek az okai:
- ! Rövidzárlat az ionizációs elektrodánál korom, szennyeződés vagy az izolátoron lévő nedvesség miatt –
- ! Az ionizációs elektroda nem megfelelően illeszkedik a láng pereméhez –
- ! A gáz/levegő-arány nem megfelelő –
- ! A láng nem érintkezik az égőtesttel a túl nagy gáz- vagy levegőnyomás miatt –
- ! Az égő vagy az IFD-egység nincs (megfelelően) földelve –
- ! Rövidzárlat vagy szakadás a lángjel-vezetékben –
- IFD 258:**
- ! Túl nagy a lekapcsolási érzékenységi beállított értéke –
- ! Koszos UV-szonda –
- Hárítsa el a hibát.

? A kijelző villog, és 09-et mutat?

- ! A bemenő 0-jel (3-as kapocs) vezérlése hibás.
- ! A 0-jel túl gyakori vezérlése a biztonsági idő alatt a t_{SA} induláskor. A készülék indulását egymást követően 4x állították le a biztonsági időn belül.
- Szüntesse meg az okot.
- A 0-jel minimális kapcsolási ideje (3-as kapocs):
IFD...-3: 8 mp
IFD...-5: 10 mp
IFD...-10: 15 mp
Ezeket az időket el kell érni, különben a gázégő-automatika nem tudja felügyelni az égőt.

? Anzeige blinkt und zeigt [10]?

! Ansteuerung des Eingangs Fern-
ntriageelung ist fehlerhaft.

! Zu häufig fernentriegelt. Es wurde
in 15 Minuten mehr als 5x auto-
matisch oder manuell fernentrie-
gelt –

! Folgefehler einer anderen, voran
gegangenen Fehlererscheinung,
der ausgegeben wird, weil z. B. die
eigentliche Ursache nicht beseitigt
wurde.

● Auf vorangehende Fehlermel-
dungen achten.


● Ursache beheben.

→ Die Ursache wird nicht dadurch
beheben, indem immer wieder
nach einer Störabschaltung ent-
riegelt wird!

● Fernentriegelung auf Normkon-
formität (EN 746 erlaubt nur eine
Entriegelung unter Aufsicht) prüfen
und gegebenenfalls korrigieren.

→ Nur manuell unter Aufsicht den IFD
entriegeln.

● Entriegelung/Info-Taster an dem
IFD betätigen.



? Anzeige blinkt und zeigt [28]?

! Ein interner Gerätefehler liegt vor.

● IFD ausbauen und zum Hersteller
schicken.



? Anzeige blinkt und zeigt [29]?

! Ein interner Gerätefehler liegt vor.

● Gerät entriegeln.




? Anzeige blinkt und zeigt [31]?

! Abnorme Datenveränderung im
Bereich der werkseitig eingestell-
ten Parameter des IFD.

● Ursache für Störung klären, um
Wiederholungsfehler zu vermei-
den.

● Auf fachgerechte Verlegung der
Leitungen achten – siehe Kapitel
„Leitung verlegen“.

● Helfen die beschriebenen Maßnah-
men nicht mehr, Gerät ausbauen
und zum Überprüfen an den Her-
steller schicken.




? Anzeige blinkt und zeigt [32]?

! Versorgungsspannung zu nied-
rig.

● IFD im angegebenen Netzspan-
nungsbereich (Netzspannung
+10/-15 %, 50/60 Hz) betreiben.

! Ein interner Gerätefehler liegt vor.

● Gerät ausbauen und zum Über-
prüfen an den Hersteller schicken.



? Gösterge yanıp sönüyor ve [10] değeri gösteriyor?

! Uzaktan resetleme girişinin aktiva-
yonu hatalı.

! Çok sık uzaktan resetleme yapıldı.
15 dakika içinde 5 defadan fazla
otomatik veya manuel uzaktan
resetleme yapıldı –

! Örneğin asıl sebep giderilmediği
için verilen önceki bir başka hata
belirtilsinin ardıl hatası söz konu-
su.

● Önceki hata bildirilerine dikkat edin.

● Sebebi ortadan kaldırm.

→ Anıza kapatmasından sonra sürekli
resetleme yapılarak sebep ortadan
kaldırılmaz!

● Uzaktan resetlemeyi norma
uygunluk (EN 746 sadece gözetim
altında resetlemeye olanak sağlar)
açısından kontrol edin ve gerekirse
düzeltin.

→ IFD elemanını sadece manuel ola-
rak ve gözetim altında resetleyin.

● IFD elemanındaki Reset/Info tuşu-
na basın.

? Gösterge yanıp sönüyor ve [28] değeri gösteriyor?

! Dahili cihaz hatası mevcut.

● IFD elemanını sökünü ve üretici fir-
maya gönderin.

? Gösterge yanıp sönüyor ve [29] değeri gösteriyor?

! Dahili cihaz hatası mevcut.

● Cihazı resetleyin.

? Gösterge yanıp sönüyor ve [31] değeri gösteriyor?

! IFD elemanının fabrika çıkışı ayarlı
parametrelerinde anormal veri de-
ğişikliği gerçekleşti.

● Mükerrer hataları önlemek için an-
zanın sebebini araştırın.

● Kabloların usulüne uygun döşen-
melerine dikkat edin – bkz. Bölüm
“Kabloların döşenmesi”.

● Yukarıda açıklanan önlemlerin fay-
dalı olmaması halinde, cihazı sökünü
ve kontrol edilmes için üretici fir-
maya gönderin.

? Gösterge yanıp sönüyor ve [32] değeri gösteriyor?

! Besleme gerilimi düşük.

● IFD elemanını belirlen hat gerilimi
aralığında (hat gerilimi +10/-15
%, 50/60 Hz) işletin.

! Dahili cihaz hatası mevcut.

● Cihazı sökünü ve kontrol edilmes
için üretici firmaya gönderin.

? Ukazatel blíká a ukazuje [10]?

! Naladění vstupu dálkového odblo-
kování je chybné.

! Příliš časté dálkové odblokování.
Během 15 minut bylo provedeno
automatické nebo manuální odblo-
kování více než 5 x –

! Následující chyba jiné, předchozí
chyby, signál bude vydán, poně-
vadž např. ještě nebyla odstraněna
vlastní příčina chyby.

● Dbát na předchozí poruchová hlá-
šení.

● Odstranit příčinu.

→ Příčina se neodstraní tím způso-
bem, že se po každém porucho-
vém vypnutí provede nové odblo-
kování!

● Zkontrolovat a popřípadě korigovat
dálkové odblokování v soulasu
s normou (norma EN 746 povo-
luje jen jedno odblokování pod
dozorem).

→ Odblokovat IFD jen manuálně pod
dozorem.

● Stisknout tlačítko odblokování /
informační tlačítko na IFD.

? Ukazatel blíká a ukazuje [28]?

! Existuje interní chyba přístroje.

● Vybudovat IFD a zaslat ho výrobci.

? Ukazatel blíká a ukazuje [29]?

! Existuje interní chyba přístroje.

● Odblokovat přístroj.

? Ukazatel blíká a ukazuje [31]?

! Abnormální změna údajů v oblasti
ve výrobě nastavených parametrů
IFD.

● Zjistit příčinu poruchy, aby se pře-
dešlo opakování chyby.

● Dbát na správné uložení vodičů –
viz kapitola „Uložení vedení“.

● Nepomohou-li tato popsaná opa-
tření, pak vybudovat přístroj a za-
slat ho na kontrolu výrobci.

? Ukazatel blíká a ukazuje [32]?

! Zásobovací napětí je příliš nízké.

● Provozovat IFD v dané oblasti sí-
ťového napětí (napětí sítě +10/-15
%, 50/60 Hz).

! Existuje interní chyba přístroje.

● Přístroj vybudovat a zaslat ho na
kontrolu výrobci.

? Wyświetlacz migocze i wskazuje [10].

! Nieprawidłowe występowanie wej-
ścia zdalnego odblokowania.

! Zbyt częste odblokowanie zdal-
ne. W przeciągu 15 minut odblo-
kowanie zdalne – automatyczne
lub ręczne – zostało zainicjowane
więcej niż 5-krotnie.

! Nieprawidłowość następcza zwią-
zana z nieprawidłowością poprzed-
zającą sygnalizowaną, wskutek
np. nie usunięcia pierwotnej przy-
czyny.

● Konieczne jest uwzględnienie
poprzedzających komunikatów
nieprawidłowości.

● Usunąć przyczynę.

→ Przyczyna nieprawidłowości nie
zostanie usunięta przez stałe po-
wtarzanie czynności odblokowania
po wyłączeniu awaryjnym!

● Skontrolować zgodność układu
zdalnego odblokowania z normą i
w razie potrzeby skorygować (nor-
ma EN 746 dopuszcza wykonanie
tylko jednego odblokowania pod
nadzorem).

→ IFD odblokowywać wyłącznie ręcz-
nie obserwując urządzenie.

● Naciśnąć przycisk odblokowania/
wskazań informacyjnych na IFD.

? Wyświetlacz migocze i wskazuje [28].

! Wystąpiła wewnętrzna nieprawi-
dłowość urządzenia.

● Zdemontować IFD i przesłać na
adres producenta.

? Wyświetlacz migocze i wskazuje [29].

! Wystąpiła wewnętrzna nieprawi-
dłowość urządzenia.

● Odblokować urządzenie.

? Wyświetlacz migocze i wskazuje [31].

! Odbiegające od normy zmiany da-
nych w odniesieniu nastawionych
fabrycznie parametrów IFD.

● Wyjaśnić przyczynę zakłócenia,
aby zapobiec ponownemu wy-
stąpieniu nieprawidłowości.

● Zapewnić prawidłowe ułożenie
przewodów – patrz „Układanie
przewodów”.

● Jeśli opisane powyżej czynności
nie zapewnią usunięcia niepra-
widłowości, należy zdemontować
urządzenie i przesłać do spraw-
dzenia na adres producenta.

? Wyświetlacz migocze i wskazuje [32].

! Zbyt niskie napięcie zasilania.

● Konieczne jest eksploatowanie IFD
w obrębie wskazanego zakresu
napięcia sieciowego (napięcie
sieciowe +10/-15 %, 50/60 Hz).

! Wystąpiła wewnętrzna nieprawi-
dłowość urządzenia.

● Zdemontować urządzenie i prze-
słać na adres producenta w celu
sprawdzenia.

? Дисплей мигает и отображает [10]?

! Не срабатывает вход дистанци-
онной деблокировки.

! Слишком частые дистанцион-
ные деблокировки. В течение
15 мин. автоматическая или
ручная деблокировка произво-
дилась более 5 раз –

! Неисправность, вызванная
другой предыдущей неисправ-
ностью, которая отображается,
напр., потому что не была устра-
нена первоначальная неисправ-
ность.

● Обратите внимание на пред-
шествовавшие сообщения о не-
исправностях.

● Устраните причину.

→ Для устранения неисправности
недостаточно только лишь про-
изводить деблокировку после
аварийного отключения!

● Проверьте дистанционную де-
блокировку на предмет соот-
ветствия предписаниям (EN 746
допускает деблокировку только
под контролем) и при необходи-
мости исправьте.

→ Деблокировку следует произво-
дить только вручную, наблюдая
за IFD.

● Нажмите на IFD кнопку Дебло-
кировка/Информация.

? Дисплей мигает и отображает [28]?

! Имеет место внутренняя неис-
правность прибора.

● Демонтируйте IFD и отправьте
изготовителю.

? Дисплей мигает и отображает [29]?

! Имеет место внутренняя неис-
правность прибора.

● Произведите деблокировку при-
бора.

? Дисплей мигает и отображает [31]?

! Недопустимые изменения дан-
ных в настроенных на заводе
параметрах IFD.

● Выясните причину неисправно-
сти, чтобы избежать повторений.

● Следите за правильной про-
кладкой проводов – см. раздел
«Прокладка кабелей».

● Если описанные меры не помогают,
демонтируйте прибор и отправьте
на проверку изготовителю.

? Дисплей мигает и отображает [32]?

! Слишком низкое питающее на-
пряжение.

● IFD следует эксплуатировать в
заданном диапазоне напряже-
ния (напряжение питания +10/-
15 %, 50/60 Гц).

! Имеет место внутренняя неис-
правность прибора.

● Демонтируйте прибор и от-
правьте на проверку изготови-
телю.

? A kijelző villog, és [10]-et mutat?

! A távresetelés bemenetének vezér-
lése hibás.

! Túl gyakran távresetelve. 15 per-
c alatt 5-nél többször történt auto-
matikus vagy manuális távreseté-
lés –

! Egy másik, előzőleg történt hibaje-
lenség következményeként fellépő
hiba, mely kiíratásból történt auto-
matikus vagy manuális távreseté-
lés –

● Ügyelni kell az előző hibákra.

● Szüntesse meg az okot.

→ Az ok nem szűnik meg azáltal,
hogy ismételt resetelést végeznek
egy üzemszavár miatti lekapcsolás
után!

● A távresetelés szabványosságát
(az EN 746 csak egy resetelést
engedélyez felüljelettel) el-
lenőrizni és adott esetben korrigá-
lni kell.

→ Az IFD-egységet csak manuálisan,
felüljelettel resetelje.

● Nyomja meg a Reset/Info-gombot
az IFD-egységen.

? A kijelző villog, és [28]-at mutat?

! Belső készülékhiba áll fenn.

● Szerelje ki az IFD-t, és küldje el a
gyártóhoz.

? A kijelző villog, és [29]-et mutat?

! Belső készülékhiba áll fenn.

● Resetelje a készüléket.

? A kijelző villog, és [31]-et mutat?

! Abnormális adatváltozás az IFD
gyárilag beállított paramétereinek
tartományában.

● Az okot tisztázni kell a hiba ismét-
lődésének elkerülésére.

● Ügyelni kell a vezetékek szakszerű
elhelyezésére – ld. a „Vezeték fekté-
tetése” fejezetet.

● Amennyiben az ismertetett intézke-
dés már nem segítenek, szerelje
ki a készüléket, és küldje el átvizs-
gálásra a gyártóhoz.

? A kijelző villog, és [32]-t mutat?


! Az ellátófeszültség túl alacsony.

● Az IFD-egységet a megadott há-
lózati feszültség-tartományban
(hálózati feszültség +10/-15%,
50/60 Hz) kell üzemeltetni.

! Belső készülékhiba áll fenn.

● Szerelje ki a készüléket, és küldje
el átvizsgálásra a gyártóhoz.

- ? **Anzeige blinkt und zeigt [33]?**
! Fehlerhafte Parametrierung.
! Ein interner Gerätefehler liegt vor.
● Gerät ausbauen und zum Überprüfen an den Hersteller schicken.




- ? **Anzeige blinkt und zeigt [52]?**
! Der IFD wird andauernd entriegelt.

IFD 244:


- Spannung an Klemme 6 nur zum Entriegeln anlegen, ca. 1 s – siehe Kapitel „Verdrahten“.

IFD 258:

- Spannung an Klemme 4 nur zum Entriegeln anlegen, ca. 1 s – siehe Kapitel „Verdrahten“.



- ? **Anzeige blinkt und zeigt [53]?**
! Während der Taktsperrung ist ein Anlauf gestartet worden.
● Taktzyklus auf die Sicherheitszeit im Anlauf und auf die Zündeinrichtung abstimmen.



t _{SA} [s]	t _Z [s]	Zündungsart	Taktsperrung [s]
3	1,8	TZI	10
5	3	TZI	12
10	6	TZI	15
3	1,8	IFD..I	36
5	3	IFD..I	60
10	6	IFD..I	120

- ? **Anzeige blinkt und zeigt [83]?**
! Anschlüsse der UV-Sonde für Ionisation und N sind vertauscht, die UV-Sonde meldet einen negativen Flammenstrom.
● Anschlüsse der UV-Sonde überprüfen und Verpolung beseitigen.




- ? **Anzeige blinkt und zeigt [93]?**
! Potentiometer für Abschalttemperaturfindlichkeit ist defekt.
● Zur Überprüfung den Wert der Abschalttemperaturfindlichkeit am Potentiometer ändern.
● Hilft die oben beschriebenen Maßnahme nicht, liegt vermutlich ein interner Hardwaredefekt vor – Gerät ausbauen und zum Überprüfen an den Hersteller schicken.



- ? **Anzeige blinkt und zeigt [81] – [99]?**

- ! Systemfehler – der IFD hat eine Sicherheitsabschaltung durchgeführt. Ursache kann ein Gerätefehler oder abnormer EMV-Einfluss sein.
● Auf fachgerechte Verlegung der Zündleitung achten – siehe Kapitel „Leitung verlegen“.



- ? **Gösterge yanıp sönüyor ve değerini gösteriyor?**
! Parametrelendirme hatalı.
! Dahili cihaz hatası mevcut.
● Cihazı sökün ve kontrol edilmesi için üretici firmaya gönderin.

- ? **Gösterge yanıp sönüyor ve [52] değerini gösteriyor?**

- ! IFD elemanı sürekli olarak resetleniyor.

IFD 244:

- 6 numaralı klemse sadece resetleme işlemi için yaklaşık 1 saniye boyunca gerilim verin – bkz. Bölüm “Kablo bağlantısı”.

IFD 258:

- 4 numaralı klemse sadece resetleme işlemi için yaklaşık 1 saniye boyunca gerilim verin – bkz. Bölüm “Kablo bağlantısı”.

- ? **Gösterge yanıp sönüyor ve [53] değerini gösteriyor?**

- ! Periyot blokajı esnasında start başlatıldı.
● Periyot siklusunu start esnasında emniyet süresine ve atesleme düzenine göre ayarlayın.

t _{SA} [sn]	t _Z [sn]	Atesleme türü	Periyot blokajı [sn]
3	1,8	TZI	10
5	3	TZI	12
10	6	TZI	15
3	1,8	IFD..I	36
5	3	IFD..I	60
10	6	IFD..I	120

- ? **Gösterge yanıp sönüyor ve [83] değerini gösteriyor?**

- ! UV sondasının iyonizasyon ve N bağlantıları karıştırıldı, UV sondası negatif alev akımı bildiriyor.
→ UV sondasının bağlantılarını kontrol edin ve yanlış bağlantıları gidirin.

- ? **Gösterge yanıp sönüyor ve [93] değerini gösteriyor?**

- ! Kapatma hassasiyeti potansiyometresi bozuk.
● Kontrol etmek için potansiyometrede kapatma hassasiyetini değiştirin.
● Yukarıda açıklanan önlemin faydalı olmaması halinde muhtemelen donanım arızası mevcuttur. Bu durumda cihazı sökün ve kontrol edilmesi için üretici firmaya gönderin.

- ? **Gösterge yanıp sönüyor ve [81] – [99] değerini gösteriyor?**

- ! Sistem hatası – IFD elemanı emniyet kapatması gerçekleştirdi. Bunun sebebi cihaz arızası veya anormal EMU etkisi olabilir.
● Atesleme kablosunun usulüne uygun döşenmesine dikkat edin – bkz. Bölüm “Kabloların döşenmesi”.

- ? **Ukazatel bliká a ukazuje [33]?**
! Chybné zadání parametru.
! Existuje interní chyba přístroje.
● Přístroj vybudovat a zaslat ho na kontrolu výrobci.

- ? **Ukazatel bliká a ukazuje [52]?**

- ! IFD je průběžně odblokováván.

IFD 244:

- Napojit napětí na svorku 6 jen k odblokování, cca 1 vt – viz kapitola „Elektroinstalace“.

IFD 258:

- Napojit napětí na svorku 4 jen k odblokování, cca 1 vt – viz kapitola „Elektroinstalace“.

- ? **Ukazatel bliká a ukazuje [53]?**

- ! Během blokování taktu se spustilo nové spuštění hořáku.
● Sladit cyklus taktu s bezpečnostní dobou při spouštění a sladit je se zapalovacím zařízením.

t _{SA}	t _Z	Druh zapalování	Blokování taktu [vt]
3	1,8	TZI	10
5	3	TZI	12
10	6	TZI	15
3	1,8	IFD..I	36
5	3	IFD..I	60
10	6	IFD..I	120

- ? **Ukazatel bliká a ukazuje [83]?**

- ! Přípojky UV sondy pro ionizaci a N byly zaměněny, UV sonda hlásí negativní proud plamene.
● Zkontrolovat přípojky UV sondy a odstranit záměnu pólů.

- ? **Ukazatel bliká a ukazuje [93]?**

- ! Potenciometr citlivosti vypnutý je vadný.
● Pro kontrolu změnit potenciometrem hodnotu citlivosti vypnutí.
● Nepomůže-li výše popsané opatření, pak existuje pravděpodobně interní vada hardware – přístroj vybudovat a zaslat ho výrobcí na kontrolu.

- ? **Ukazatel bliká a ukazuje [81] – [99]?**

- ! Chyba systému – IFD provedl bezpečnostní vypnutí. Příčinou může být porucha přístroje, nebo nadměrný vliv elektromagnetické snášlivosti.
● Dbát na odborné uložení zapalovacího vedení – viz kapitola „Uložení vedení“.

- ? **Wyświetlacz migocze i wskazuje [33].**

- ! Zostały wprowadzone nieprawidłowe parametry.
! Wystąpiła wewnętrzna nieprawidłowość urządzenia.
● Zdemontować urządzenie i przelać na adres producenta w celu sprawdzenia.

- ? **Wyświetlacz migocze i wskazuje [52].**

- ! IFD jest trwale odblokowany.

IFD 244:

- Doprrowadzić napięcie do zacisku 6 tylko w celu odblokowania na przeciąg ok. 1 s – patrz rozdział „Podłączenie elektryczne”.

IFD 258:

- Doprrowadzić napięcie do zacisku 4 tylko w celu odblokowania na przeciąg ok. 1 s – patrz rozdział „Podłączenie elektryczne”.

- ? **Wyświetlacz migocze i wskazuje [53].**

- ! W przebiegu blokady taktowania zainicjowane zostało uruchomienie.
● Dopasować cykl taktowania do czasu bezpieczeństwa przy uruchomieniu i do wyposażenia zapłonowego.

t _{SA}	t _Z	Rodzaj zapłonu	Blokada taktowania [s]
3	1,8	TZI	10
5	3	TZI	12
10	6	TZI	15
3	1,8	IFD..I	36
5	3	IFD..I	60
10	6	IFD..I	120

- ? **Wyświetlacz migocze i wskazuje [83].**

- ! Zamienione miejscami podłączenia sondy jonizacyjnej UV i N, sonda UV zgłasza ujemny prąd plamienia.
→ Skontrolować podłączenia sondy UV i skorygować nieprawidłowe obłożenie biegunów.

- ? **Wyświetlacz migocze i wskazuje [93].**

- ! Uszkodzony potencjometr regulacji czułości wyłączenia.
● Celem kontroli zmienić wartość czułości wyłączenia na potencjometrze.
● Jeśli wykonanie powyższej czynności nie spowoduje usunięcia nieprawidłowości, urządzenie jest prawdopodobnie uszkodzone – należy je zdemontować i przelać na adres producenta w celu sprawdzenia.

- ? **Wyświetlacz migocze i wskazuje [81] – [99].**

- ! Błąd systemowy – IFD wykonał czynność wyłączenia bezpieczeństwa. Powodem takiego stanu może być uszkodzenie urządzenia lub nadmierny wpływ zakłócającego promieniowania elektromagnetycznego.
● Zapewnić prawidłowe ułożenie przewodu zapłonowego – patrz „Układanie przewodów”.

- ? **Дисплей мигает и отображает [33]?**

- ! Недопустимые параметры.
! Имеет место внутренняя неисправность прибора.
● Демонтируйте прибор и отправьте на проверку изготовителю.

- ? **Дисплей мигает и отображает [52]?**

- ! IFD постоянно деблокируется.

IFD 244:

- Напряжение на клемму 6 нужно подавать только для деблокировки, прил. на 1 с – см. раздел «Электроподключение».

IFD 258:

- Напряжение на клемму 4 нужно подавать только для деблокировки, прил. на 1 с – см. раздел «Электроподключение».

- ? **Дисплей мигает и отображает [53]?**

- ! Во время блокировки тактового импульса произошел запуск горелки.
● Согласовать тактовый цикл со временем безопасности при запуске и с типом запального устройства.

t _{SA}	t _Z	Тип устройства розжига	Блокировка тактового импульса
3	1,8	TZI	10
5	3	TZI	12
10	6	TZI	15
3	1,8	IFD..I	36
5	3	IFD..I	60
10	6	IFD..I	120

- ? **Дисплей мигает и отображает [83]?**

- ! Соединения УФ-датчика для ионизации и N перепутаны, УФ-датчик подает сигнал об отрицательном токе пламени.
● Проверьте соединения УФ-датчика и обеспечьте правильную полярность.

- ? **Дисплей мигает и отображает [93]?**

- ! Поврежден потенциометр порога чувствительности.
● Для проверки необходимо изменить значение порога чувствительности на потенциометре.
● Если вышеуказанная мера не помогает, возможно, существует внутренняя неисправность прибора, – демонтируйте прибор и отправьте его на проверку изготовителю.

- ? **Дисплей мигает и отображает [81] – [99]?**

- ! Системная ошибка – IFD произвел защитное выключение. Причина может заключаться в неисправности прибора или недопустимом электромагнитном воздействии.
● Следите за правильной прокладкой кабеля розжига – см. раздел «Прокладка кабелей».

- ? **A kijelző villog, és [33]-at mutat?**

- ! Hibás paraméterezés.
! Belső készülékhiba áll fenn.
● Szerelje ki a készüléket, és küldje el átvizsgálásra a gyártóhoz.

- ? **A kijelző villog, és [52]-öt mutat?**

- ! Az IFD tartósan resetelődik.

IFD 244:

- A 6-os kapocsra adjon feszültséget kb. 1 mp-re a reseteléshez – lásd a „Huzalozás” c. fejezetet.

IFD 258:

- A 4-es kapocsra adjon feszültséget kb. 1 mp-re a reseteléshez – lásd a „Huzalozás” c. fejezetet.

- ? **A kijelző villog, és [53]-at mutat?**

- ! Az ütemezés-letiltás alatt indítást indítottak el.
● Igazítsa hozzá az ütemciklust az indításkori biztonsági időhöz és a gyújtóberendezéshez.

t _{SA}	t _Z	A gyújtás fajtája	Ütemezéstiltás [mp]
3	1,8	TZI	10
5	3	TZI	12
10	6	TZI	15
3	1,8	IFD..I	36
5	3	IFD..I	60
10	6	IFD..I	120

- ? **A kijelző villog és [83]-t mutat?**

- ! Az UV-szonda ionizációs és N csatlakozója fel van cserélve, az UV-szonda negatív lángáramot jelez.
● Ellenőrizze az UV-szonda csatlakozóit, és szüntesse meg a pólusok felcserélését.

- ? **A kijelző villog és [93]-t mutat?**

- ! A lekapcsolási érzékenység potenciometre hibás.
● Ellenőrzéshez módosítsa a lekapcsolási érzékenység értékét a potenciométeren.
● Ha a fenti intézkedés nem segít, akkor valószínűleg belső hardverhiba állhat fenn – a készüléket ki kell szerelni, és ellenőrzésre el kell küldeni a gyártóhoz.

- ? **A kijelző villog, és [81] – [99]-et mutat?**

- ! Rendszerhiba – az IFD biztonsági lekapcsolást végzett. Az ok a készülék hibája vagy abnormalis EMV-hatás (elektromágneses zavaró hatás) lehet.
● Ügyelni kell a gyújtóvezeték szakaszú elhelyezésére – ld. a „Vezetékek fektetése” fejezetet.


- Auf Einhaltung der für die Anlage gültigen EMV-Richtlinien achten – insbesondere bei Anlagen mit Frequenzumrichtern – siehe Kapitel „Leitung verlegen“.
- Gerät entriegeln.
- Netzspannung und Frequenz überprüfen.
- Helfen die oben beschriebenen Maßnahmen nicht, liegt vermutlich ein interner Hardwaredefekt vor – Gerät ausbauen und zum Überprüfen an den Hersteller schicken.

? Die Anzeige leuchtet dauernd und zeigt einen Strich oben rechts?

- ! Der IFD 2xx hat bei internen Tests einen Fehler festgestellt und eine Sicherheitsabschaltung durchgeführt.
- Der Fehler kann durch externe Störeinflüsse in der Anwendung verursacht sein.
- Auf fachgerechte Verlegung der Zündleitung achten – siehe Kapitel „Leitung verlegen“.
- Anschluss der Brennermasse (PE) zum Gasfeuerungsautomat überprüfen.
- Zündspalt am Brenner auf max. 2 mm einstellen.
- Netzunterbrechungen möglichst vermeiden.
- Sicherstellen, dass die gesamte Anlage den Anforderungen der EMV-Richtlinie entspricht.
- Den Entriegelung/Info-Taster und den Einschalt-Taster gleichzeitig für mindestens 5 s drücken.
- Helfen diese Maßnahmen nicht – Gerät ausbauen und zum Überprüfen an den Hersteller schicken.

? IFD läuft nicht an, obwohl alle Fehler behoben sind und der IFD entriegelt worden ist?

- Gerät ausbauen und zum Überprüfen an den Hersteller schicken.



Ablesen des Flam-mensignals und der Parameter

- Entriegelung/Info-Taster 2 s lang drücken. Die Anzeige wechselt zum Parameter $\varnothing 1$.
- Entriegelung/Info-Taster loslassen. Die Anzeige bleibt bei diesem Parameter stehen und zeigt den zugehörigen Wert.
- Erneut Entriegelung/Info-Taster für 1 s drücken. Die Anzeige wechselt zum nächsten Parameter. So können alle Parameter nacheinander abgerufen werden.
- Wenn der Taster nur kurz gedrückt wird, zeigt die Anzeige, um welchen Parameter es sich gerade handelt.
- Ca. 6 s nach dem letzten Tastendruck wird wieder der normale Programmstatus angezeigt.

- Özellikle frekans invertörlü tesislerde tesis için geçerli EMU direktiflerine uyulmasına dikkat edin – bkz. Bölüm “Kabloların döşenmesi”.
- Cihazı resetleyin.
- Hat gerilimini ve frekansı kontrol edin.
- Yukarıda açıklanan önlemlerin faydalı olmaması halinde muhtemelen donanım arızası mevcuttur. Bu durumda cihazı sökün ve kontrol edilemesi için üretici firmaya gönderin.

? Gösterge sürekli yanıyor ve sağ üst tarafta bir çizgi gösteriyor?

- ! IFD 2xx dahili test sırasında bir hata algıladı ve emniyet kapatması gerektirdi.
- Uygulamada harici parazit etkenler hataya sebebiyet vermiş olabilir.
- Ateşleme kablosunun usulüne uygun döşenmesine dikkat edin – bkz. Bölüm “Kabloların döşenmesi”.
- Bek şasesinin (PE) gaz yakma otomatına bağlantısını kontrol edin.
- Ateşleme aralığını bekte maks. 2 mm'ye ayarlayın.
- Elektrikli kesilmesini mümkün oldukça önleyin.
- Komple tesisin EMU direktifinin kriterlerine uygun olmasını sağlayın.
- Reset/Info tuşuna ve açma tuşuna aynı anda en az 5 sn. boyunca basın.
- Önlem faydalı olmazsa, cihazı sökün ve kontrol edilemesi için üretici firmaya gönderin.

? Tüm hataların giderilmesine ve IFD'nin resetlenmesine rağmen IFD elemanı çalışmıyor?

- Cihazı sökün ve kontrol edilemesi için üretici firmaya gönderin.

- Dodržovat pro zařízení platnou směrnici elektromagnetické snášenlivosti – obzvláště u zařízení s měniči frekvence – viz kapitulu „Uložení vedení“.
- Odblokovat přístroj.
- Zkontrolovat síťové napětí a frekvenci.
- Nepomohou-li výše popsaná opatření, pak pravděpodobně existuje vada hardware – přístroj vybudovat a zaslat ho na kontrolu výrobci.

? Ukazatel svítí nepřetržitě a ukazuje čárku nahore vpravo?

- ! IFD 2xx zjistil při interních testech chybu a provedl bezpečnostní vypnutí.
- Uchylama může být způsobena externími rušivými vlivy v aplikaci.
- Dbát na odborné uložení zapalovacího vedení – viz kapitulu „Uložení vedení“.
- Zkontrolovat připojku tělesa hořáku (PE) k hořákové automatice.
- Odstup zapalování nastaví na hořáku na max. 2 mm.
- Dle možnosti se vyvarovat přerušování zásobování elektrickou energií.
- Zabezpečit, aby celé zařízení odpovídalo požadavkům směrnice o elektromagnetické snášenlivosti.
- Stisknout společně tlačítko odblokování / info a tlačítko zapnutí na nejméně 5 vteřin.
- Nepomůžou-li tato opatření – přístroj vybudovat a zaslat ho na kontrolu výrobci.

? IFD se nerozběhne, i když byly odstraněny všechny chyby a IFD je odblokován?

- Přístroj vybudovat a zaslat ho na kontrolu výrobci.

Alev sinyalinin ve parametrelerin okunması

- Reset/Info tuşuna 2 saniye süreyle basın. Gösterge parametre $\varnothing 1$ 'e geçer.
- Reset/Info tuşunu bırakın. Gösterge bu parametreye geçer. Böylece tüm parametreler sırasıyla çağrılabilir.
- Gösterge, tuşa kısa süreyle basıldığında o anda hangi parametrenin gösterildiğini gösterir.
- Son tuşa basıldıktan yaklaşık 60 saniye sonra tekrar normal program modu gösterilir.

Odečtení signálu plamene a parametrů

- Stisknout odblokování / informační tlačítko na dobu 2 vteřin. Ukazatel se přestaví na parametr $\varnothing 1$.
- Uvolnit odblokování / informační tlačítko. Ukazatel zůstane stát na tomto parametru a ukáže jeho patřičnou hodnotu.
- Znovu stisknout odblokování / informační tlačítko na dobu 1 vteřiny. Ukazatel se přestaví na následující parametr. Tak se dají v pořadí vyvolat všechny parametry.
- Když stisknete tlačítko jen krátce, ukáže vám ukazatel, o který parametr se právě jedná.
- Po cca 60 vteřinách po posledním stisknutí tlačítka se na ukazateli objeví znovu údaj ke stavu programu.

- Przestrzegać wymagań zawartych w wytycznych kompatybilności elektromagnetycznej obowiązujących dla instalacji, zwłaszcza w przypadku instalacji z przetwornicami częstotliwości – patrz „Układanie przewodów”.
- Odbloковать urządzenie.
- Skontrolować napięcie sieciowe i częstotliwość sieci.
- Jeśli wykonanie powyższej czynności nie spowoduje usunięcia nieprawidłowości, urządzenie jest prawdopodobnie uszkodzone – należy je zdemontować i przesłać do producenta w celu sprawdzenia.

? Wyświetlacz świeci się – widoczna kreska u góry z prawej strony.

- ! W przebiegu testu wewnętrznego IFD 2xx rozpoznał błąd i wykonał czynność wyłączenia bezpieczeństwa.
- Błąd może być spowodowany zakłóceniami zewnętrznymi w przebiegu pracy.
- Zapewnić prawidłowe ułożenie przewodu zapłonowego – patrz „Układanie przewodów”.
- Sprawdzić połączenie masy palnika (PE) z automatem palnikowym gazu.
- Szczelnie zapłonową palnika nastawić na maks. 2 mm.
- W miarę możliwości unikać przerw w użytkowaniu.
- Zapewnić, aby cała instalacja spełniała wymagania dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej.
- Naciśnąć równocześnie przez 5 s przycisk odblokowania/wskazania informacji i przycisk załączenia.
- Jeśli opisane powyżej czynności nie zapewnią usunięcia nieprawidłowości, należy zdemontować urządzenie i przesłać je do sprawdzenia na adres producenta.

? IFD nie ulega uruchomieniu mimo usunięcia wszystkich nieprawidłowości i odblokowania IFD.

- Zdemontować urządzenie i przesłać na adres producenta w celu sprawdzenia.

Odczyt sygnału płomienia i parametrów

- Naciśnąć przycisk odblokowania/wskazania informacyjnych przez 2 s. Wskazanie na wyświetlaczu przechodzi do parametru $\varnothing 1$.
- Zwolnić przycisk odblokowania/wskazania informacyjnych. Wyświetlacz nadal wyświetla dany parametr i przynależną wartość parametru.
- Ponownie naciśnąć przycisk odblokowania/wskazania informacyjnych na przelag 1 sek. Na wyświetlaczu pojawia się następny parametr. W ten sposób można wywołać kolejno wszystkie parametry.
- Jeśli przycisk zostanie naciśnięty krótko, wyświetlacz wskazuje aktualnie odczytywany parametr.
- Po upływie ok. 60 s od ostatniego naciśnięcia przycisku wyświetlany jest ponownie normalny stan programu.

- Следите за соблюдением действующих для установки норм по электромагнитной совместимости – в особенности при установках с частотными преобразователями – см. раздел «Прокладка кабелей».
- Произведите деблокировку прибора.
- Проверьте напряжение питания и частоту тока.
- Если вышеуказанные меры не помогут, возможно, существует внутренняя неисправность прибора, – демонтируйте прибор и отправьте его на проверку изготовителю.

? Дисплей постоянно светится и отображает дефис вверху справа?

- ! IFD 2xx при внутренней проверке выявил ошибку и произвел защитное отключение.
- Ошибка возникла вследствие внешних помех во время эксплуатации.
- Следите за правильной прокладкой кабеля розжига – см. раздел «Прокладка кабелей».
- Проверьте подключение заземления корпуса горелки (PE) к автоматизации управления горелками.
- Установите зазор зажигания на горелке макс. на 2 мм.
- Старайтесь избежать перебоев в питании.
- Убедитесь, что вся установка соответствует требованиям Директивы по ЭМС.
- Одновременно нажмите кнопку Деблокировка/Информация и кнопку включения на протяжении минимум 5 с.
- Если эти меры не помогают, демонтируйте прибор и отправьте на проверку изготовителю.

? IFD не запускается несмотря на то, что все неисправности устранены и была произведена деблокировка IFD?

- Демонтируйте прибор и отправьте на проверку изготовителю.

Считывание сигнала пламени и параметров

- Нажимайте кнопку Деблокировка/Информация в течение 2 с. Дисплей переключается на параметр $\varnothing 1$.
- Отпустите кнопку Деблокировка/Информация. На дисплее остается этот параметр и отображается его значение.
- Нажимайте кнопку Деблокировка/Информация в течение 1 с. Дисплей переключается на следующий параметр. Так можно вызвать все параметры друг за другом.
- Если коротко нажать кнопку, дисплей покажет, о каком параметре идет речь.
- Ступа прилб. 60 c после последнего нажатия кнопки снова отображается нормальное состояние программы.

- Ügyeljen a berendezésre érvényes EMV-irányelvek betartására – különösen a frekvencia-átalakítós berendezéseknél – ld. a „Vezeték fektetése” fejezetet.
- Resetelje a készüléket.
- Ellenőrizze a hálózati feszültséget és a frekvenciát.
- Ha a fenti intézkedések nem segítenek, akkor valószínűleg belső hardverhiba állhat fenn – a készüléket ki kell szerelni, és ellenőrzésre be kell küldeni a gyártóhoz.

? A kijelző folyamatosan világít és jobbra felül egy csíkot mutat?

- ! Az IFD 2xx belső tesztek során hibát észlelt, és biztonsági lekapcsolást végzett.
- A hibát az alkalmazásban történt külső zavaró behatások okozhatják.
- Ügyelni kell a gyűjtővezeték szakaszú elhelyezésére – ld. a „Vezeték fektetése” fejezetet.
- Ellenőrizze az égőtést (PE) csatlakozását a gázégő-automatikához.
- Állítsa a gyújtáshézagot az égőn max. 2 mm-re.
- Lehetőleg kerülni kell a hálózati megszakításokat.
- Biztosítsa, hogy a teljes berendezés megfeleljen az EMV-irányelv követelményeinek.
- Nyomja le a Reset/Info-gombot és a bekapcsoló gombot egyszerre legalább 5 másodpercig.
- Amennyiben ezek az intézkedések nem segítenek, szerelje ki a készüléket, és küldje el átvizsgálásra a gyártóhoz.

? Az IFD annak ellenére nem indul el, hogy minden hibát elhárítottak és resetelték az egységet?

- Szerelje ki a készüléket, és küldje el átvizsgálásra a gyártóhoz.

A lángjel és a paraméterek leolvasása

- Nyomja meg a Reset/Info-gombot 2 másodpercig. A kijelző a $\varnothing 1$ -es paraméterre vált.
- Engedje el a Reset/Info-gombot. A kijelző továbbra is ezt a paramétert mutatja, és kijelzi a hozzá tartozó értéket.
- Újra nyomja le a Reset/Info-gombot 1 másodpercig. A kijelző a következő paraméterre vált. Így minden paraméter egymás után lekérdezhető.
- Ha a gombot csak rövid időre nyomják meg, akkor a kijelző az aktuális paramétert mutatja.
- Az utolsó billentyű megnyomása után kb. 60 mp-cel a kijelző újból a normál programstátuszt mutatja.

Parameterliste
01 Flammensignal (0-25 µA).
04 Abschaltsschwelle Brenner (2-20 µA).
12 Wiederanlauf Brenner:
0 = sofortige Störabschaltung,
1 = Wiederanlauf.
14 Sicherheitszeit im Betrieb für Gas-ventil (1; 2 s).
22 Sicherheitszeit im Anlauf Brenner (3; 5; 10 s).
81 Letzter Fehler.
82 Vorletzter Fehler.
83 Drittlezter Fehler.
84 Viertleztter Fehler.
90 Zehntleztter Fehler.

Technische Daten

Umgebungsbedingungen
Schwitzwasser und Betauung im und am Gerät nicht zulässig.
Direkte Sonneneinstrahlung oder Strahlung von glühenden Oberflächen auf das Gerät vermeiden.
Korrosive Einflüsse, z. B. salzhaltige Umgebungsluft oder SO2, vermeiden.
Umgebungstemperatur: -20 bis +60 °C (-4 bis +140 °F).
Lagertemperatur: -20 bis +60 °C (-4 bis +140 °F).
Transporttemperatur = Umgebungstemperatur.
Luftfeuchtigkeit: keine Betauung zulässig.
Schutzart: IP 54 nach IEC 529.
Überspannungskategorie III nach EN 60730.
Zulässige Betriebshöhe: < 2000 m über NN.
Mechanische Daten
Ventilanschlüsse: 1.
Max. Schaltspielzahl:
Entriegelungstaster 1000,
Netztaster 1000,
Meldekontakte 250.000.
Länge Fühlerleitung: max. 75 m.
Länge Zündleitung:
IFD: max. 5 m, empfohlen < 1 m (mit TZI/TGI),
IFD..I: max. 1 m, empfohlen < 0,7 m.
Kabelverschraubung: M16.
Einbaulage: beliebig.
Gewicht:
IFD: 610 g,
IFD..I: 770 g.

Parametre listesi
01 Alev sinyali (0-25 µA).
04 Bek kapatma eşik değeri (2-20 µA).
12 Bekin tekrar çalıştırılması:
0 = Derhal arıza kapatımı,
1 = Tekrar çalıştırma.
14 Gaz ventili için işletimde emniyet süresi (1; 2 sn).
22 Bek çalıştırma esnasında emniyet süresi (3; 5; 10 sn).
81 Son hata.
82 Sondan bir önceki hata.
83 Sondan üç önceki hata.
84 Sondan dört önceki hata.
90 Sondan on önceki hata.

Teknik veriler

Çevre koşulları
Cihazın içinde ve üzerinde terleme ve nemlenme olmamalıdır.
Cihazı doğrudan güneş ışınlarına veya kızgın yüzeylerden dolayı ısımaya maruz bırakmayın.
Orneğin tuzlu ortam havası veya SO2 gibi korozif etkenlerden uzak tutun.
Çevre sıcaklığı: -20 ila +60 °C (-4 ila +140 °F).
Depolama sıcaklığı: -20 ila +60 °C (-4 ila +140 °F).
Nakliye sıcaklığı = çevre sıcaklığı.
Havadaki nem oranı: nemlenme olmamalıdır.
Koruma türü: IEC 529'a göre IP 54.
EN 60730'a göre fazla gerilim kategorisi III.
İşletim için izin verilen yükseklik: < rakım 2000 m.
Mekanik veriler
Ventil bağlantıları: 1.
Maks. açma-kapama sayacı:
Reset tuşu 1000,
hat tuşu 1000,
bildiri kontakları 250.000.
Yoklayıcı kablo su uzunluğu: maks. 75 m.
Ateşleme kablosu uzunluğu:
IFD: maks. 5 m, tavsiye < 1 m (TZI/TGI ile),
IFD..I: maks. 1 m, tavsiye < 0,7 m.
Vidalı kablo bağlantısı: M16.
Montaj konumu: herhangi bir konum.
Ağırlık:
IFD: 610 g,
IFD..I: 770 g.

Seznam parametru
01 Signál plamene (0-25 µA).
04 Práh vypnutí hořáku (2-20 µA).
12 Nové spuštění hořáku:
0 = okamžité poruchové vypnutí,
1 = nové spuštění hořáku.
14 Bezpečnostní doba v provozu pro plynový ventil (1; 2 vt).
22 Bezpečnostní doba při spouštění hořáku (3; 5; 10 vt).
81 Poslední chyba.
82 Předposlední chyba.
83 Třetí poslední chyba.
83 Čtvrtá poslední chyba.
90 Desátá poslední chyba.

Technické údaje

Okolní podmínky
Kondenzace a zarosení v přístroji a na něm nejsou přípustné.
Zabraňte působení přímého slunečního záření nebo záření žhářých povrchů na přístroj.
Zabraňte působení korozivního prostředí, např. slaneho okolního vzduchu nebo SO2.
Teplota okolí: -20 až +60 °C (-4 až +140 °F).
Teplota skladování: -20 až +60 °C (-4 až +140 °F).
Teplota při prepravě = teplota okolí.
Vlhkost vzduchu: není přípustné žádné zarosení.
Ochranná třída: IP 54 podle IEC 529.
Kategorie přepětí III podle EN 60730.
Přípustná provozní výška: < 2000 m n.m.
Mechanické údaje
Připojení ventilů: 1.
Max. četnost spínání:
odblokovací tlačítko 1000,
síťové tlačítko 1000,
kontakty hlásiče 250.000.
Délka vedení čidla: max. 75 m.
Délka zapalovacího vedení:
IFD: max. 5 m, doporučená < 1 m (s TZI/TGI),
IFD..I: max. 1 m, doporučená < 0,7 m.
Kabelové šroubení: M16.
Poloha zabudování libovolná.
Hmotnost:
IFD: 610 g,
IFD..I: 770 g.

Wykaz parametrów
01 Sygnał płomienia (0-25 µA).
04 Próg wyłączenia palnika (2-20 µA).
12 Ponowne uruchomienie palnika:
0 = bezwzględne wyłączenie awaryjne,
1 = ponowne uruchomienie.
14 Czas bezpieczeństwa podczas pracy dla zaworu gazu (1; 2 s).
22 Czas bezpieczeństwa przy uruchomieniu palnika (3; 5; 10 s).
81 Ostatnia nieprawidłowość.
82 Poprzednia nieprawidłowość.
83 Trzecia nieprawidłowość licząc od ostatniej.
84 Czwarta nieprawidłowość licząc od ostatniej.
90 Dziesiąta nieprawidłowość licząc od ostatniej.

Dane techniczne

Warunki otoczenia
Niedopuszczalne jest gromadzenie wody kondensacyjnej i skraplanie wilgoci wewnątrz urządzenia i na urządzeniu.
Unikać działania bezpośredniego promieniowania słonecznego lub promieniowania od żarzących się powierzchni na urządzenie.
Unikać oddziaływań korozyjnych, np. powietrza zewnętrznego o zawartości soli lub SO2.
Temperatura otoczenia: -20 do +60 °C (-4 do +140 °F).
Temperatura magazynowania: -20 do +60 °C (-4 do +140 °F).
Temperatura transportu = temperatura otoczenia.
Wilgotność powietrza: nie jest dopuszczalne skraplanie wilgoci.
Rodzaj ochrony: IP 54 wg IEC 529.
Kategoria przepięciowa III wg EN 60730.
Dopuszczalna wysokość pracy: < 2000 m n.p.m.
Dane mechaniczne
Przylączya zaworów: 1.
Maks. liczba cykliów łaczeniowych:
przycisk odblokowania 1000,
przycisk sieciowy 1000,
styki sygnalizacyjne 250.000.
Długość przewodu czujnika: 75 m.
Długość przewodu zapłonowego:
IFD: maks. 5 m, zalecana < 1 m (z TZI/TGI),
IFD..I: maks. 1 m, zalecana < 0,7 m.
Przepust kablowy: M16.
Polozenie zabudowy: dowolne.
Masa:
IFD: 610 g,
IFD..I: 770 g.

Список параметров
01 Сигнал пламени (0-25 µA).
04 Порог чувствительности пламени горелки (2-20 µA).
12 Перезапуск горелки:
0 = немедленное аварийное отключение,
1 = повторный запуск
14 Время безопасности для газового клапана во время работы горелки (1; 2 с).
22 Время безопасности при запуске горелки (3; 5; 10 с).
81 Последняя неисправность.
82 Предпоследняя неисправность.
83 Третья с конца неисправность.
84 Четвертая с конца неисправность.
90 Десятая с конца неисправность.

Технические характеристики

Условия окружающей среды
Недопустима конденсация влаги внутри прибора и на приборе.
Не допускайте попадания на прибор прямых солнечных лучей или излучений от раскаленных поверхностей.
Не допускайте вызывающих коррозию воздействий, напр. наличия в атмосферном воздухе соли или оксида серы SO2.
Температура окружающей среды: от -20 до +60 °C (от -4 до +140 °F).
Температура хранения: от -20 до +60 °C (от -4 до +140 °F).
Температура транспортировки = температура окружающей среды.
Влажность воздуха: не допускается образование конденсата.
Степень защиты: IP 54 в соотв. с IEC 529.
Защита от перенапряжения категории III в соотв. с EN 60730.
Допустимая рабочая высота: < 2000 м над уровнем моря.
Механические характеристики
Соединения клапанов: 1.
Макс. количество переключений:
кнопка деблокировки 1 000,
сетевой выключатель 1 000,
контакт сигнала 250 000.
Длина кабеля датчика: макс. 75 м.
Длина кабеля розжига:
IFD: макс. 5 м, рекомендуемая длина: < 1 м (с TZI/TGI),
IFD..I: макс. 1 м, рекомендуемая длина: < 1 м.
Кабельный ввод: M16.
Монтажное положение – любое.
IFD: 610 г,
IFD..I: 770 г.

Paraméterlista
01 Lángjel (0-25 µA).
04 Az égő lekapcsolási küszöbértéke (2-20 µA).
12 Az égő újraindulása:
0 = azonnali üzemzavar miatti lekapcsolás,
1 = újraindulás.
14 Biztonsági idő üzem közben gáz-szelephez (1; 2 mp).
22 Biztonsági idő az égő indulásakor (3; 5; 10 mp).
81 Utolsó hiba.
82 Utolsó előtti hiba.
83 Hátról a harmadik hiba.
84 Hátról a negyedik hiba.
90 Hátról a tizedik hiba.

Műszaki adatok

Környezeti feltételek
A készülékben és a készüléken nem megengedett a hatmatképződés és kondenzvíz képződése.
Kerülni kell a készüléket érő közvetlen napsugárzást vagy az izzó felületek általi sugárzást.
Kerülni kell a pl. sőtartalmú környezeti levegő vagy SO2 általi a korrozív hatásokat.
Környezeti hőmérséklet: -20-tól +60 °C-ig (-4-től +140 °F-ig).
Tárolási hőmérséklet: -20-tól +60 °C-ig (-4-től +140 °F-ig).
Szállítási hőmérséklet = környezeti hőmérséklet.
Páratartalom: kondenzátum-képződés nem megengedett.
Védettségi fokozat: IP 54 az IEC 529-nek megfelelően.
III. túlfeszültség-kategória az EN 60730 szerint.
Megengedett üzemelési magasság: < 2000 m a középtengerszint felett.
Mechanikai adatok
Szelepcsatlakozások: 1.
Max. kapcsolásszám:
reset gomb 1000,
hálózat gomb 1000,
jelzőérintkezők 250 000.
Érzékelővezeték hossza: max. 75 m.
Gyújtóvezeték hossza:
IFD: max. 5 m, ajánlott < 1 m (TZI/TGI-vel),
IFD..I: max. 1 m, ajánlott < 0,7 m.
Kábel tömszelence: M16.
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Súly:
IFD: 610 g,
IFD..I: 770 g.

Elektrische Daten

Eigenverbrauch:
IFD: ca. 9 VA,
IFD..I.: ca. 9 VA + 25 VA während
des Zündens.
Ausgangsspannung für Ventile und
Zündtrafo = Netzspannung.
Kontaktbelastung: Ausgang Zün-
dung max. 2 A, cos φ = 0,2,
Ventilausgang max. 1 A, cos φ = 1,
Meldekontakte max. 2 A, 253 V~,
Summenstrom für die gleichzeitige
Ansteuerung der Ventilausgänge
(Klemmen 11 und 12) und des
Zündtransformators (Klemme 10)
max. 2,5 A.
Flammenüberwachung:
Fühlerspannung ca. 230 V~,
Fühlerstrom > 2 µA,
max. Fühlerstrom Ionisation
< 25 µA.
IFD..I.: Zündspannung: 22 kVss,
Zündstrom 25 mA,
Funkenstrecke: ≤ 2 mm.
Sicherungen im Gerät:
F1: T 3,15A H 250 V nach
IEC 127-2/5, austauschbar;
F2: 2AT zur Absicherung der Ventil-
ausgänge, nicht austauschbar.

IFD 244

Netzspannung:
für geerdete und erdfreie Netze:
120 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,
230 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz.
Signaleingänge:

	AC 120 V	AC 230 V
Signal „1“	80–132 V	160–253 V
Signal „0“	0–20 V	0–40 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz

Eingangsstrom Signaleingänge:
Signal „1“ = 2 mA.

IFD 258

Netzspannung:
für geerdete und erdfreie Netze:
100 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,
120 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,
200 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,
230 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz.
Signaleingänge:

	AC 100/120 V	AC 200/230 V
Signal „1“	80–132 V	160–253 V
Signal „0“	0–20 V	0–40 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz

Eingangsstrom Signaleingänge:
Signal „1“ = typ. 2 mA (Reset),
< 2,5 mA (Klemme 3).

Elektrik veriler

Enerji sarfiyatı:
IFD: yakl. 9 VA,
IFD..I.: yakl. 9 VA + ateşleme esna-
sında 25 VA.
Ventiller ve ateşleme trafosu için
çıkış gerilimi = hat gerilimi.
Kontakt yükü: ateşleme çıkışı maks.
2 A, cos φ = 0,2,
ventil çıkışı maks. 1 A, cos φ = 1,
bildiri kontakları maks. 2 A, 253 V~,
ventil çıkışlarının (klemens 11 ve
12) ve ateşleme trafosunun (kle-
mens 10) aynı zamanda kumandası
için toplam akım maks. 2,5 A.
Alev denetimi:
Yoklayıcı gerilimi yakl. 230 V~,
yoklayıcı akımı > 2 µA,
iyonizasyon maks. yoklayıcı akımı
< 25 µA.
IFD..I.: ateşleme gerilimi: 22 kV
pik-pik,
ateşleme akımı 25 mA,
kivilmci yolu: ≤ 2 mm.
Cihaz içinde sigortalar:
F1: T 3,15A H 250 V, IEC 127-2/5
normuna uygun, değiştirilebilir;
F2: ventil çıkışlarının sigortalanması
için 2AT, değiştirilemez.

IFD 244

Hat gerilimi:
Topraklamalı ve topraklamasız şebe-
keler için:
120 V~, -%15/+%10, 50/60 Hz,
230 V~, -%15/+%10, 50/60 Hz.
Sinyal girişleri:

	AC 120 V	AC 230 V
Sinyal “1”	80–132 V	160–253 V
Sinyal “0”	0–20 V	0–40 V
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz

Giriş akımı sinyal girişleri:
Sinyal “1” = Tipik 2 mA.

IFD 258

Hat gerilimi:
Topraklamalı ve topraklamasız şebe-
keler için:
100 V~, -%15/+%10, 50/60 Hz,
120 V~, -%15/+%10, 50/60 Hz,
200 V~, -%15/+%10, 50/60 Hz,
230 V~, -%15/+%10, 50/60 Hz.
Sinyal girişleri:

	AC 100/120 V	AC 200/230 V
Sinyal “1”	80–132 V	160–253 V
Sinyal “0”	0–20 V	0–40 V
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz

Giriş akımı sinyal girişleri:
Sinyal “1” = Tipik 2 mA (Reset),
< 2,5 mA (klemens 3).

Elektrické údaje

Vlastní spotřeba:
IFD: cca 9 VA,
IFD..I.: cca 9 VA + 25 VA v průběhu
zapalování.
Výstupní napětí pro ventily a zapalo-
vací transformátor = síťové napětí.
Zatížení kontaktů: výstup zapalování
max. 2 A, cos φ = 0,2,
výstup ventilu max. 1 A, cos φ = 1,
kontakt hlásiče max. 2 A, 253 V~,
celkový proud pro současné ovlá-
dání výstupů ventilů (svorky 11 a
12) a zapalovacího transformátoru
(svorka 10) max. 2,5 A.
Hlídnání plamene:
napětí čidla cca 230 V~,
proud čidla > 2 µA,
max proud čidla ionizace < 25 µA.
IFD..I.: zapalovací napětí: 22 kVss,
zapalovací proud 25 mA,
dráha jiskry: ≤ 2 mm.
Pojistky v přístroji:
F1: T 3,15A H 250 V podle
IEC 127-2/5, pojistka výměnitelná;
F2: 2AT k jištění výstupů ventilů,
pojistka se nedá vyměnit.

IFD 244

Síťové napětí:
pro uzemněné a neuzemněné sítě:
120 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,
230 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz.
Vstupy signálů:

	AC 120 V	AC 230 V
signál „1“	80–132 V	160–253 V
signál „0“	0–20 V	0–40 V
frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz

Vstupní proud vstupů signálů:
signál „1“ = typ. 2 mA.

IFD 258

Síťové napětí:
pro uzemněné a neuzemněné sítě:
100 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,
120 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,
200 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,
230 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz.
Vstupy signálů:

	AC 100/120 V	AC 200/230 V
signál „1“	80–132 V	160–253 V
signál „0“	0–20 V	0–40 V
frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz

Vstupní proud vstupů signálů:
signál „1“ = typ. 2 mA (reset),
< 2,5 mA (svorka 3).

Dane elektryczne

Zużycie własne:
IFD: ok. 9 VA,
IFD..I.: ok. 9 VA + 25 VA przy za-
plonie.
Napięcie wyjściowe dla zaworów
i transformatora zapłonowego =
napięcie sieciowe.
Obciążenie styków: wyjście zapłonu
maks. 2 A, cos φ = 0,2,
wyjście zaworu maks. 1 A,
cos φ = 1,
styki styki sygnalizacyjne maks. 2 A,
253 V~,
sumaryczny prąd dla równoczesne-
go występowania wyjść zaworów
(zaciski 11 i 12) i transformatora za-
płonowego (zacisk 10) maks. 2,5 A.
Nadzór płomienia:
napięcie czujnika ok. 230 V~,
prąd czujnika > 2 µA,
maks. prąd czujnika jonizacja
< 25 µA.
IFD..I.: napięcie zapłonowe: 22 kVss,
prąd zapłonowy 25 mA,
przerwa iskrowa: ≤ 2 mm.
Bezpieczniki w urządzeniu:
F1: T 3,15A H 250 V wg
IEC 127-2/5, wymienny;
F2: 2AT do zabezpieczenia wyjść
zaworowych, bez możliwości wy-
miany.

IFD 244

Napięcie sieciowe:
dla sieci uziemionych i nie uziemi-
onych.
120 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,
230 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz.
Wejścia sygnałów:

	AC 120 V	AC 230 V
Sygnal „1”	80–132 V	160–253 V
Sygnal „0”	0–20 V	0–40 V
Częstotli- wość	50/60 Hz	50/60 Hz

Prąd wejściowy – wejścia sygnałów:
Sygnal „1” = typowo 2 mA.

IFD 258

Napięcie sieciowe:
dla sieci uziemionych i nie uziemi-
onych.
100 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,
120 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,
200 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,
230 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz.
Wejścia sygnałów:

	AC 100/120 V	AC 200/230 V
Sygnal „1”	80–132 V	160–253 V
Sygnal „0”	0–20 V	0–40 V
Częstotli- wość	50/60 Hz	50/60 Hz

Prąd wejściowy – wejścia sygnałów:
Sygnal „1” = typowo 2 mA (reset),
< 2 mA (zacisk 3).

Электрические характери-
стики

Потребляемая мощность:
IFD: прибл. 9 ВА,
IFD..I.: прибл. 9 ВА + 25 ВА во
время розжига.
Выходное напряжение для клапа-
нов и запального трансформато-
ра = сетевое напряжение.
Нагрузка на контакты: выход роз-
жига макс. 2 А, cos φ = 0,2,
выход клапана макс. 1 А, cos φ = 1,
контакт сигнала макс. 2 А,
253 В~,
суммарная сила тока для одно-
временного управления выхо-
дами клапанов (клеммы 11 и 12)
и запального трансформатора
(клемма 10) макс. 2,5 А.
Контроль пламени:
напряжение датчика ок. 230 В~,
ток датчика > 2 мкА,
макс. ток датчика ионизации
< 25 мкА.
IFD..I.: напряжение розжига: 22 кВ
(полное),
ток розжига 25 мкА,
искровой зазор: ≤ 2 мм.
Предохранители в приборе:
F1: T 3,15А H 250 В в соотв.
с IEC 127-2/5, съёмный;
F2: 2AT для защиты выходов кла-
пана, не съёмный.

IFD 244

Напряжение питания:
для заземленных и незаземленных
сетей:
120 В~, -15/+10 %, 50/60 Гц,
230 В~, -15/+10 %, 50/60 Гц.
Сигнальные входы:

	AC 120 В	AC 230 В
Сигнал «1»	80–132 В	160–253 В
Сигнал «0»	0–20 В	0–40 В
Частота	50/60 Гц	50/60 Гц

Входной ток, сигнальные входы:
Сигнал «1» = тип. 2 мА.

IFD 258

Напряжение питания:
для заземленных и незаземленных
сетей:
100 В~, -15/+10 %, 50/60 Гц,
120 В~, -15/+10 %, 50/60 Гц,
200 В~, -15/+10 %, 50/60 Гц,
230 В~, -15/+10 %, 50/60 Гц.
Сигнальные входы:

	AC 100/120 В	AC 200/230 В
Сигнал «1»	80–132 В	160–253 В
Сигнал «0»	0–20 В	0–40 В
Частота	50/60 Гц	50/60 Гц

Входной ток, сигнальные входы:
Сигнал «1» = тип. 2 мА (сброс),
< 2,5 мА (клемма 3).

Villamossági adatok

Saját fogyasztás:
IFD: kb. 9 VA,
IFD..I.: kb. 9 VA + 25 VA gyújtás
közben.
Kimeneti feszültség szelepekhez és
gyújtótrafóhoz = hálózati feszültség.
Erőintéző terhelhetőség: gyújtás
kimenet max. 2 A, cos φ = 0,2,
szelepkimenet max. 1 A, cos φ = 1,
jelzőerőintézők max. 2 A, 253 V~,
a szelepkimenetek (11-es és 12-es
kapocs) és a gyújtótranszformátor
(10-es kapocs) egyidejű vezérlésé-
nek összesített árama max. 2,5 A.
Lángellenőrzés:
érzékelő-feszültség kb. 230 V~,
érzékelő-áram > 2 µA,
ionizáció max. érzékelő-áram
< 25 µA.
IFD..I.: gyújtófeszültség: 22 kV
csúcs-csúcs,
gyújtóáram 25 mA,
szikraköz: ≤ 2 mm.
Biztosítékok az eszközben:
F1: T 3,15A H 250 V az
IEC 127-2/5 szerint, cserélhető;
F2: 2AT a szelepkimenetek biztosí-
tásához, nem cserélhető.

IFD 244

Hálózati feszültség:
földelt vagy földelés nélküli hálóza-
tokhoz.
120 V~, -15/+10%, 50/60 Hz,
230 V~, -15/+10%, 50/60 Hz.
Jelbemenetek:

	AC 120 V	AC 230 V
„1”-jel	80–132 V	160–253 V
„0”-jel	0–20 V	0–40 V
Frekven- cia	50/60 Hz	50/60 Hz

A jelbemenetek bemeneti árama:
Az „1”-jel tipikusan 2 mA.

IFD 258

Hálózati feszültség:
földelt vagy földelés nélküli hálóza-
tokhoz.
100 V~, -15/+10%, 50/60 Hz,
120 V~, -15/+10%, 50/60 Hz,
200 V~, -15/+10%, 50/60 Hz,
230 V~, -15/+10%, 50/60 Hz.
Jelbemenetek:

	AC 100/120 V	AC 200/230 V
„1”-jel	80–132 V	160–253 V
„0”-jel	0–20 V	0–40 V
Frekven- cia	50/60 Hz	50/60 Hz

A jelbemenetek bemeneti árama:
„1”-jel = tip. 2 mA (reset),
< 2,5 mA (3-as kapocs).

Lebensdauer

Diese Lebensdauerangabe basiert auf einer Nutzung des Produktes gemäß dieser Betriebsanleitung. Es besteht die Notwendigkeit, sicherheitsrelevante Produkte nach Erreichen ihrer Lebensdauer auszutauschen. Lebensdauer (bezogen auf das Herstellungsdatum) für IFD: 10 Jahre.

Logistik

Transport

Gerät gegen äußere Gewalt (Stoß, Schlag, Vibrationen) schützen. Transporttemperatur: siehe Seite 17 (Technische Daten). Es gelten für den Transport die beschriebenen Umgebungsbedingungen. Transportschäden am Gerät oder der Verpackung sofort melden. Lieferumfang prüfen, siehe Seite 2 (Prüfen).

Lagerung

Lagertemperatur: siehe Seite 17 (Technische Daten). Es gelten für die Lagerung die beschriebenen Umgebungsbedingungen. Lagerdauer: 6 Monate vor dem erstmaligen Einsatz. Sollte die Lagerdauer länger sein, verkürzt sich die Gesamt-lebensdauer um diesen Betrag.

Verpackung

Das Verpackungsmaterial ist gemäß örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

Entsorgung

Die Bauteile sind einer getrennten Entsorgung gemäß örtlichen Vorschriften zuzuführen.

Kullanım ömrü

Söz konusu kullanım ömrü, ürünün bu kullanım kılavuzu doğrultusunda kullanılması halinde geçerlidir. Güvenlik açısından önem arz eden ürünlerin, kullanım ömrü sonunda değiştirilmeleri gerekir. IFD için kullanım ömrü (üretim tarihi itibarıyla): 10 yıl.

Lojistik

Nakliye

Cihazı dış darbelerle karşı koruyun (darbe, çarpma, titreşim). Nakliye sıcaklığı: bkz. Sayfa 17 (Teknik veriler). Cihaz veya ambalajdaki nakliye haklarını derhal bildirin. Teslimat kapsamı kontrol edin, bkz. Sayfa 2 (Kontrol).

Depolama

Depolama sıcaklığı: bkz. Sayfa 17 (Teknik veriler). Depolama için açıklanan çevre koşulları geçerlidir. Depolama süresi: ilk kullanımdan önce 6 ay. Depolama süresinin daha uzun olması durumunda toplam kullanım ömrü aynı oranda kısılır.

Ambalaj

Ambalaj malzemesi yerel yönetmeliklere uygun imha edilmelidir.

İmha

Modüllerin yerel yönetmeliklere uygun ayrı ayrı imha edilmeleri sağlanmalıdır.

Životnost

Tento údaj životnosti se zakládá na používání výrobku podle tohoto provozního návodu. Existuje nutnost výměny bezpečnostně relevantních výrobků po dosažení jejich životnosti. Životnost (ve vztahu k datu výroby) pro IFD: 10 let.

Logistika

Přeprava

Chránit přístroj vůči vnějším negativním vlivům (nárazy, úderý, vibrace). Teplota při přepravě: viz stranu 17 (Technické údaje). Při přepravě musí být dodrženy popísované okolní podmínky. Neprodleně oznámté poškození přístroje nebo obalu při přepravě. Zkontrolujte objem dodání, viz stranu 2 (Kontrola).

Skladování

Teplota skladování: viz stranu 17 (Technické údaje). Při skladování musí být dodrženy popísované okolní podmínky. Doba skladování: 6 měsíců před prvním nasazením. Bude-li doba skladování delší, pak se zkracuje celková životnost výrobku o tuto hodnotu.

Balení

Balící materiál likvidovat podle místních předpisů.

Likvidace

Konstrukční díly likvidovat podle jakosti podle místních předpisů.

Trwałość użytkowa

Informacje dotyczące trwałości użytkowej bazują na użytkowaniu produktu zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Istnieje konieczność wymiany produktów istotnych dla bezpieczeństwa instalacji po upływie okresu trwałości użytkowej. Trwałość użytkowa (liczona od daty produkcji) dla IFD: 10 lat.

Logistyka

Transport

Urządzenie chronić przed zewnętrznymi czynnikami mechanicznymi (uderzenia, uderý, drgania). Temperatura transportu: patrz strona 17 (Dane techniczne). Dla transportu obowiązują wskazane warunki otoczenia. Należy bezzwłocznie zgłaszać uszkodzenia transportowe na urządzeniu lub opakowaniu. Skontrolować zakres dostawy, patrz strona 2 (Kontrola).

Magazynowanie

Temperatura magazynowania: patrz strona 17 (Dane techniczne). Dla magazynowania obowiązują wskazane warunki otoczenia. Czas magazynowania: 6 miesięcy przed wykorzystaniem po raz pierwszy. W przypadku dłuższego magazynowania łączna trwałość użytkowa ulega skróceniu o okres przedłużonego magazynowania.

Opakowanie

Materiał opakowania należy usunąć jako odpad zgodnie z lokalnymi przepisami.

Usuwanie w charakterze

odpadu

Elementy składowe przekazać do systemu selektywnej utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

Срок службы

Указанный срок службы предполагает использование продукта в соответствии с настоящим Руководством по эксплуатации. По окончании назначенного срока службы важные с точки зрения безопасности компоненты должны быть заменены. Срок службы (начиная с даты изготовления) для IFD: 10 лет.

Логистика

Транспортировка

Необходимо защищать прибор от внешних воздействий (толчков, ударов, вибраций). Температура транспортировки: см. стр. 17 (Технические характеристики). При транспортировке должны соблюдаться указанные условия окружающей среды. Незамедлительно сообщайте о повреждении прибора или упаковки во время транспортировки. Проверьте комплектность продукта, см. стр. 2 (Проверка правильности выбора).

Хранение

Температура хранения: см. стр. 17 (Технические характеристики). При хранении должны соблюдаться указанные условия окружающей среды. Длительность хранения: 6 месяцев до первого использования. При более длительном хранении соответственно сокращается общий срок службы.

Упаковка

Утилизация упаковочного материала должна производиться в соответствии с местными предписаниями.

Утилизация

Утилизация компонентов прибора должна производиться отдельно в соответствии с местными предписаниями.

Élettartam

Az élettartamra vonatkozó adatok a termék jelen üzemeltetési utasításának megfelelően történő használatán alapulnak. A biztonság szempontjából lényeges termékeket élettartamuk elérése után ki kell cserélni. Az IFD-re vonatkozó élettartam (a gyártási dátumra vonatkoztatva): 10 év.

Logisztika

Szállítás

A készüléket óvni kell külső erőhatásoktól (lökések, ütések, rázkódások). Szállítási hőmérséklet: lásd oldal: 17 (Műszaki adatok). A szállításra az ismertetett környezeti feltételek érvényesek. A készülékben vagy a csomagolásban keletkezett szállítási károkat azonnal jelenteni kell. A szállítási terjedelem ellenőrzése, lásd oldal: 2 (Ellenőrzés).

Tárolás

Tárolási hőmérséklet: lásd oldal: 17 (Műszaki adatok). A tárolásra az ismertetett környezeti feltételek érvényesek. Tárolási időtartam: 6 hónap az első használat előtt. Ha a tárolási idő ennél hosszabb, akkor a teljes élettartam ezzel az értékkel lerövidül.

Csomagolás

A csomagolóanyagot a helyi előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Ártalmatlanítás

A részegységeket a helyi előírásoknak megfelelően szelektíven kell ártalmatlanítani.

NOT UP-TO-DATE
www.docuthek.com

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Technické změny sloužící vývoji jsou vyhrazeny.

Zmiany techniczne służące postępowi technicznemu zastrzeżone.

Возможны технические изменения, служащие прогрессу.

A műszaki fejlődést szolgáló változtatások jogát fenntartjuk.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige Niederlassung/Vertretung. Die Adresse erfahren Sie im Internet oder bei der Elster GmbH.
Zentrale Kundendienst-Einsatz-Leitung weltweit:
Elster GmbH
Tel. +49 (0)541 1214-365
Tel. +49 (0)541 1214-499
Fax +49 (0)541 1214-547

Elster GmbH
Strotheweg 1
D-49504 Lotte (Büren)
Tel. +49 (0)541 1214-0
Fax +49 (0)541 1214-370
hts.lotte@honeywell.com
www.kromschroeder.de

Honeywell
kromschroder

Teknik sorularınız olduğunda lütfen sizin için sorumlu olan şubeye / temsilcilığe danışınız. İlgili adresler Internet sayfamızda veya Elster GmbH firmasından temin edilebilir.

Při technických dotazech se obraťte prosím na odpovídající pobočku/zastoupení. Adresu se dozvíte z Internetu nebo od Elster GmbH.

W przypadku zapytań natury technicznej prosimy o zwrócenie się do właściwej filii/przedstawicielstwa firmy. Adresy zamieszczono w Internecie, informacjami na temat adresów służą także firma Elster GmbH.

При технических вопросах обращайтесь, пожалуйста, к соответствующему филиалу/представительству. Адрес Вы узнаете в Интернете или на фирме «Elster GmbH».

Műszaki kérdésekkel, kérjük, forduljon az Ön számára illetékes kirendeltséghez/képviselőhez. Ezek címét az internetről vagy a Elster GmbH cégtől tudhatja meg.