

Luftrykvagt DL..A, DL..K

DRIFTSVEJLEDNING

Cert. Version 05.18 · Edition 05.21 · DA ·



INDHOLDSFORTEGNELSE

Sikkerhed	1
Kontrol af brugen	2
Indbygning	2
Installation	4
Indstilling	5
Funktionstest	6
Tilbehør	6
Tekniske data	6
Levetid	6
Certificering	7
Logistik	7
Bortskaffelse	7

SIKKERHED

Skal læses og opbevares



Læs denne vejledning nøje igennem inden montage og ibrugtagning. Efter montagen overdrages vejledningen til ejeren. Denne enhed skal installeres og tages i brug efter de gældende forskrifter og standarder. Vejledningen findes også på www.docuthek.com.

Tegnforklaring

1, 2, 3, a, b, c = Rækkefølge

→ = Henvielse

Ansvar

For skader, som skyldes manglende overholdelse af vejledningen eller er i modstrid med produktets anvendelse, fralægger vi os ethvert ansvar.

Sikkerhedshenvisninger

Sikkerhedsrelevante informationer er markeret på følgende måde i vejledningen:



FARE

Gør opmærksom på livsfarlige situationer.



ADVARSEL

Gør opmærksom på muligheden for livsfare og fare for kvæstelser.



FORSIGTIG

Gør opmærksom på muligheden for materielle skader.

Installationer må kun udføres af autoriserede virksomheder. For såvel gas- som elarbejde må kun anvendes kvalificerede fagfolk.

Ombygning, reservedele

Enhver teknisk ændring er ikke tilladt. Benyt kun originale reservedele.

KONTROL AF BRUGEN

DL 1,5-3A, DL 3K, DL 5-150A, DL 5-150K


Til overvågning af overtryk, undertryk eller differenstryk for luft, røggas eller andre ikke aggressive gasser.

Funktionen er kun sikret inden for de angivne grænser, se side 6 (Tekniske data). Enhver anden brug regnes for ikke at være i overensstemmelse med formålet.

Typebetegnelse


DL	Luft-trykvgagt
1,5	Indstillingsområde -0,5 – +1,5 mbar
3	Indstillingsområde 0,2–3 mbar
5	Indstillingsområde 0,4–5 mbar
10	Indstillingsområde 1,0–10 mbar
30	Indstillingsområde 2,5–30 mbar
50	Indstillingsområde 2,5–50 mbar
150	Indstillingsområde 30–150 mbar
A	Rp 1/4 tilslutning, slangetilslutning, håndhjul
K	Med slangetilslutning, håndhjul
T	T-produkt
G	Med guldkontakter
-2	El-tilslutning med skrueklammer (UL-godkendt), IP 54
-3	El-tilslutning med skrueklammer, IP 54
-4	El-tilslutning med skrueklammer, IP 65
-5	El-tilslutning med 4-polet stik, uden connector, IP 54
-6	El-tilslutning med 4-polet stik, med connector, IP 54
-9	El-tilslutning med 4-polet stik, med connector, IP 65
K2	Rød/grøn kontrol LED til 24 V DC/AC
T	Blå kontrollampe til 230 V AC
T2	Rød/grøn kontrol LED for 110 til 230 V AC
N	Blå kontrollampe til 120 V AC
P	Med prøvetilslutning
1	Med 1 testtast
2	Med 2 testtaster
A	Udvendig indstilling
W	Beslag (Z-form)

Delenes betegnelse

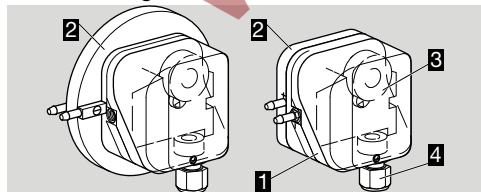

- 1 Husets overdel med låg
- 2 Husets underdel
- 3 Håndhjul
- 4 M16-forskrining/1/2" NPT Conduit

Typeskilt

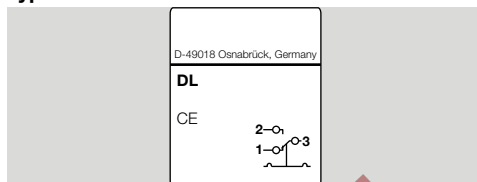

Maks. indgangstryk = holdetryk, netspænding, omgivelsestemperatur, kapslingsklasse: se typeskilt.

INDBYGNING


⚠ FORSIGTIG

Overhold følgende, for at enheden ikke bliver beskadiget under montering og drift:

- Det kan medføre varig skade på enheden at tage enheden på gulvet. I dette tilfælde skal hele enheden og tilhørende moduler udskiftes inden brug.
- Brug altid kun godkendt pakningsmateriale.
- Der må ikke komme kondensvand ind i enheden. Sørg om muligt for stigende ledning/rør. Ellers er der fare for tilslusning ved minustemperaturer, forskydning af setpunktet eller korrosion inde i enheden, hvilket kan medføre en fejlfunktion.
- Beskyt tilslutninger mod indtrængning af smuds eller fugtighed fra det medie, som skal måles, eller fra omgivelsesluften. Efter behov indsættes et nyt filter.
- Indbyg en dæmpningsdyse/fordrosselspole ved stærkt svingende tryk.
- Ved udendørs installation skal trykvagten være overdækket og beskyttes mod direkte sollys (også ved IP 65). For at undgå svedvand og kondensvand kan der indsættes et låg med trykudligningselement. Se
- Ved ujævn undergrund skal trykvagten kun fastgøres med to skruer på samme side på montageplade eller luftkanal for at undgå spændinger på trykvagten.
- Silikoneholdige dampe kan forstyrre kontakten. Ved brug af silikoneslanger skal man benytte tilstrækkeligt efterhærdede silikoneslanger.
- Ved høj luftfugtighed anbefaler vi en trykvagt med guldkontakt på grund af den højere korrosionsbestandighed. En hvilestrømsovervågning kan anbefales ved problematiske anvendelsesbetingelser.

- Sørg for tilstrækkelig fri plads til montagen.
- Man skal sikre frit udsyn til håndhjulet.

Indbygningsposition

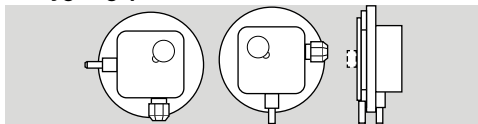


→ Indbygningsposition lodret, vandret eller delvist på hovedet, helst med lodret stående membran. Ved lodret indbygningsposition svarer setpunktet p_S til skalaværdien SK på håndhjulet. Ved en anden indbygningsposition ændrer setpunktet p_S sig og svarer ikke længere til den indstillede skalaværdi SK. Setpunktet p_S skal kontrolleres.

p_S = SK	SK + 0,18 mbar [+ 0,071 "WC]	SK - 0,18 mbar [- 0,071 "WC]
DL 1,5A		
DL 3K, DL 3A		
DL 5 - 150A, DL 5 - 150K		


Indbygning af DL

Følgende skruueoplysninger gælder ved brug af en montageplade (tykkelse 1 mm) og gevindformende skruer til plast:


	Bo- rings-Ø/-dybde	Skrue-Ø/-læng- de
DL..A..	Ø 2,7 x 8 mm	Ø 3,5 x 8 mm
DL..A..	Ø 3,5 x 8 mm	Ø 4 x 8 mm
DL 3K	Ø 2,7 x 8 mm	Ø 3 x 8 mm
DL 3K	Ø 3,5 x 8 mm	Ø 4 x 8 mm
DL 5-150K	Ø 3 x 16 mm	Ø 3,5 x 16 mm

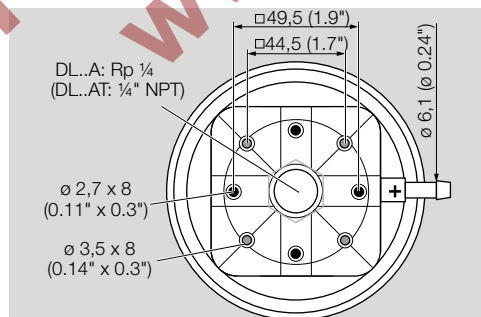

DL 1,5A, DL 3A, DL 3K

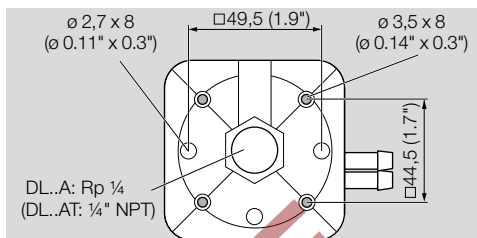

DL 5-150A

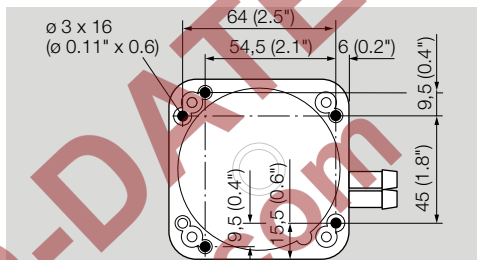


DL 5-150K

Tilslutning af tryk


→ DL..A: Tilslutning 2 er lukket med en gummihætte ved leveringen.

DL 1,5A, DL 3A

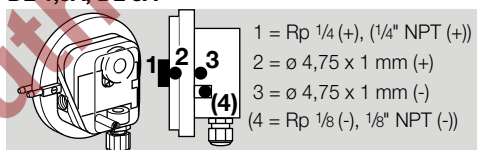


- Overtryk: tilslutning 1 eller 2
- Undertryk: tilslutning 3
- Specialvariant DL 3A-3Z: tilslutning 4

DL 5-150A

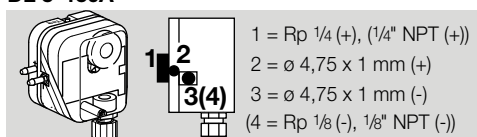


- Overtryk: tilslutning 1 eller 2
- Undertryk: tilslutning 3, efter at have skruet tilslutning 3 ud også tilslutning 4

DL 3K

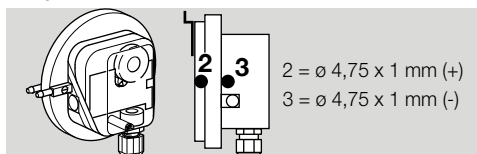


- Overtryk: tilslutning 2
- Undertryk: tilslutning 3

DL 5-150K

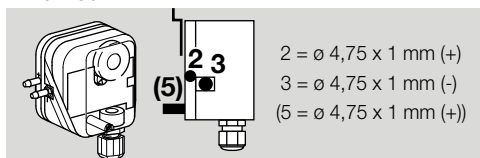


- Overtryk: tilslutning 2
- Undertryk: tilslutning 3
- Som option prøvetilslutning for overtryk: tilslutning 5

Måling af overtryk




- 1 eller 2 = tilslutning for overtryk (+).
- Hvis tilslutning 2 benyttes, skal tilslutning 1 tætnes.
- 3 eller 4 = forbliver åbne til ventilation af membranens øvre rum.

Måling af undertryk



- 3 eller 4 = tilslutning for undertryk (-).
- 1 eller 2 = forbliver åbne til ventilation af membranens øvre rum.

Måling af differensstryk

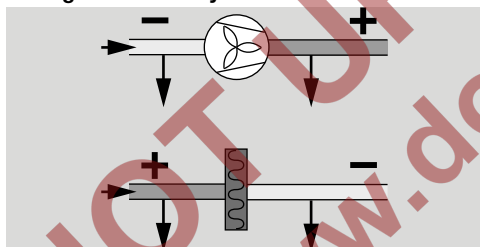

- 1 eller 2 = tilslutning for det højere over- eller det mindre undertryk (+).
- 3 eller 4 = tilslutning for det mindre over- eller det højere undertryk (-).

Afslutning af indbygning

- Ikke benyttede tilslutninger skal tætnes.


INSTALLATION

- Hvis trykvagten en gang bliver koblet med en spænding > 24 V (> 30 V) og en strøm > 0,1 A ved cos $\phi = 1$ eller > 0,05 A ved cos $\phi = 0,6$, er guldlaget på kontakterne brændt væk. Derefter kan den kun bruges med denne eller en højere effekt.


⚠ FORSIGTIG

- For at DL ikke bliver beskadiget under driften, overhold koblingseffekten, se side 6 (Tekniske data).

Ved lave koblingseffekter, f.eks. ved 24 V, 8 mA, i silikone- eller olieholdig luft, anbefales brugen af et RC-led (22 Ω , 1 μ F).

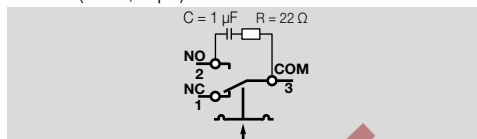


1 Gør anlægget spændingsløst.

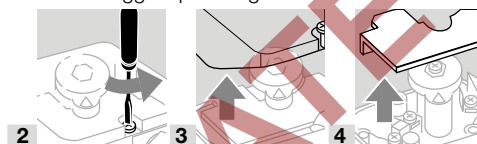

6 Tilslut iht. tilslutningsskemaet.


7 M16-(1/2" NPT).

- Kontakterne 3 og 2 slutter ved stigende tryk. Kontakterne 1 og 3 slutter ved faldende tryk. Ved slutteren bortfalder NC-kontakten.

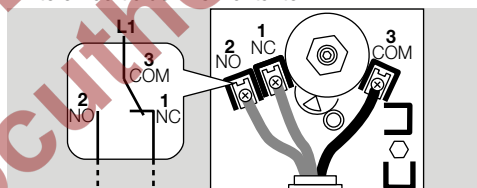


DL 1,5A


Tilslutningen fra DL 1,5A er afhængig af det positive eller negative indstillingsområde.

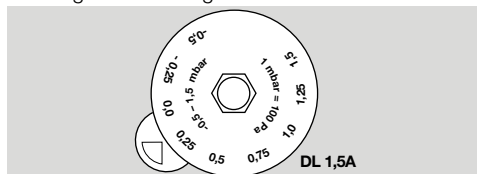

I det negative indstillingsområde beskriver den skabelon, som ligger i enheden, tilslutningen.

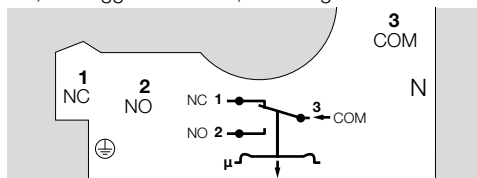


I det positive indstillingsområde fjernes den skabelon, som ligger i enheden; der tilsluttes i overensstemmelse med det indgraverede tilslutningsskema.




INDSTILLING

- Setpunktet kan indstilles via håndhjulet.
- 1 Anlægget gøres spændingsfrit.
- 2 Skru husets låg af.
- Sæt husets låg på igen efter indstillingen. Bemærk tilspændingsmomenter, se side 6 (Tekniske data).
- 3 Tilslut ohmmeter.

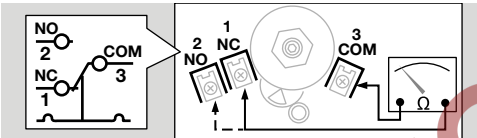

- 4 Indstil setpunktet på håndhjulet.
- 5 Tilslut manometeret.

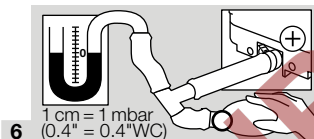

- 6
- 7 Opbyg tryk. lagtag herved setpunktet på ohmmeteret og på manometeret.
- 8 Skulle DL..A, DL..K ikke udløse ved det ønskede setpunkt, korrigeres indstillingsområdet på håndhjulet. Slip trykket og gentag processen.

Indstillingsområde

Her finder du indstillingsområde, maks. indgangstryk, middel koblingsforskel og setpunktets ændring ved kontrol: Teknisk information – Indstillingsområde DL..A, DL..K.

Eller besøg vores Docuthek www.docuthek.com.

Indstillingsområde DL..A, DL..K

	Indstillingsområde ¹⁾ [mbar]		Maks. indgangstryk ²⁾ [mbar]	Middel koblingsforskel ³⁾ [mbar]	
	min.	maks.		min.	maks.
DL 1,5A	-0,5	1,5	50	0,1	0,16
DL 3A, DL 3K	0,2	3	50	0,1	0,16
DL 3AT, DL 3KT	0,3	3	150	0,1	0,16
DL 5A, DL 5K	0,4	6	300	0,2	0,3
DL 5AT, DL 5KT	0,5	5	300	0,2	0,3

	Indstillingsområde ¹⁾ [mbar]		Maks. indgangstryk ²⁾ [mbar]	Middel koblingsforskel ³⁾ [mbar]	
	min.	maks.		min.	maks.
DL 10A, DL 10K, DL 10AT, DL 10KT	1	10	300	0,25	0,4
DL 30A, DL 30K	2,5	30	300	0,35	0,9
DL 50A, DL 50K, DL 50AT, DL 50KT	2,5	50	300	0,8	1,5
DL 150A, DL 150K	30	150	300	3	5

	Indstillingsområde ¹⁾ [°WC]		Maks. indgangstryk ²⁾ [°WC]	Middel koblingsforskel ³⁾ [°WC]	
	min.	maks.		min.	maks.
DL 3AT, DL 3KT	0,12	1,2	58,5	0,04	0,06
DL 5AT, DL 5KT	0,2	2	117	0,08	0,12
DL 10AT, DL 10KT	0,4	4	117	0,1	0,16
DL 50AT, DL 50KT	1	20	117	0,3	0,6

1) Indstillingstolerance = $\pm 15\%$ af skalaværdien, dog mindst $\pm 4\text{ Pa}$ [$\pm 0,016\text{ °WC}$].

2) Maks. indgangstryk = holdetryk.


3) Middel koblingsforskel ved min.- og maks.-indstilling.

Type	Ændring af setpunktet ved kontrol iht. EN 1854 Lufttrykvagter
DL 1,5A	$\pm 15\%$ eller $\pm 6\text{ Pa}$ [$\pm 0,02\text{ °WC}$]
DL 3A, DL 3K DL 3AT, DL 3KT	$\pm 15\%$ eller $\pm 6\text{ Pa}$ [$\pm 0,02\text{ °WC}$]
DL 5AT–DL50AT, DL 5KT–50KT	$\pm 15\%$ eller $\pm 4\text{ Pa}$ [$\pm 0,016\text{ °WC}$]
DL 5–150A, DL 5–150K	$\pm 15\%$ eller $\pm 4\text{ Pa}$ [$\pm 0,016\text{ °WC}$]


FUNKTIONSTEST

Det anbefales at lave en årlig funktionskontrol.

- 1 Tryk på testtasten under driften – trykvagten kobler.

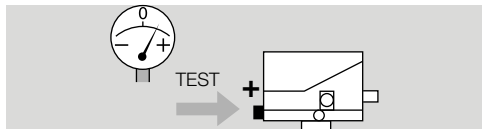

- 2 Ved differenstryk trykkes begge taster samtidig.

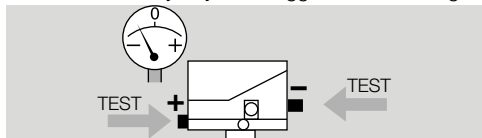

TILBEHØR

Her finder du informationer vedrørende tilbehøret: Teknisk information – Tilbehør.

Eller besøg vores Docuthek www.docuthek.com.

TEKNISKE DATA

Miljøforhold

Kapslingsklasse iht. IEC 60529: IP 54 (IP 65).

Tilladt omgivelsestemperatur under driften:

DL..A, DL..K: -20 til +80 °C (-4 til +176 °F),

DL..T: -40 til +60 °C (-40 til +140 °F).

Opbevarings- og transporttemperatur:

-20 til +40 °C (-4 til +104 °F).

Mikrokontakt iht. EN 61058-1.

Gasarter: luft eller roggas, ingen brændbare gasser, ingen aggressive gasser.

Tilslutning, dugdannelser og svedevand i og på enheden er ikke tilladt.

Beskyttelsesklasse II iht. VDE 0106-1.

Enheden egner sig ikke til rengøring med en højtryksrenser og/eller rengøringsmidler.

Mekaniske data

Medietemperatur = omgivelsestemperatur.

Maks. indgangstryk $p_{maks.}$ = holdetryk,

differenstryk: koblingsforskel, se side 5 (Indstillingsområde DL..A, DL..K).

Membrantrykvagt, NBR silikonefri.

Hus: plast PBT glasfiberarmeret og udgasningsfattet.

Vægt: DL..A: 190 g (6,7 oz), DL..K: 220 g (7,8 oz)

Anbefalet tilspændingsmoment:

Komponent	Tilspændingsmoment [Ncm]
Lågsruer	65
Kabelforskrutning M16 x 1,5	50
Klemmekombiskruer	80
Rp 1/8-tilslutning husoverdel	250
Rp 1/4-tilslutning (1/4" NPT) husunderdel	600

Elektriske data

Kabelindføring: M16 x 1,5 (1/2" NPT Conduit), klemmeområde Ø 4 mm til Ø 10 mm.

Tilslutningsart: Skrueklammer,

lednings-Ø: 0,5 til 1,8 mm (AWG 24 til AWG 13).

Koblingseffekt

	U	I (cos φ = 1)	I (cos φ = 0,6)
DL	24–250 VAC	0,05–5 A	0,05–1 A
DL..G	5–250 VAC	0,01–5 A	0,01–1 A
DL..G	5–48 VDC	0,01–1 A	0,01–1 A
DL..T	30–240 VAC	5 A	0,5 A
DL..TG	< 30 VAC/DC	0,1 A	0,05 A

Kontaktafstand < 3 mm (μ).

Hvis trykvagten en gang bliver koblet med en spænding > 24 V (> 30 V) og en strøm > 0,1 A ved cos φ = 1 eller > 0,05 A ved cos φ = 0,6, er guldlaget på kontakterne brændt væk. Derefter kan den kun bruges med denne eller en højere effekt.

LEVETID

Angivelsen af levetiden er baseret på en brug af produktet i overensstemmelse med denne driftsvejledning. Det er nødvendigt at udskifte sikkerhedsrelevante produkter, når de har opnået deres levetid.

Levetid (relaterer til datoen for fremstillingen) iht.

EN 13611, EN 1854 for DL..A, DL..K: 10 Jahre år.

Yderligere forklaringer findes i de gældende regler og afecors internetportal (www.afecor.org).

Denne fremgangsmåde gælder for fyringsanlæg. For termoprocesanlæg skal de lokale forskrifter overholdes.

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer vi som producent, at produkterne DL...A, DL...K med produkt-ID-nr. CE- 0085AP0466 opfylder kravene fra de angivne direktiver og standarder. Direktiver:

- 2014/35/EU – LVD
- 2014/30/EU – EMC
- 2011/65/EU – RoHS II
- 2015/863/EU – RoHS III

Forordning:

- (EU) 2016/426 – GAR

Standarder:

- EN 1854:2010

Det tilsvarende produkt stemmer overens med den godkendte typeprøve.

Produktionen er underlagt overvågningsprocessen iht. forordning (EU) 2016/426 Annex III paragraph 3. Elster GmbH

Scan af overensstemmelseserklæringen (D, GB) – se www.docuthek.com

FM-, UL-, AGA-godkendelse, Den Eurasiske Toldunion, RoHS-konform

REACH-forordning

Enheden indeholder særligt problematiske stoffer, som er opført i kandidatlisten i den europæiske REACH-forordning Nr. 1907/2006. Se Reach list HTS på www.docuthek.com.

Kina-RoHS

Direktiv om begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer (RoHS) i Kina. Scan af offentliggørelsestabel (Disclosure Table China RoHS2) – se certifikater på www.docuthek.com.

Transport

Beskyt enheden mod ydre vold (stød, slag, vibrationer). Transporttemperatur: se side 6 (Tekniske data). For transporten gælder de beskrevne miljøforhold. Gør omgående opmærksom på transportskader på enheden eller emballagen.

Kontrollér leveringsomfanget.

Opbevaring

Opbevaringstemperatur: se side 6 (Tekniske data). For opbevaringen gælder de beskrevne miljøforhold. Opbevaringstid: 6 måneder inden første brug i original emballage. Skulle opbevaringstiden være længere, nedsættes den totale levetid med denne værdi.

BORTSKAFFELSE

Enheder med elektroniske komponenter:

Direktiv WEEE 2012/19/EU – direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr


Aflever produktet og dets emballage på en passende genbrugsstation efter endt produktlevetid (antal koblingscykluser). Enheden må ikke bortskaffes med almindeligt husaffald. Produktet må ikke brændes. Hvis dette ønskes, tages gamle enheder tilbage af producenten inden for rammerne af affaldsretlige bestemmelser ved levering hos kunden.

NOT UP-TO-DATE
www.docuthek.com

FOR YDERLIGERE INFORMATIONER

Honeywell Thermal Solutions' produktsortiment omfatter Honeywell Combustion Safety, Eclipse, Exothermics, Hauck, Kromschroder og Maxon. Nærmere informationer om vores produkter finder du på ThermalSolutions.honeywell.com eller ved at kontakte din Honeywell-salgsingeniør.

Elster GmbH
Strotheweg 1, D-49504 Lotte
T +49 541 1214-0
hts.lotte@honeywell.com
www.kromschroeder.com

Central service-indsatsledelse over hele verden:
T +49 541 1214-365 eller -555
hts.service.germany@honeywell.com

Oversættelse fra tysk
© 2021 Elster GmbH

Honeywell
kromschroder

Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
DL...A, DL...K · Edition 05.21